




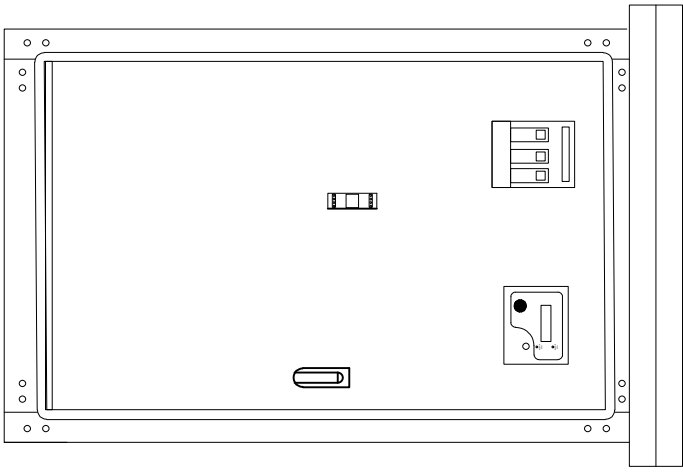


PERDE SACLI GÖRÜNÜŞ

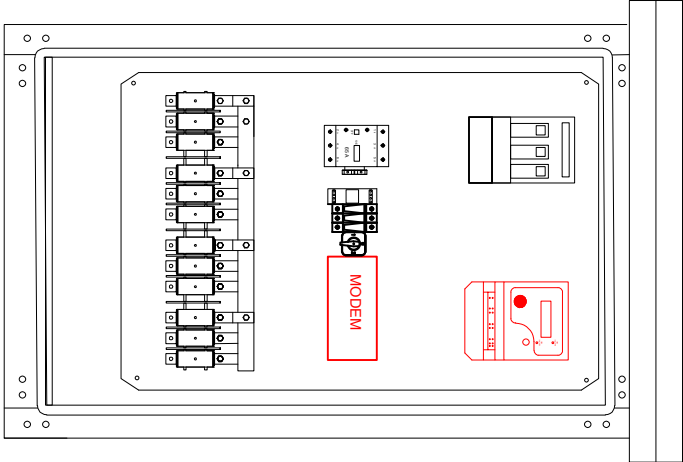

KAPAKSIZ ÖN GÖRÜNÜŞ

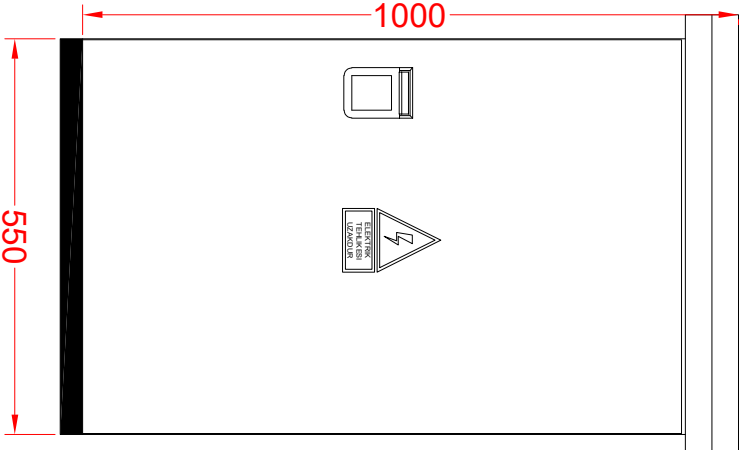


KAPAKLI ÖN GÖRÜNÜŞ

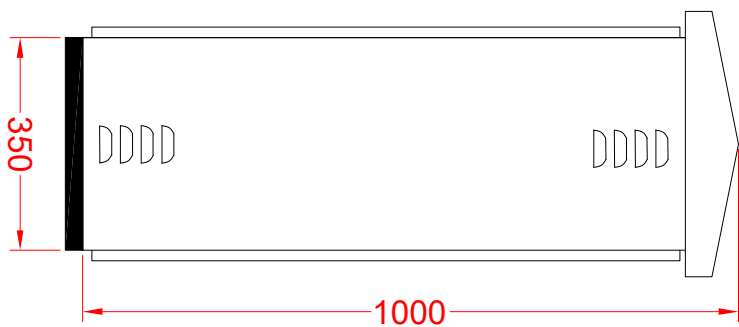

SOL YAN GÖRÜNÜŞ

PANO B-1	ÇİZEN	Aslı KARAAĞAÇ	İMZA : <i>Aslı Karaağaç</i>	PROJE		TİP-1(ÇORUH EDAŞ)	SAYFA	K01 1 / 1		
	KONTROL	Muzafer OLGUN	İMZA : <i>Muzafer Olgun</i>	PAFTA		Aydınlatma Panosu	ARŞİV	PNB.001		
	ONAY	Muzafer OLGUN	İMZA : <i>Muzafer Olgun</i>				ÖLÇEK		REVİZYON	00


Aydınlatma Panosu TİP-1

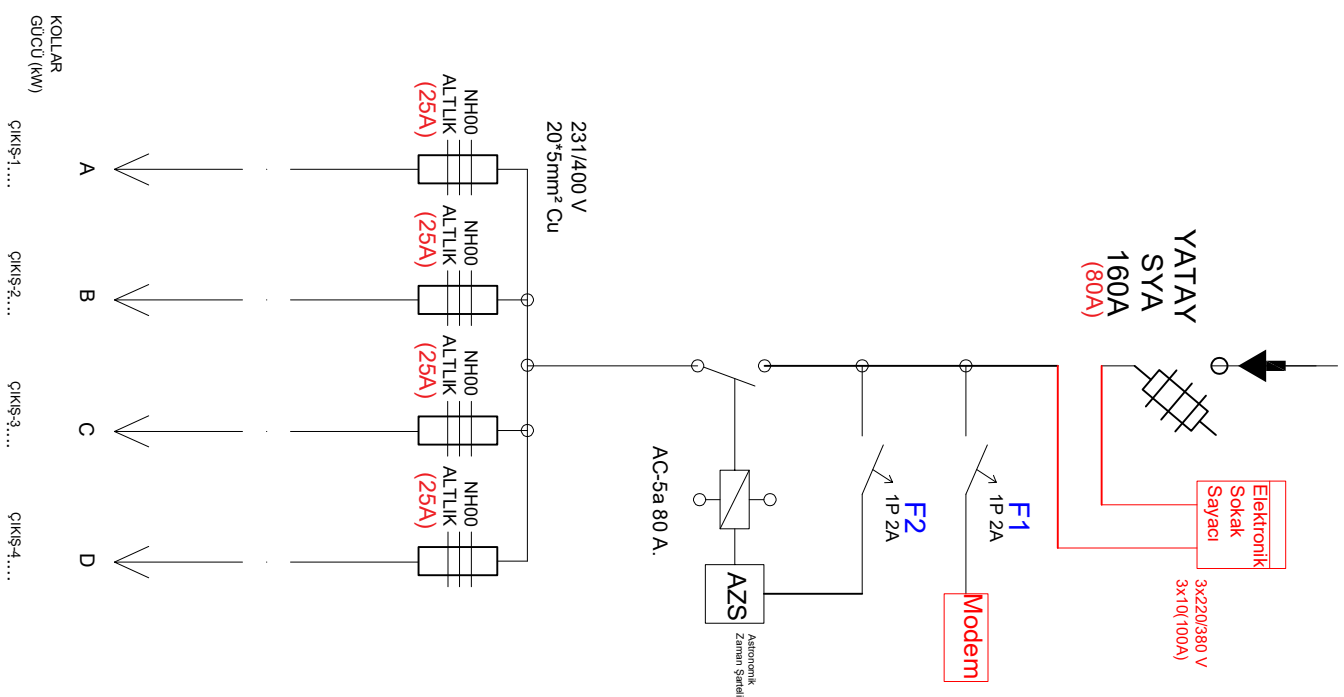

M PANOBİL	ÇİZEN	ASIL KARAĞAÇ	İMZA : <i>Amel</i>		PROJE		TİP-1(ÇORUH EDAŞ)			
	KONTROL	MUZAFFER OLGUN	İMZA : <i>Amel</i>		PAFTA		Aydınlatma Panosu			
	ONAY	MUZAFFER OLGUN	İMZA : <i>Amel</i>							
							SAYFA		K01 1 / 1	
						ARŞİV		PNBL001		
						ÖLÇEK:			REVİZYON	00

MODEM İÇ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

1. İki adet rölesi (her röle nc ve no çıkışlı) olmalı
2. İki adet RS485 haberleşme portu olmalı
3. RS485-1 üzerinden sayacılar haberleşme yapılabilir
4. Modemin 1. rölesi astro zamana uygun çalışmalıdır
5. Modemin 2. rölesi sürekli çekili konumda kalmalıdır
6. Modemde en az 4 adet input olmalı
7. Input-2 kontakör durumundan input-3 pano kapağı switch durumundan bildirimlerini almalıdır

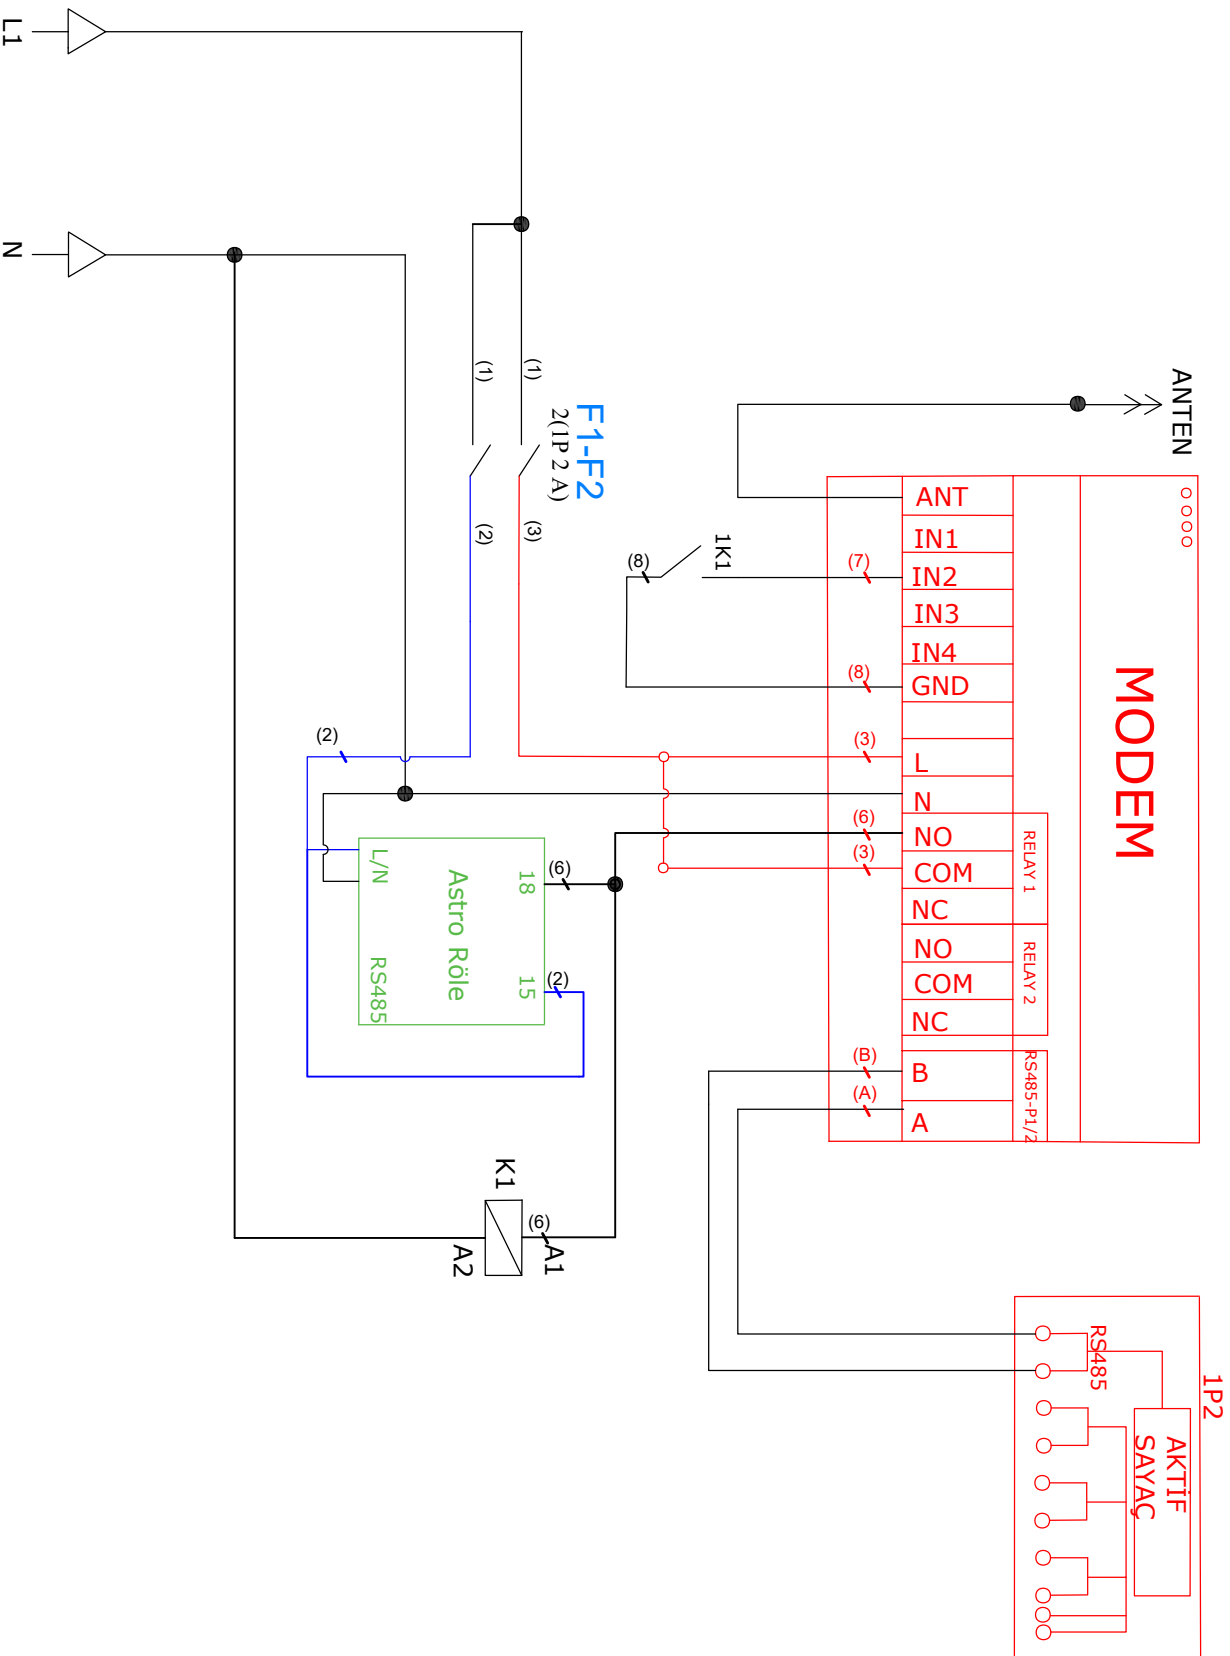

NOT : BUTEK HAT SADECE MODEM,
KONTAKTÖR, ASTRO RÖLE NİN
BAĞLANTILARININ NASIL YAPILDIĞINI
GÖSTERMEK İÇİN ÇİZİLMİŞTİR. ÇEVRE
SİGORTA, KONTAKTÖR AKIM DEĞERLERİ VE
TİPİLERİ PANO PROJESİNDEN BAKILMALIDIR.
KULLANILACAK SİGORTALAR KARTUŞ TİPİ
OLMAKTIR.