




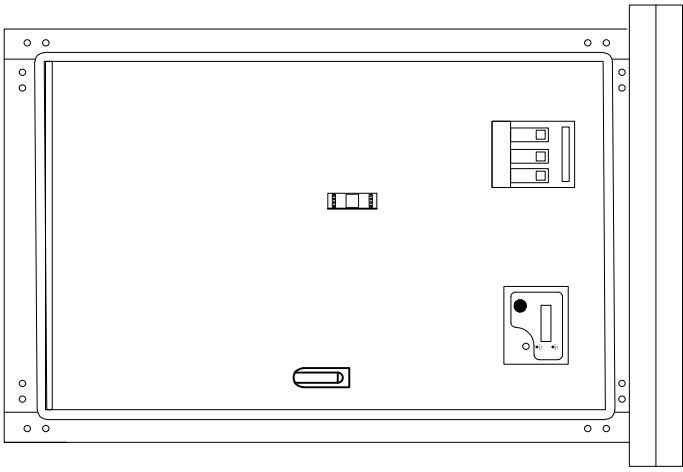


PERDE SACLI GÖRÜNÜŞ

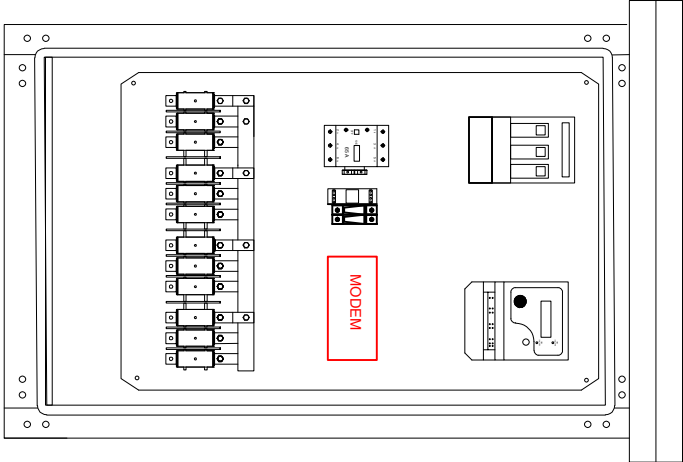

KAPAKSIZ ÖN GÖRÜNÜŞ

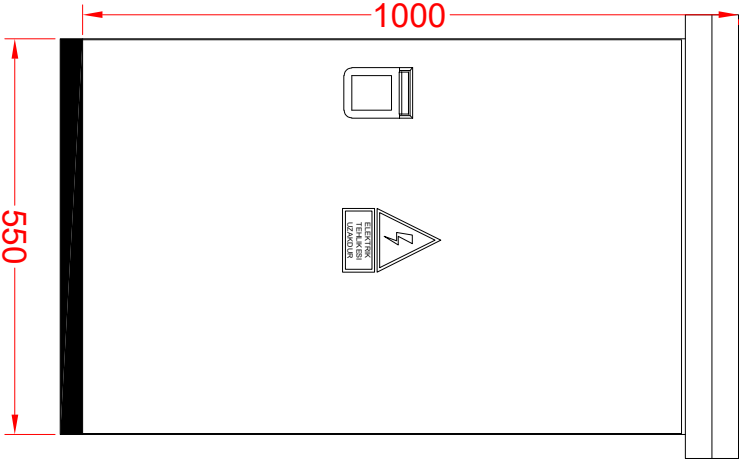

KAPAKLI ÖN GÖRÜNÜŞ

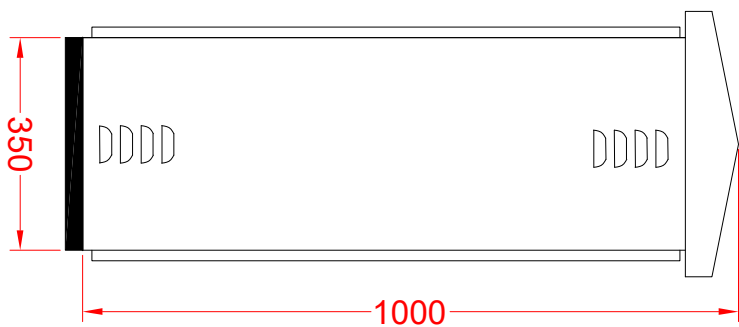


SOL YAN GÖRÜNÜŞ

M		K		H		G		F		E		D		C		B		A	
PANO B-1		ÇİZEN		ASIL YILDIRIM		İMZA : <i>[Signature]</i>		PROJE		TİP-1(DİCLE)		SAYFA		K01 1 / 1					
KONTROL		MUSTAFA OLGUN		İMZA : <i>[Signature]</i>		PAFTA		Aydınlatma Panosu		ARŞİV		PNB.001							
ONAY		MUSTAFA OLGUN		İMZA : <i>[Signature]</i>						ÖLÇEK				REVİZYON		00			

MODEM İÇ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

1. İki adet rölesi (her röle nc ve no çıkışlı) olmalı
2. İki adet RS485 haberleşme portu olmalı
3. RS485-1 üzerinden sayacılar haberleşme yapılabilir
4. Modemin 1. rölesi astro zamana uygun çalışmalıdır
5. Modemin 2. rölesi sürekli çekili konumda kalmalıdır
6. Modemde en az 4 adet input olmalı
7. Input-2 kontakör durumundan input-3 pano kapağı switch durumundan bildirimlerini almalıdır

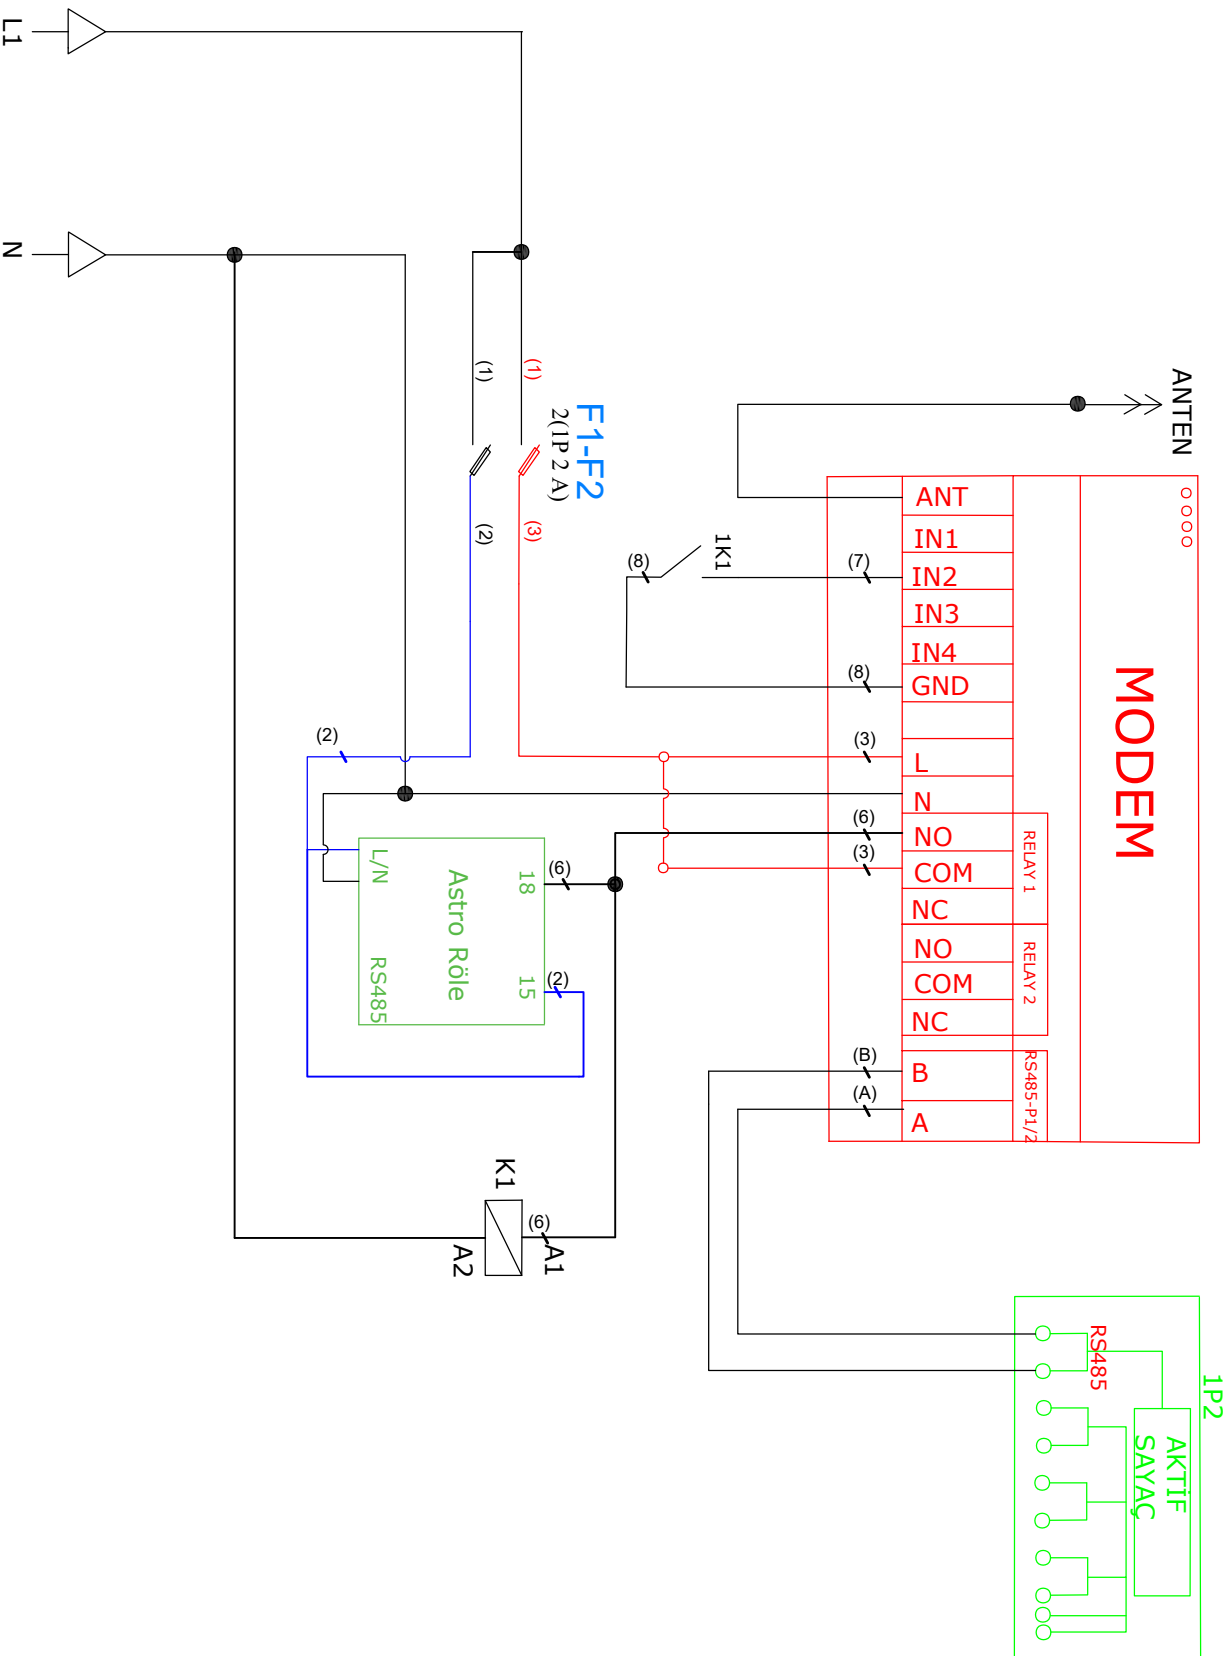

NOT : BUTEK HAT SADECE MODEM,
KONTAKTÖR, ASTRO RÖLE NİN
BAĞLANTILARININ NASIL YAPILDIĞINI
GÖSTERMEK İÇİN ÇİZİLMİŞTİR. ÇEVRE
SİGORTA, KONTAKTÖR AKIM DEĞERLERİ VE
TİPİLERİ PANO PROJESİNDEN BAKILMALIDIR.
KULLANILACAK SİGORTALAR KARTUŞ TİPİ
OLMAKTIR.