




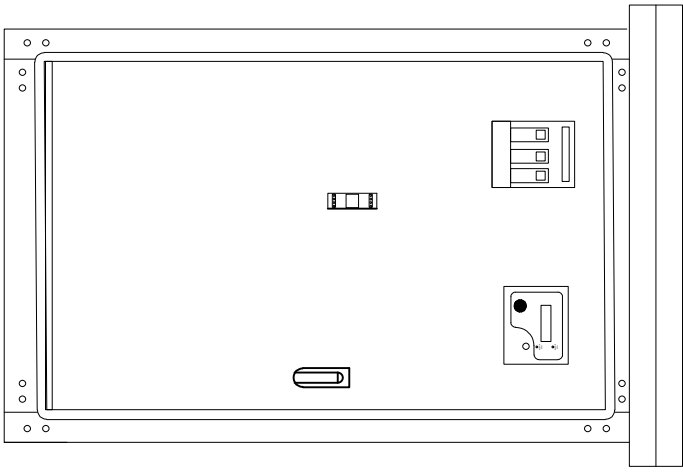


PERDE SACLI GÖRÜNÜŞ

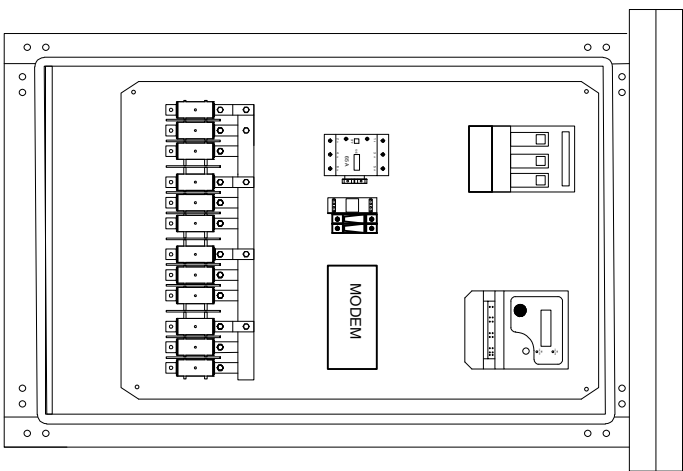

KAPAKSIZ ÖN GÖRÜNÜŞ

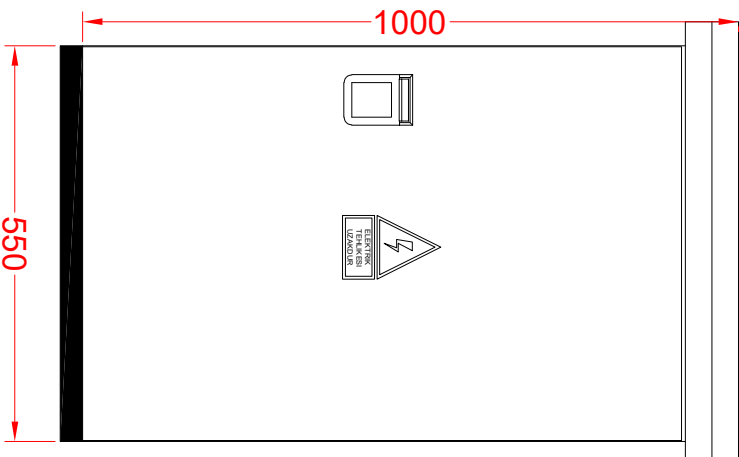

KAPAKLI ÖN GÖRÜNÜŞ

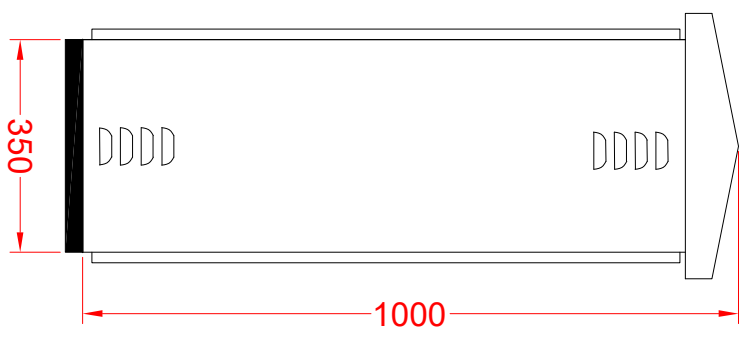


SOL YAN GÖRÜNÜŞ

M		K		H		G		F		E		D		C		B		A	
PANO B-1		ÇİZEN		ASIL YILDIRIM		İMZA : <i>[Signature]</i>		PROJE		TİP-1(OEDAŞ)		SAYFA		K01 1 / 1					
KONTROL		Muzafer OLGUN		İMZA : <i>[Signature]</i>		PAFTA		Aydınlatma Panosu		ARŞİV		PNB.001							
ONAY		Muzafer OLGUN		İMZA : <i>[Signature]</i>								ÖLÇEK		REVİZYON		00			

MODEM İÇ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

1. İki adet rölesi (her röle nc ve no çıkışlı) olmalı
2. İki adet RS485 haberleşme portu olmalı
3. RS485-1 üzerinden sayacılar haberleşme yapılabilir
4. Modemin 1. rölesi astro zamana uygun çalışmalıdır
5. Modemin 2. rölesi sürekli çekili konumda kalmalıdır
6. Modemde en az 4 adet input olmalı
7. Input-2 kontakör durumundan input-3 pano kapağı switch durumundan bildirimlerini almalıdır

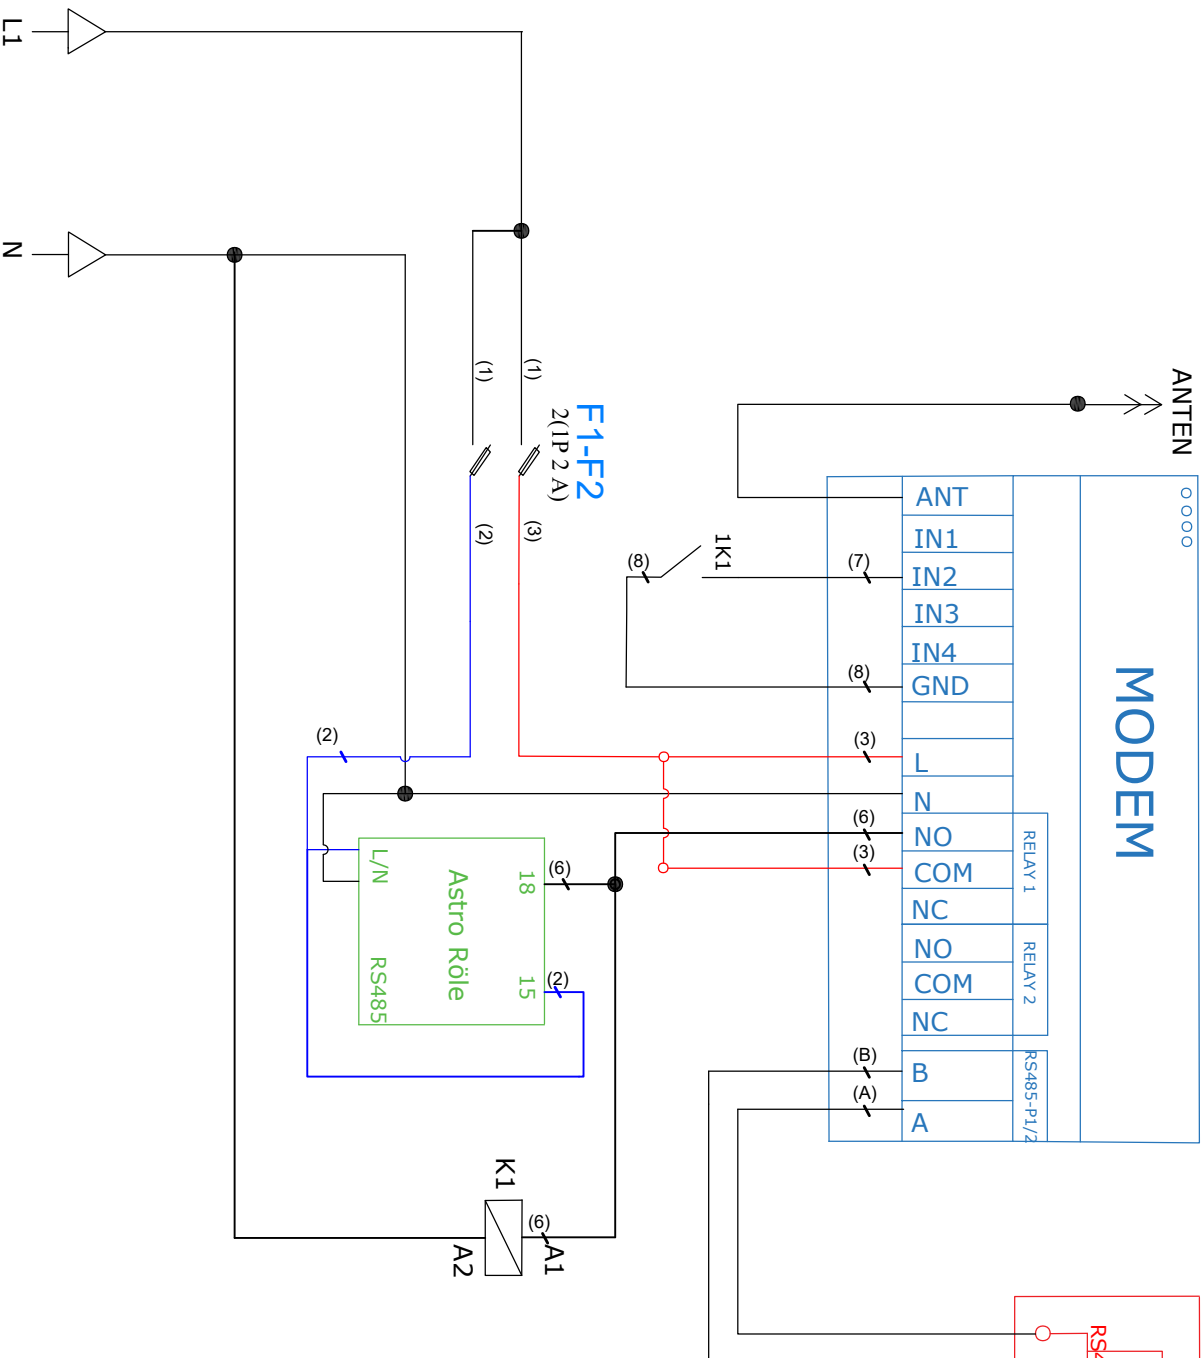

NOT : BUTEK HAT SADECE MODEM,
KONTAKTÖR, ASTRO RÖLENİN
BAĞLANTILARININ NASIL YAPILDIĞINI
GÖSTERMEK İÇİN ÇİZİLMİŞTİR. ÇEVRE
SİGORTA, KONTAKTÖR AKIM DEĞERLERİ VE
TİPİLERİ PANO PROJESİNDEN BAKILMALIDIR.
KULLANILACAK SİGORTALAR KARTUŞ TİPİ
OLMAKTIR.

PANOBİL

ÇİZEN

Asıl KARAĞAÇ

PROJE

TİP-1(OEDAŞ)

SAVFA K02 1/1

KONTROL

Muzafer OLGUN

PAFTA

Aydınlatma Panosu

ARŞİV

ONAY

İMZA: *[Signature]*

İMZA: *[Signature]*

İMZA: *[Signature]*

ÖLÇEK

REVİZYON

00