

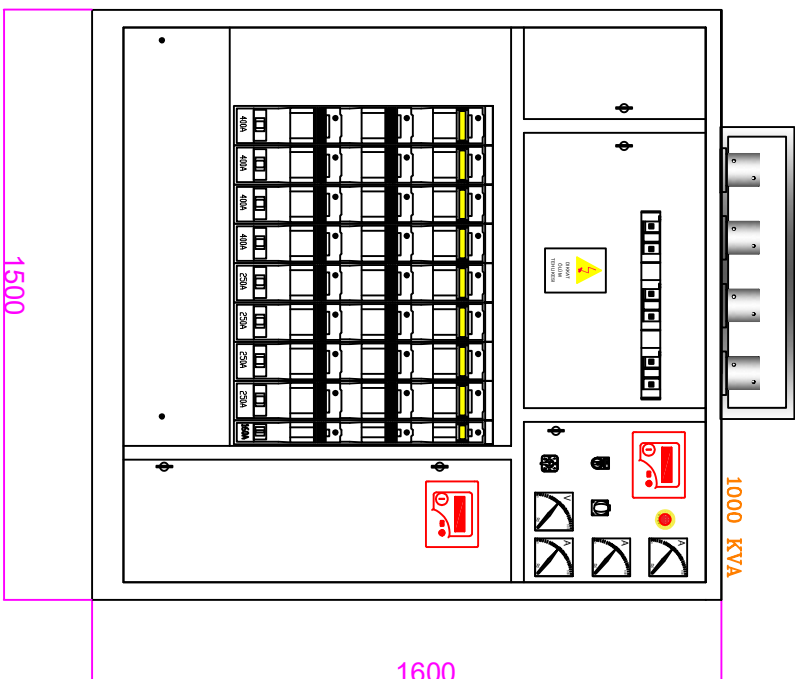
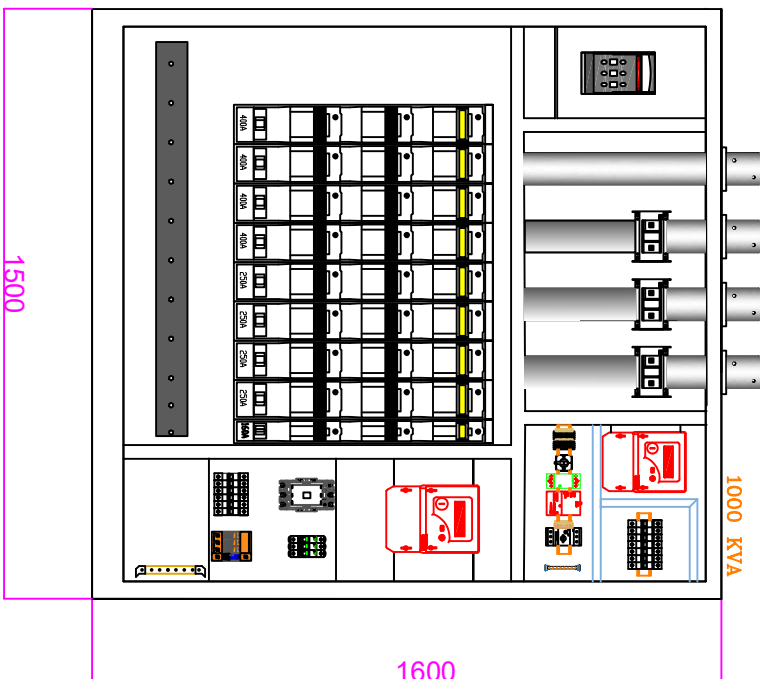


1600x1500x450mm

 M		ÇİZEN	Aslı YILDIRIM	İMZA: 	PROJE	VANĞÖLÜ EDAŞ	SAYFA	K01 1/1	
		KONTROL	Muzaffer OLGUN	İMZA: 			ARŞİV		
		ONAY	Muzaffer OLGUN	İMZA: 			ÖLÇEK		REVİZYON
							PAFTA	TR 1000KV AĞ GÜÇ PANOSU	3 HAT ŞEMASI

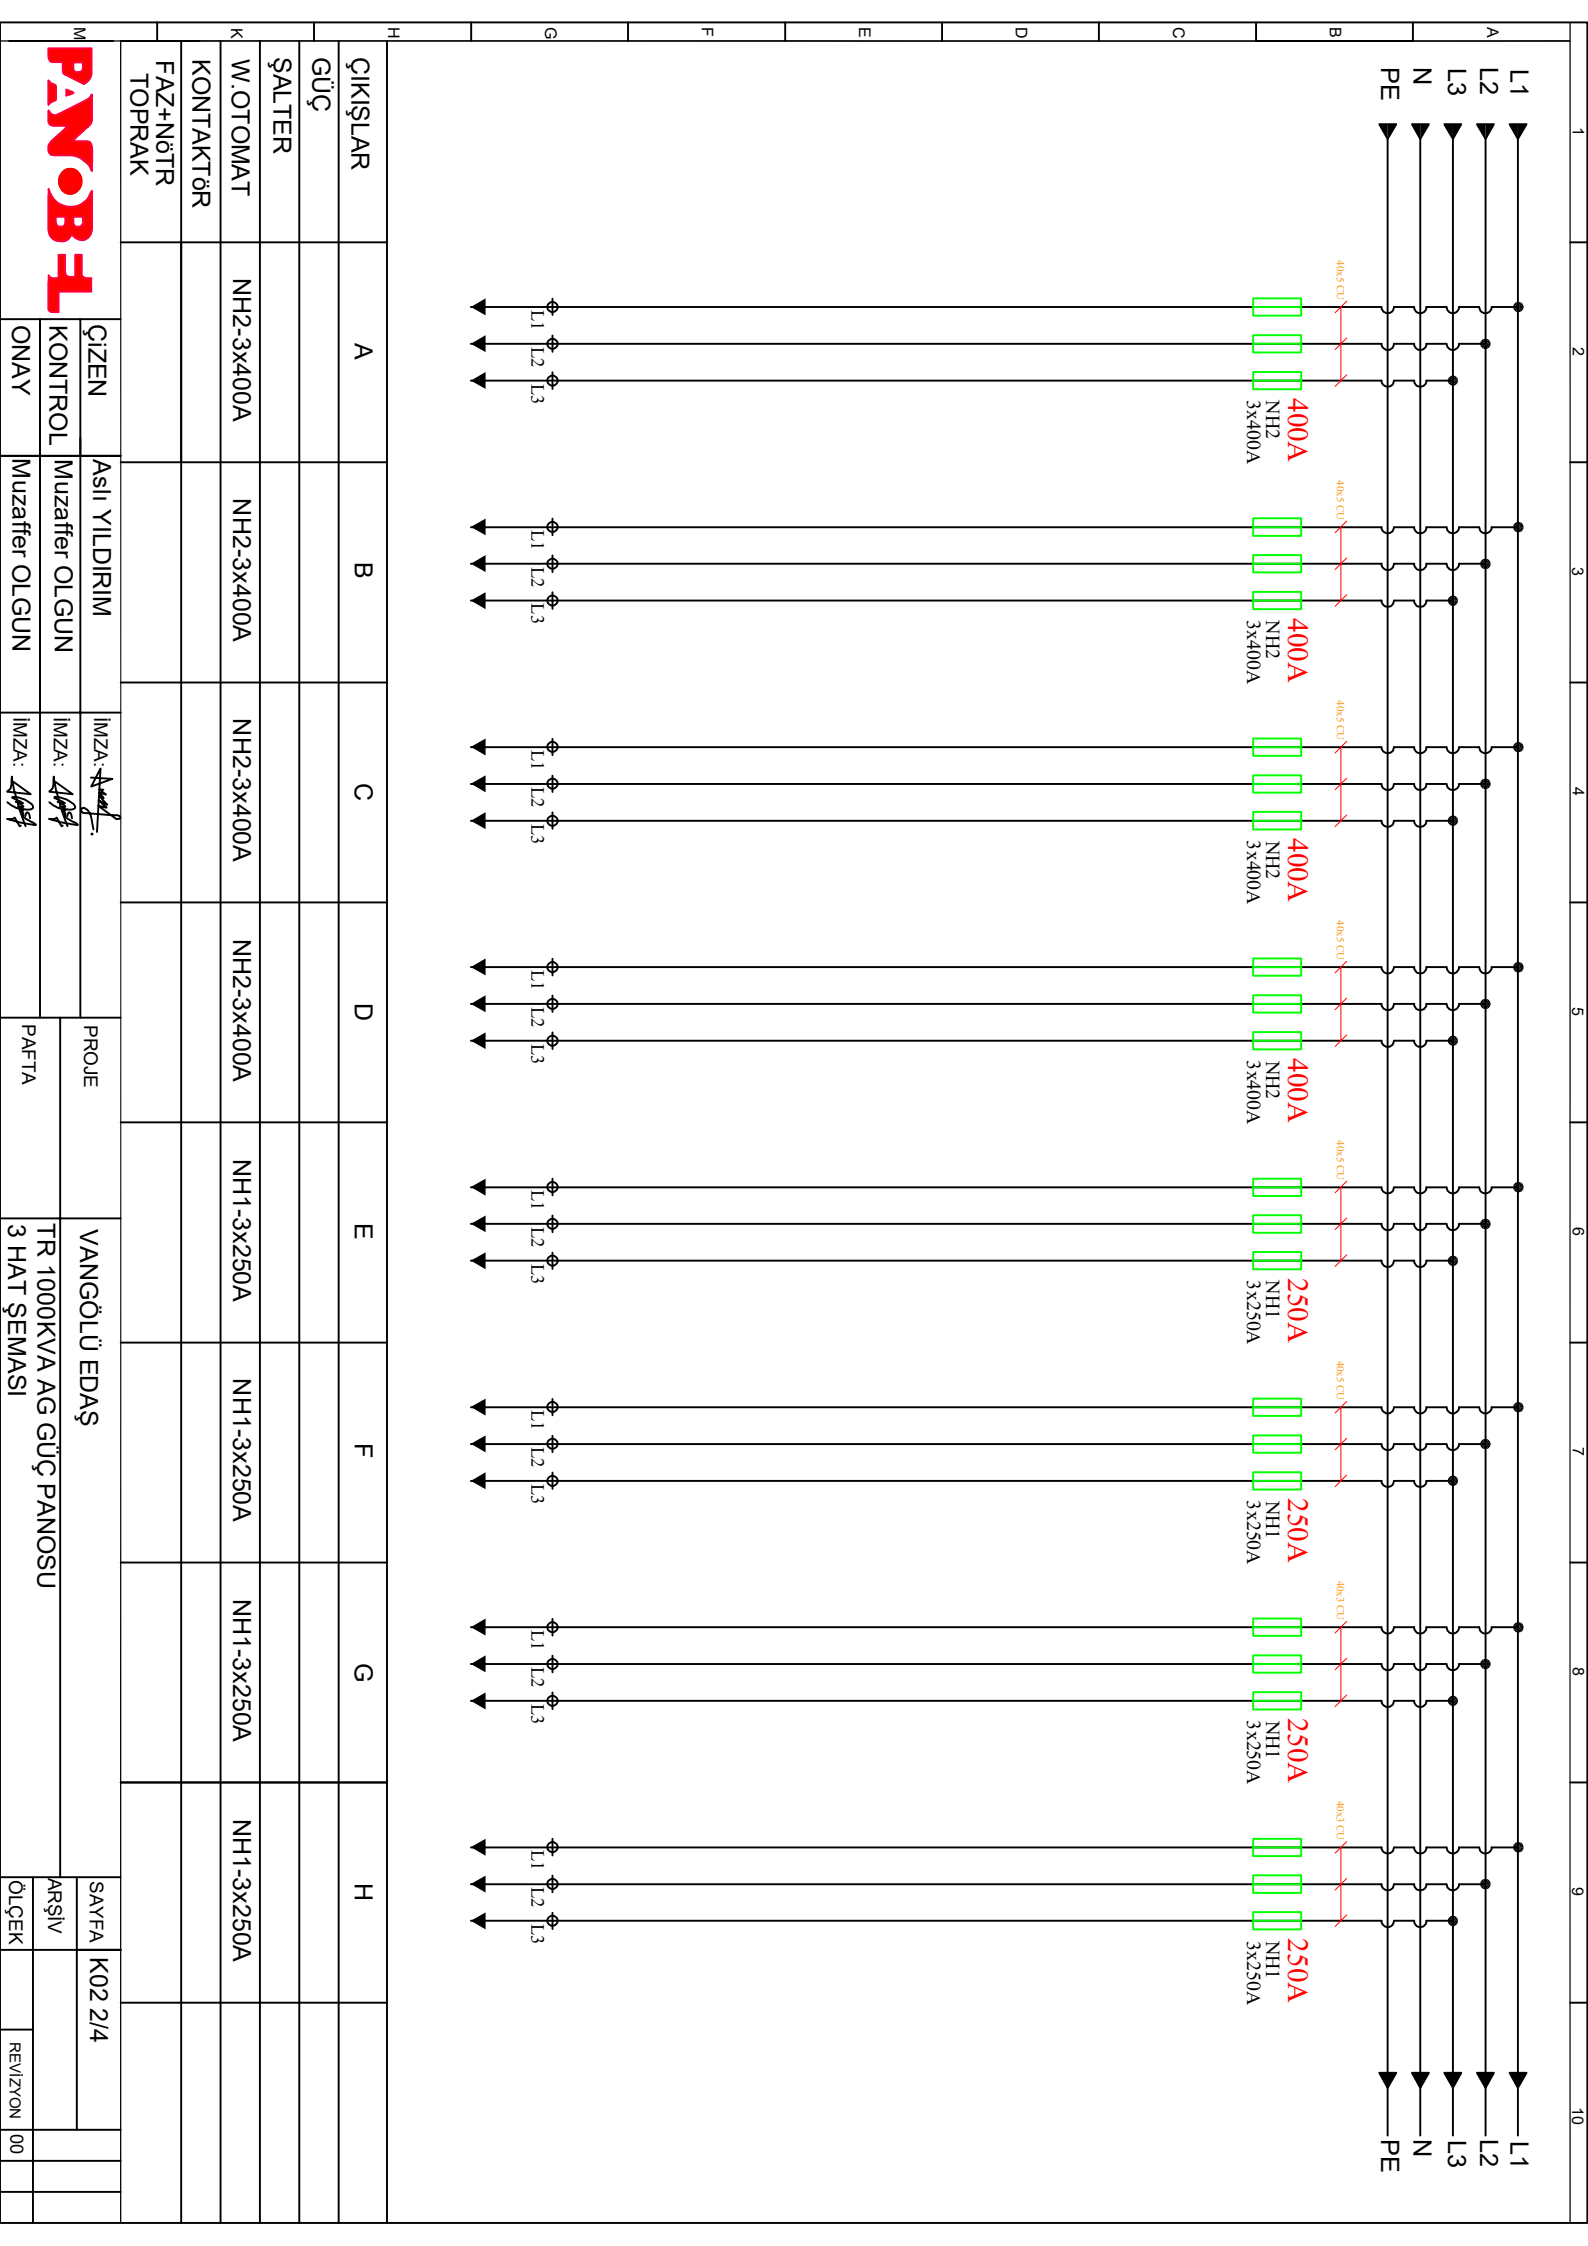

H		G		F		E		D		C		B		A	
ÇIKIŞLAR		GÜÇ		ŞALTER		W.OTOMAT		KONTAKTÖR		FAZ+N6TR TOPRAK		ÇİZEN		KONTROL	
A		B		C		D		E		F		G		H	
GÜÇ		ŞALTER		W.OTOMAT		KONTAKTÖR		FAZ+N6TR TOPRAK		ÇİZEN		KONTROL		ONAY	
NH2-3x400A		NH2-3x400A		NH2-3x400A		NH2-3x400A		NH1-3x250A		NH1-3x250A		NH1-3x250A		NH1-3x250A	
IMZA: <i>Yıldırım</i>		IMZA: <i>Yıldırım</i>		IMZA: <i>Yıldırım</i>		IMZA: <i>Yıldırım</i>		IMZA: <i>Yıldırım</i>		IMZA: <i>Yıldırım</i>		IMZA: <i>Yıldırım</i>		IMZA: <i>Yıldırım</i>	
PROJE		VANGÖLÜ EDAŞ		TR 1000KVA AG GÜÇ PANOSU		3 HAT ŞEMASI		SAYFA		K02 2/4		ARŞİV		ÖLÇEK	
REVİZYON		REVİZYON		REVİZYON		REVİZYON		REVİZYON		REVİZYON		REVİZYON		REVİZYON	

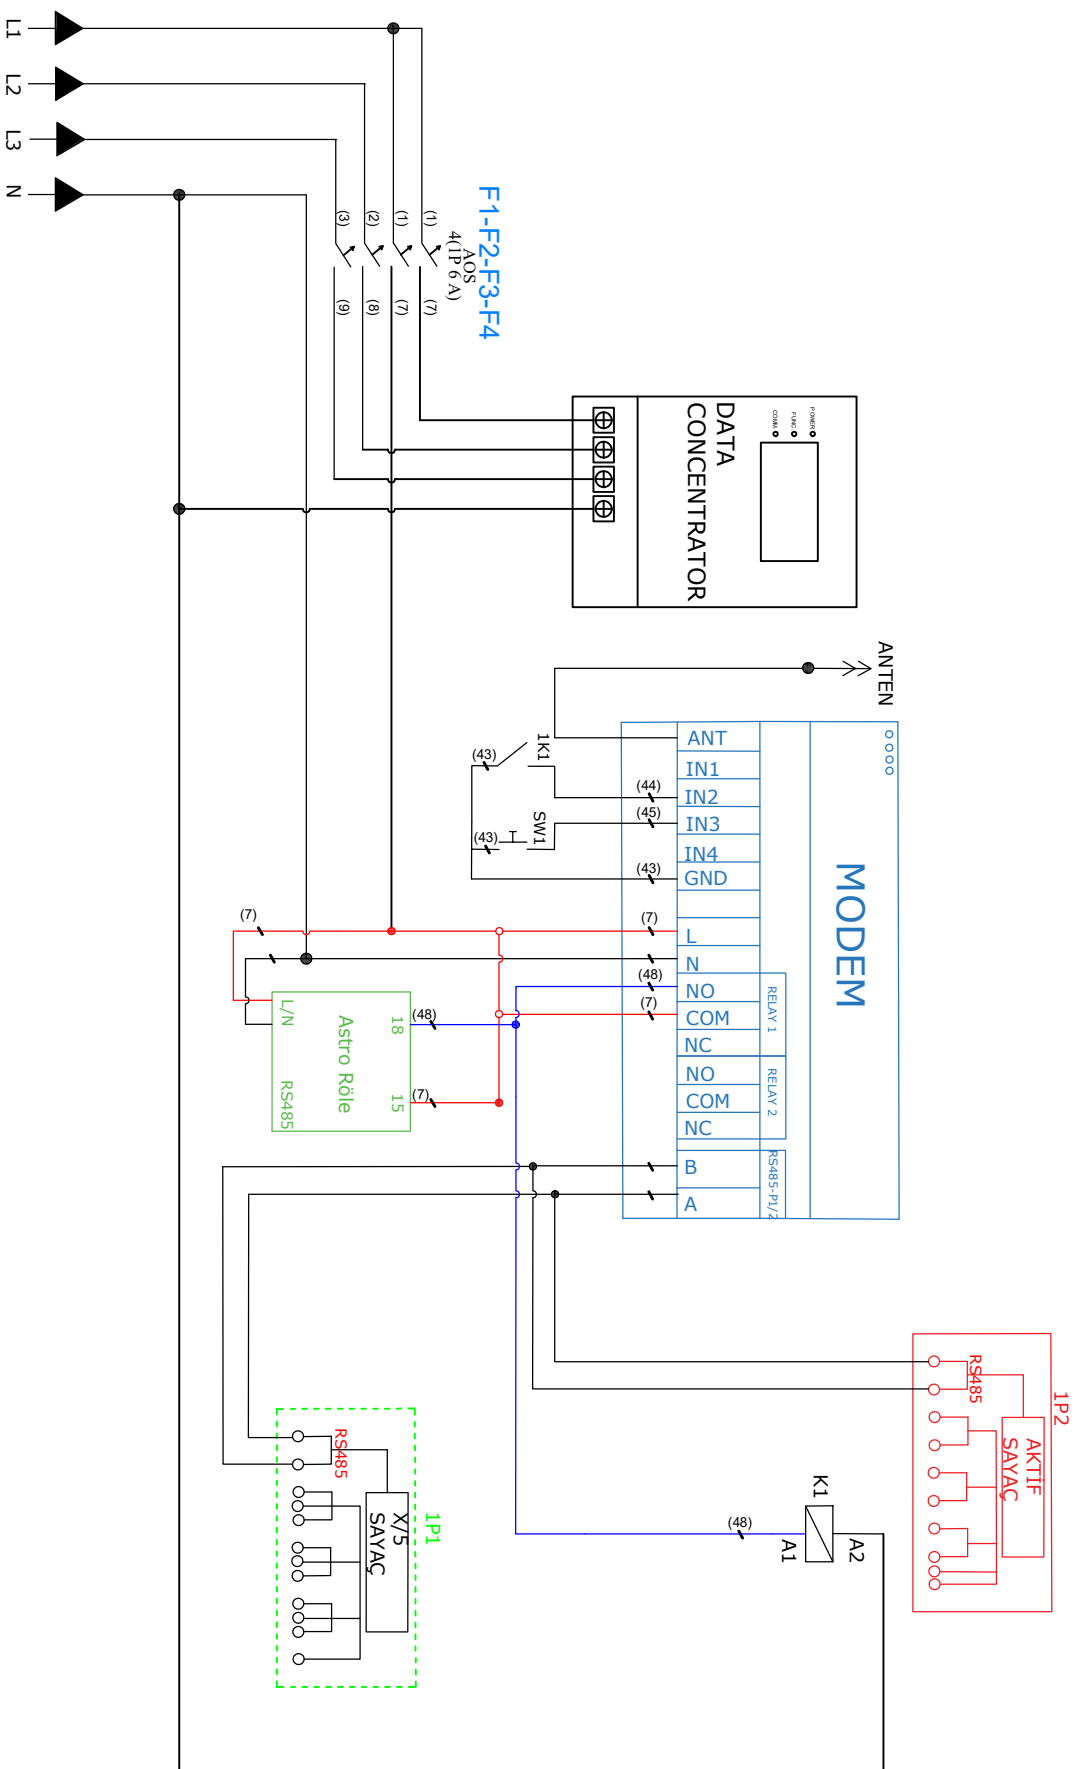

NOT : BU TEK HAT SADECE MODERN, KONTAKTÖR, ASTRO RÖLE'NİN BAĞLANTILARININ MASİT YAPILDIĞINI GÖSTERMEK İÇİN ÇİZİLMİŞTİR. ÇEVRE SİGORTA, KONTAKTÖR AKIM DEĞERLERİ VE TİPLERİ PANO PROJESİNDE BAKILMALIDIR. KULLANILACAK SİGORTALARIN OTOMAT TİPİ OLACAKTIR.

PANOBİL

ÇİZEN	Asil YILDIRIM	İMZA:	PROJE	VANGÖLÜ EDAŞ	SAYFA	K02 4/4
KONTROL	Muzaffer OLGUN	İMZA:	PAFTA	TR 1000KVA AG GÜÇ PANOSU	ARŞİV	
ONAY	Muzaffer OLGUN	İMZA:		3 HAT ŞEMASI	ÖLÇEK	REVIZYON 00

F1-F2-F3-F4
AOS
4(1P 6 A)

DATA CONCENTRATOR

MODEM

ANTEN

IK1 SW1

Astro Röle RS485

L/N

X/5 SAYAÇ RS485

AKTIF SAYAÇ RS485

K1

A2 A1

(1) (7) (2) (8) (3) (9)

(44) (45) (43) (7) (48) (7)

(48)

1P1

1P2

NOT : BU TEK HAT SADECE MODEM,
KONTAKTOR, ASTRO RÖLE NİN
BAĞLANTILARININ NASIL YAPILDIGINI
GÖSTERMEK İÇİN ÇİZİLMİŞTİR. ÇEVRE
SİĞORTA, KONTAKTÖR AKIM DEĞERLERİ VE
TİPLERİ PANO PROJESİNDEN BAKILMALIDIR.
KULLANILACAK SİĞORTALAR W OTOMAT TİPİ
OLMAKTADIR.