
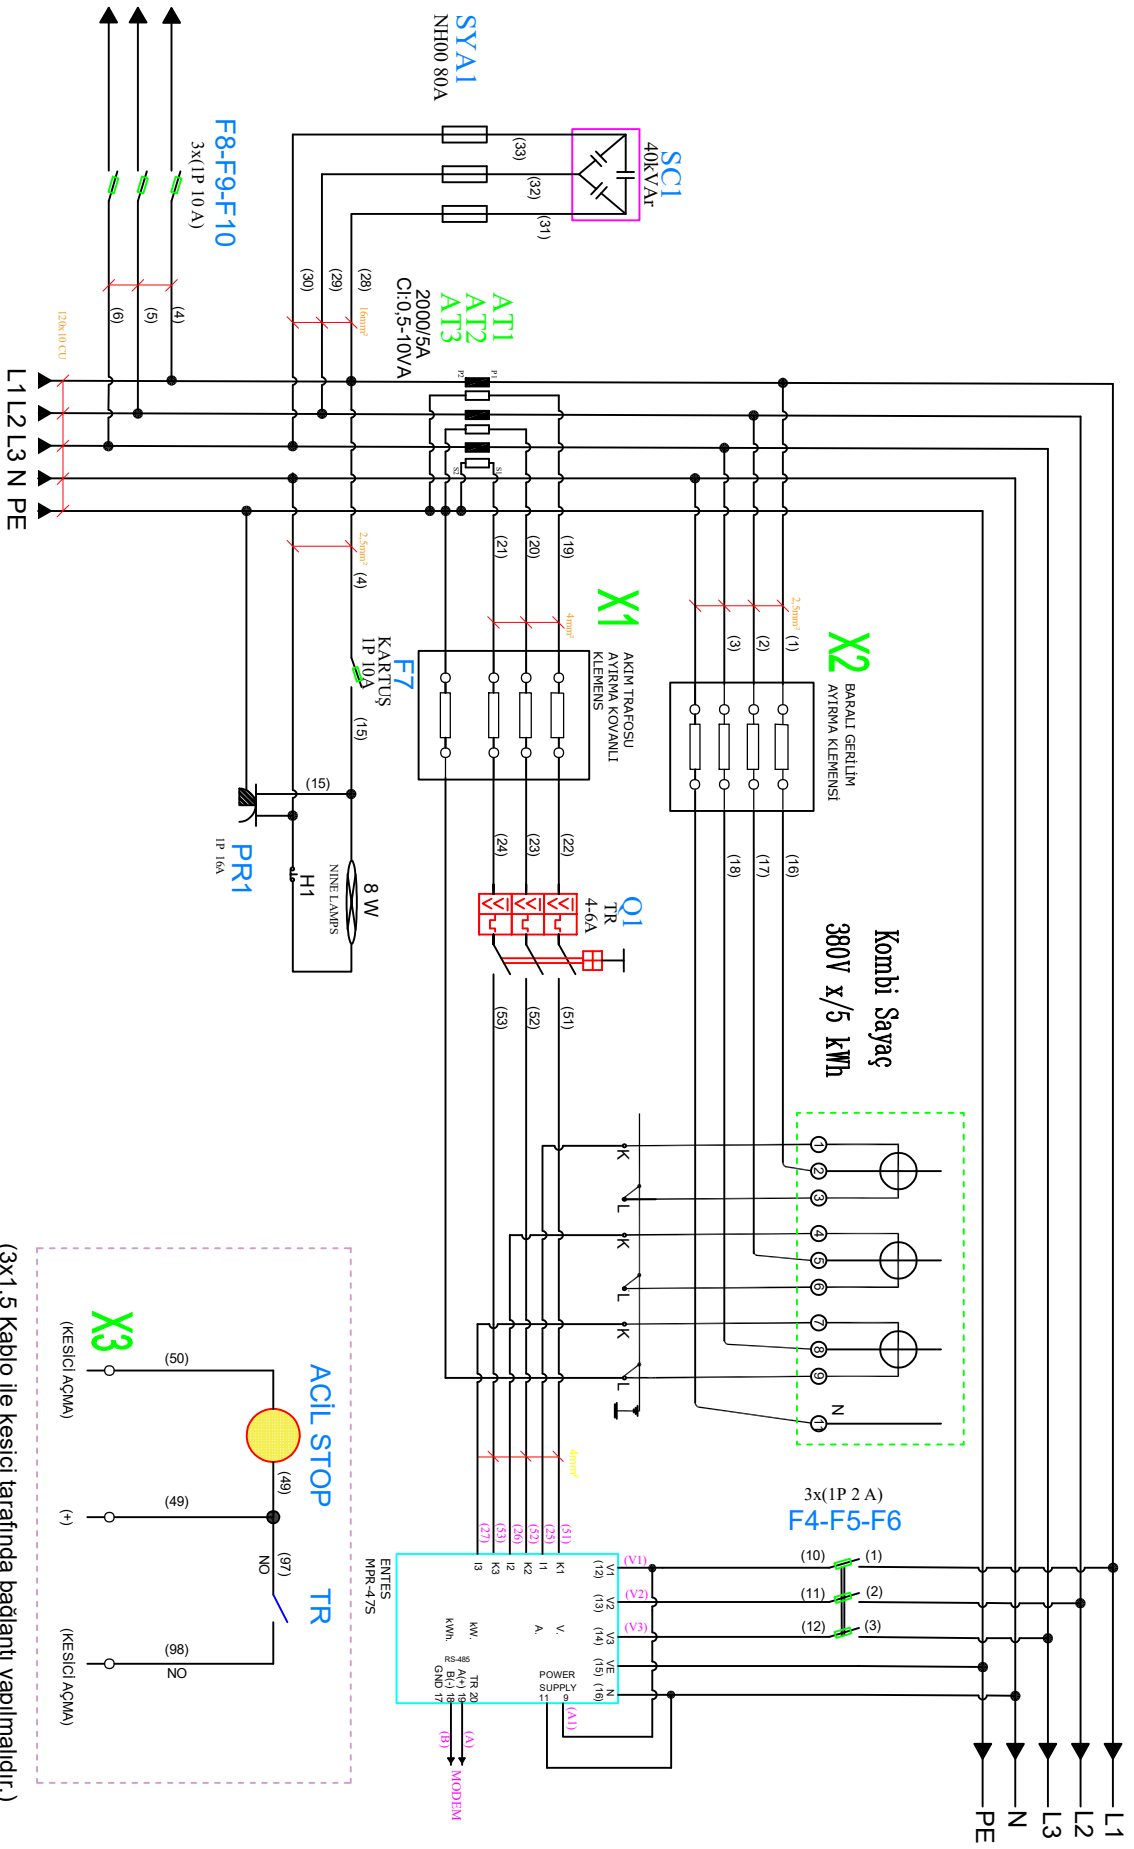


[illegible]


MODEM İÇ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

1. İki adet rölesi (her röle nc ve no çıkışlı) olmalı
2. İki adet RS485 haberleşme portu olmalı
3. RS485-1 üzerinden sayacılar haberleşme yapılabilir
4. Modemin 1. rölesi astro zamana uygun çalışmalıdır
5. Modemin 2. rölesi sürekli çekili konumda kalmalıdır
6. Modemde en az 4 adet input olmalı
7. Input-2 kontaklıtör durumundan input-3 pano kapağı switch durumundan bildirimlerini almaktadır

PAKO ŞALTER İÇ YAPISI



Kontaklıtör Devre Dışı	1	2	3	4
Modem Devre Dışı	X			
Modem Devre Dışı			X	



NOT : BU TEK HAT SADECE MODEM, KONTAKTÖR, PAKO, ASTRO RÖLENİN BAĞLANTILARININ NASIL YAPILDIĞINI GÖSTERMEK İÇİN ÇİZİLMİŞTİR. ÇEVRE SİGORTA, KONTAKTÖR AKIM DEĞERLERİ VE TİPİLERİ PANO PROJESİNDEN BAĞLANTILADIR. KULLANILACAK SİGORTALAR KARTUŞ TİPİ OLMAKTADIR.

