

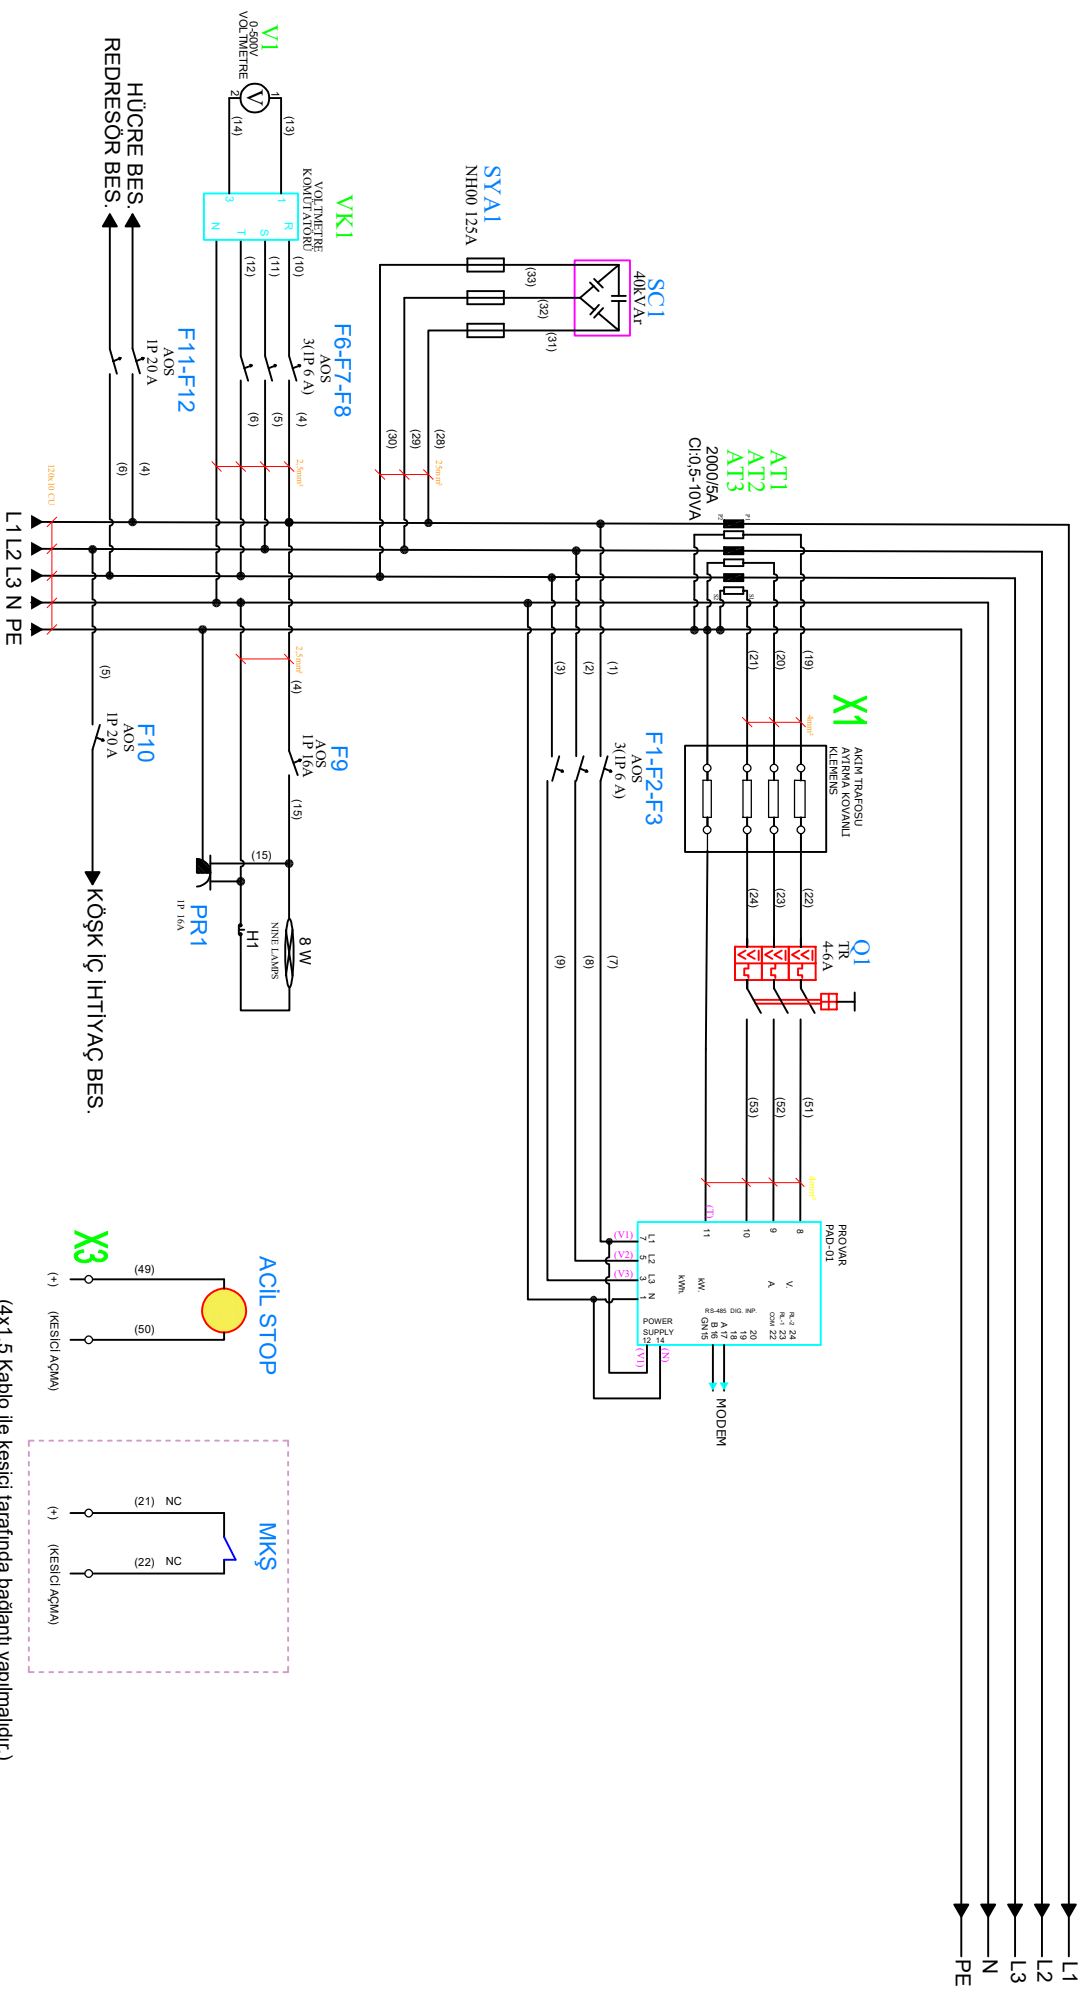


[illegible]

[illegible]

M PANOBİL		ÇİZEN	ASİL KARAAĞAÇ	İMZA: 	PROJE	ÇORUH EDAŞ TR 1250KV A AĞ GÜÇ PANOSU 3 HAT ŞEMASI				SAYFA	K02 1/4		
		KONTROL	MUZAFFER OLGUN	İMZA: 						ARŞİV			
		ONAY	MUZAFFER OLGUN	İMZA: 						PAFTA	ÖLÇEK		REVİZYON

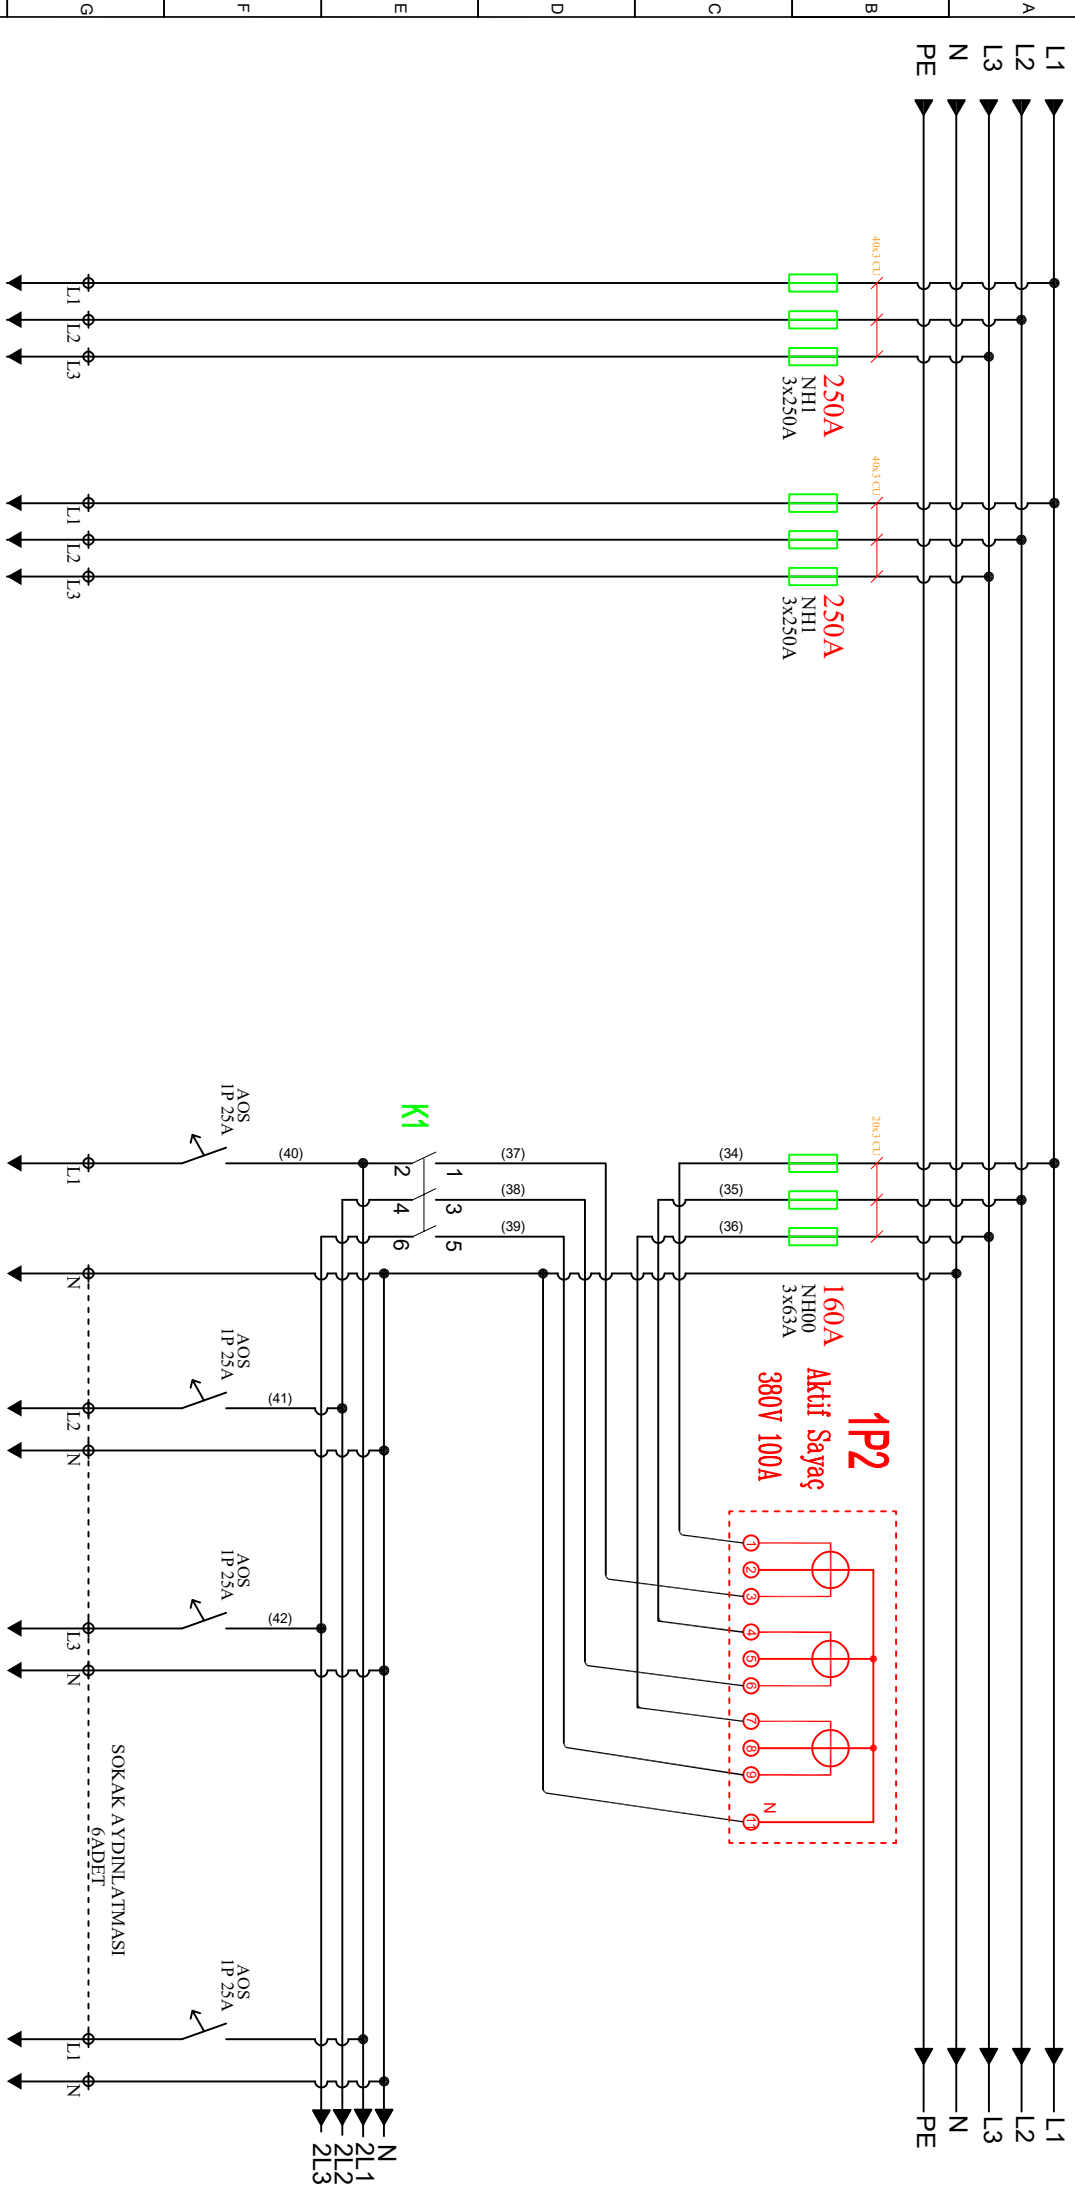

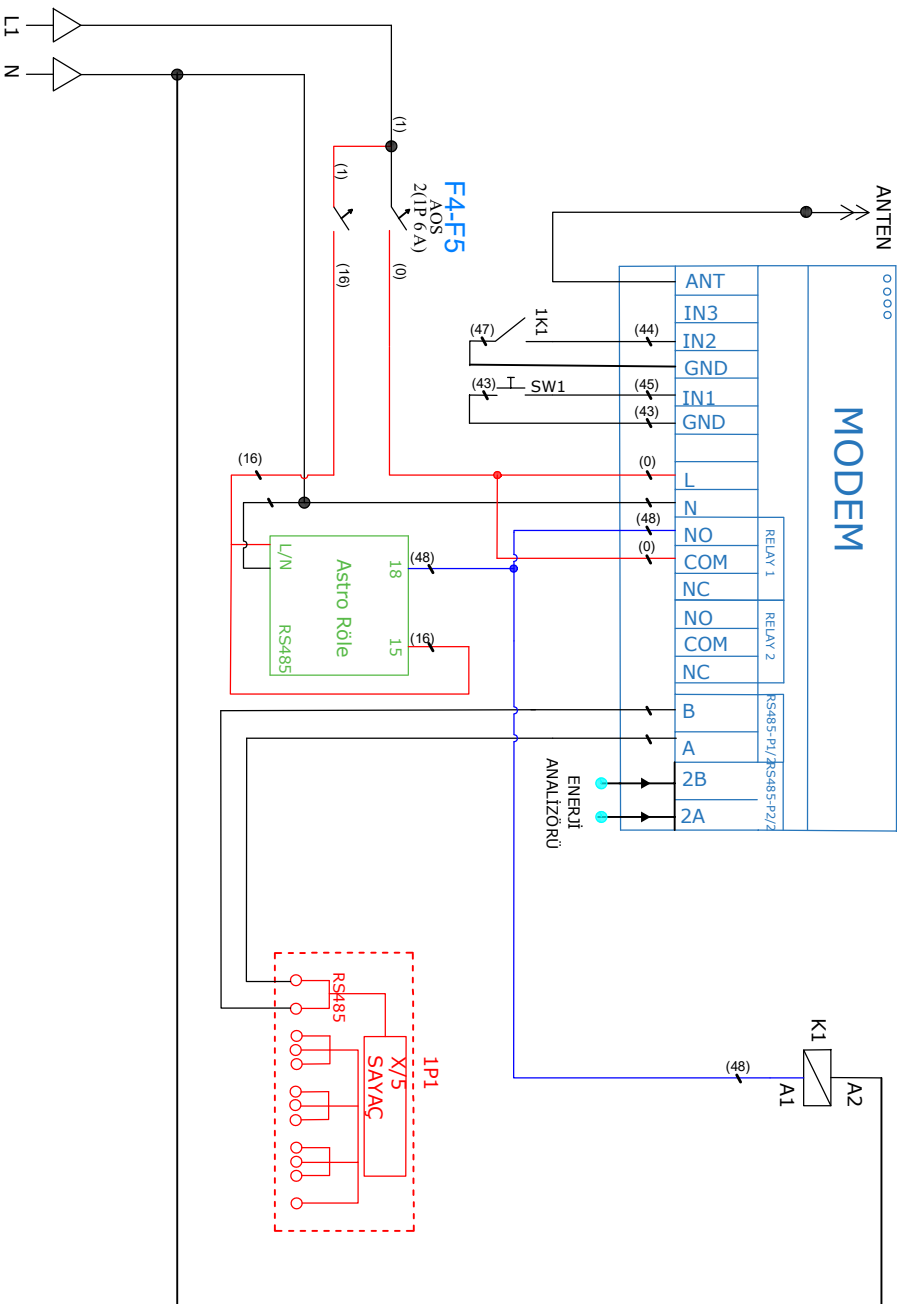

NOT : BUTEK HAT SADECE MODEM,
KONTAKTÖR, ASTRO RÖLENİN
BAĞLANTILARININ NASIL YAPILDIĞINI
GÖSTERMEK İÇİN ÇİZİLMİŞTİR. ÇEVRE
SİĞORTA, KONTAKTÖR AKIM DEĞERLERİ VE
TİPİLERİ PANO PROJESİNDEN BAKILMALIDIR.
KULLANILACAK SİĞORTALAR V OTOMAT TİPİ
OLMAKTIR.