

1600x1000x450mm

1600

1000

160 KVA

250A


1600

1000

450

ÇİZEN	Aslı YILDIRIM	İMZA: <i>Aslı Yıldırım</i>	PROJE	SEDAŞ	SAYFA	K01 1/1
KONTROL	Muzafer OLGUN	İMZA: <i>Muzafer Olgun</i>	PAFTA	TR 160KVA AG GÜÇ PANOSU	ARŞİV	PNB-AG-160D
ONAY	Muzafer OLGUN	İMZA: <i>Muzafer Olgun</i>		3 HAT ŞEMASI	ÖLÇEK	REVIZYON 00


27.09.2022

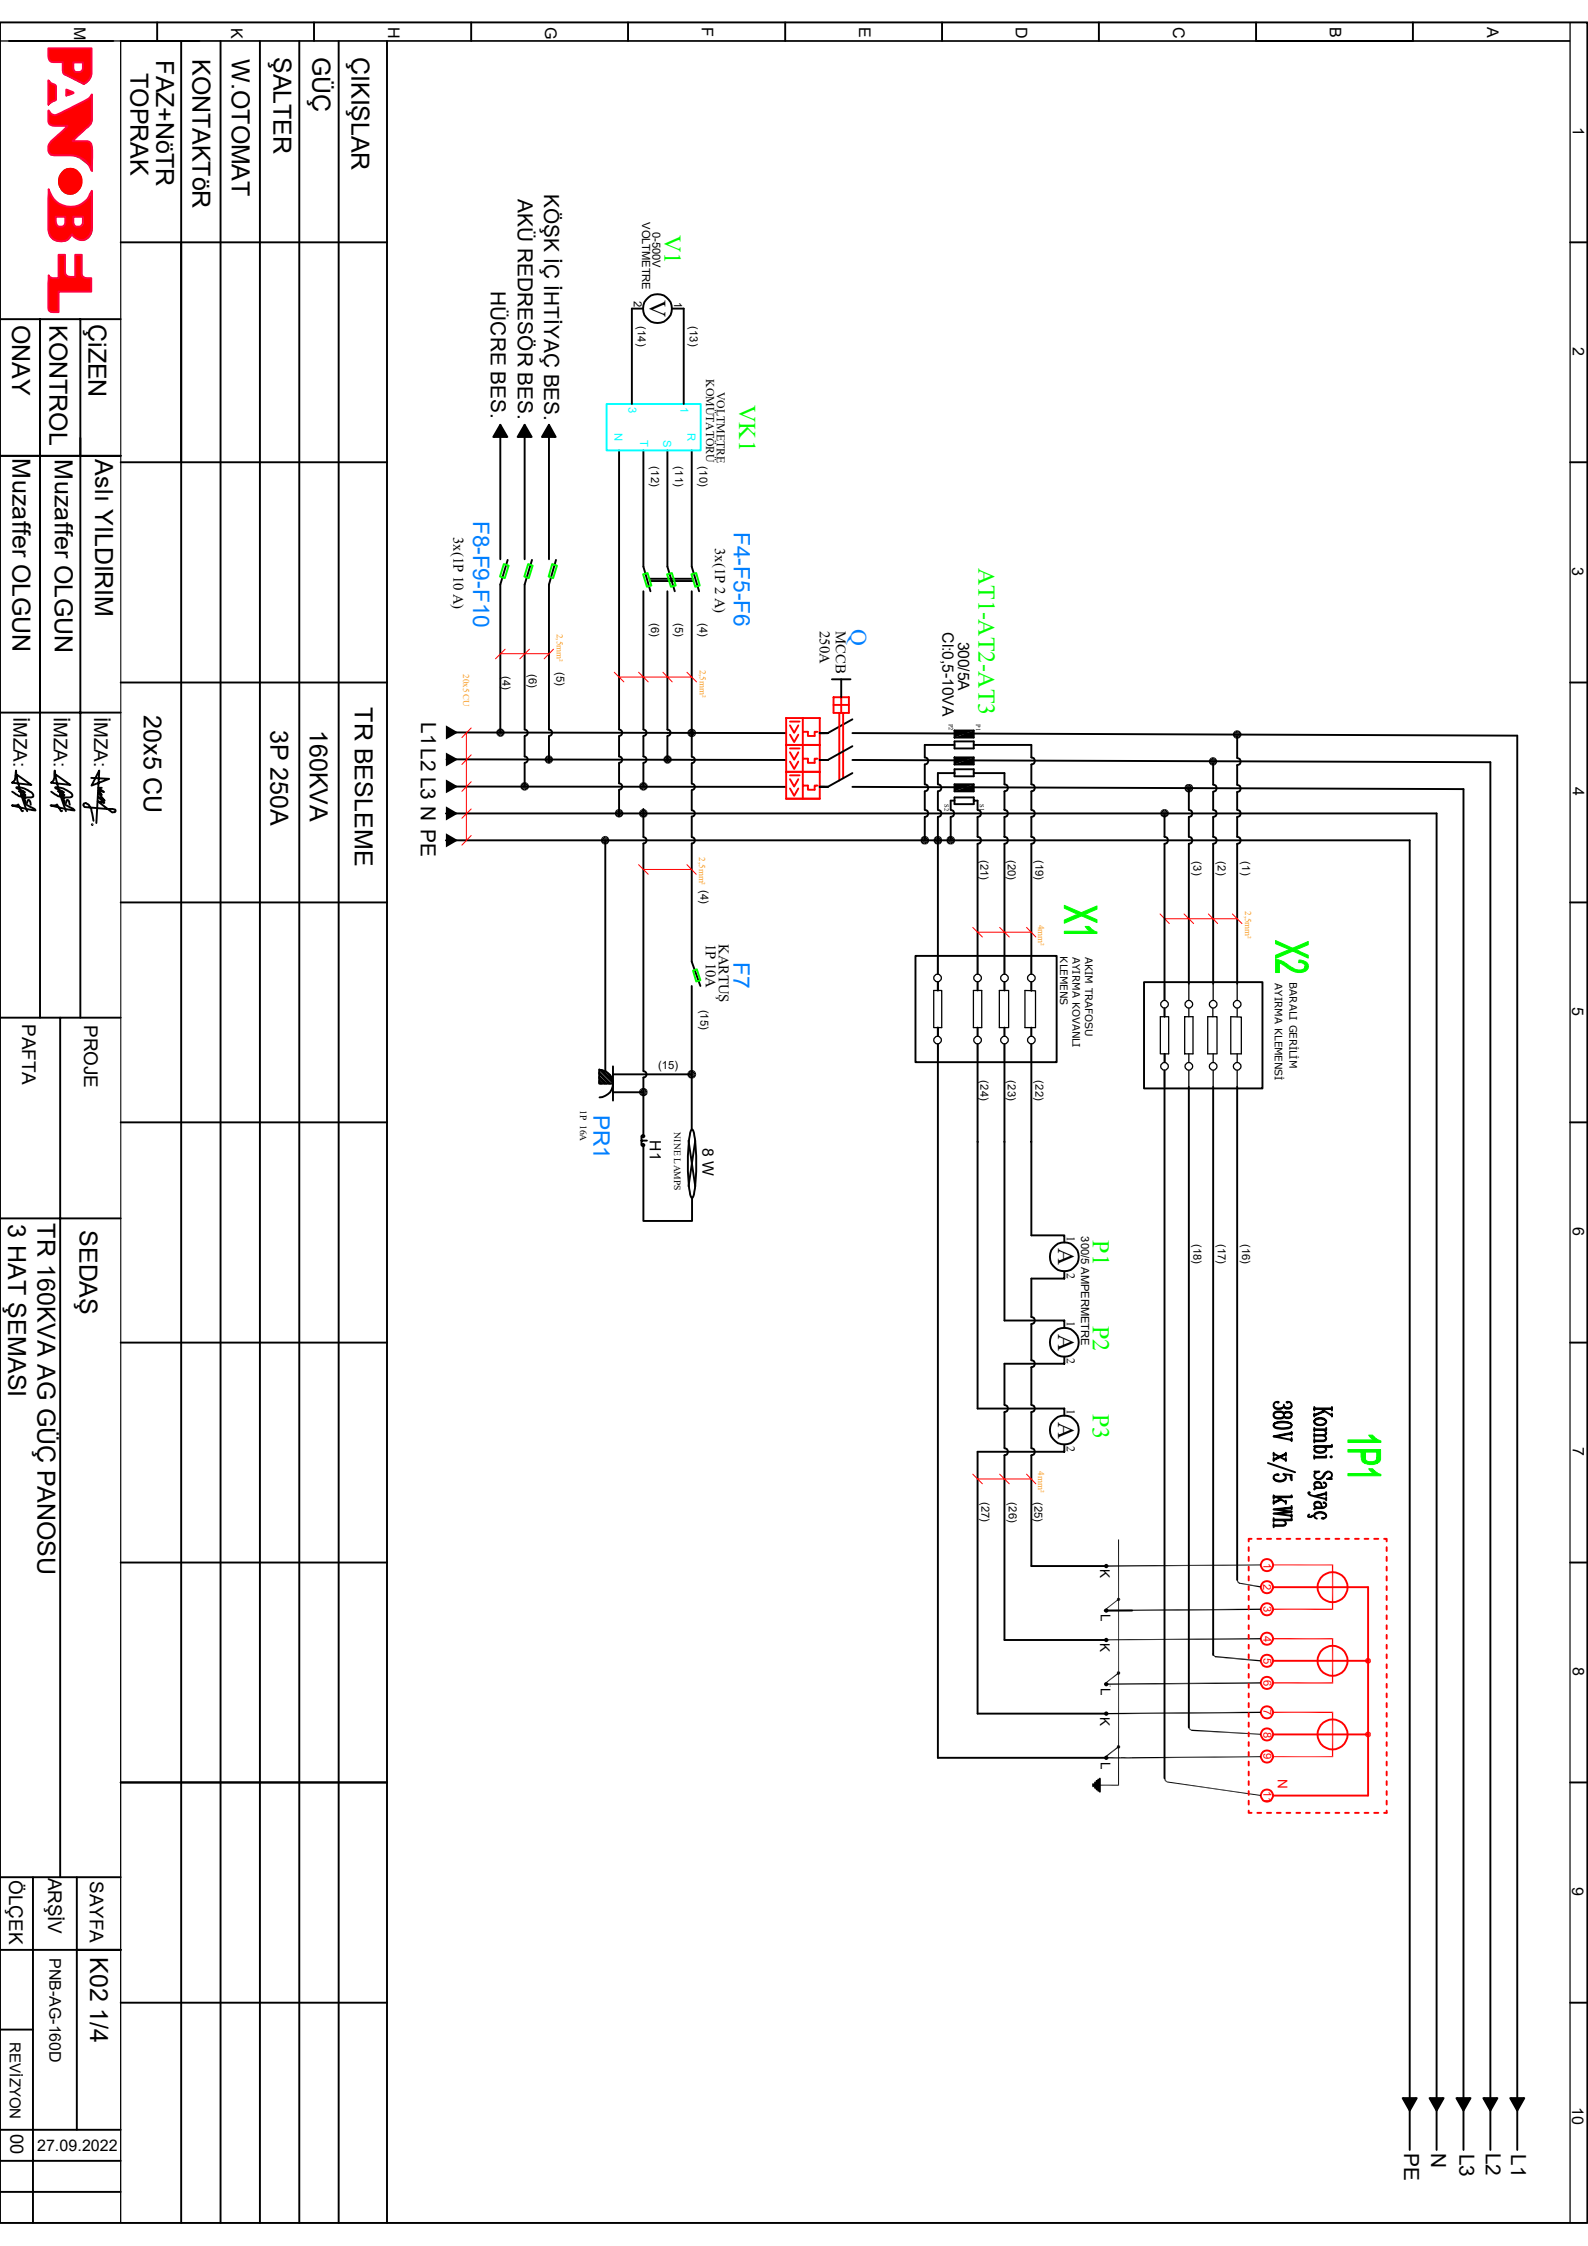


MODEM İÇ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

1. İki adet rölesi (her röle nc ve no çıkışlı) olmalı
2. İki adet RS485 haberleşme portu olmalı
3. RS485-1 üzerinden sayacı haberleşme yapılabilir
4. Modemin 1. rölesi astro zamana uygun çalışmalıdır
5. Modemin 2. rölesi sürekli çekili konumda kalmalıdır
6. Modemde en az 4 adet input olmalı
7. Input-2 kontakör durumundan input-3 pano kapağı switch durumundan bildirimlerini almalıdır

PAKO ŞALTER İÇ YAPISI



Kontakör Devre Dışı	1	2	3	4
Modem Devre Dışı		X		
Kontakör Devre Dışı			X	



NOT : BUTER HAT SADECE MODEM, KONTAKTÖR, PAKO, ASTRO RÖLE NİN BAĞLANTILARININ NASIL YAPILDIĞINI GÖSTERMEK İÇİN ÇİZİLMİŞTİR. ÇEVRE SİGORTA, KONTAKTÖR AKIM DEĞERLERİ VE TİPİ PANO PROJESİNDEN BAĞLIYALDIR. KULLANILACAK SİGORTALAR KARTUŞ TİPİ OLMAKTIR.

