


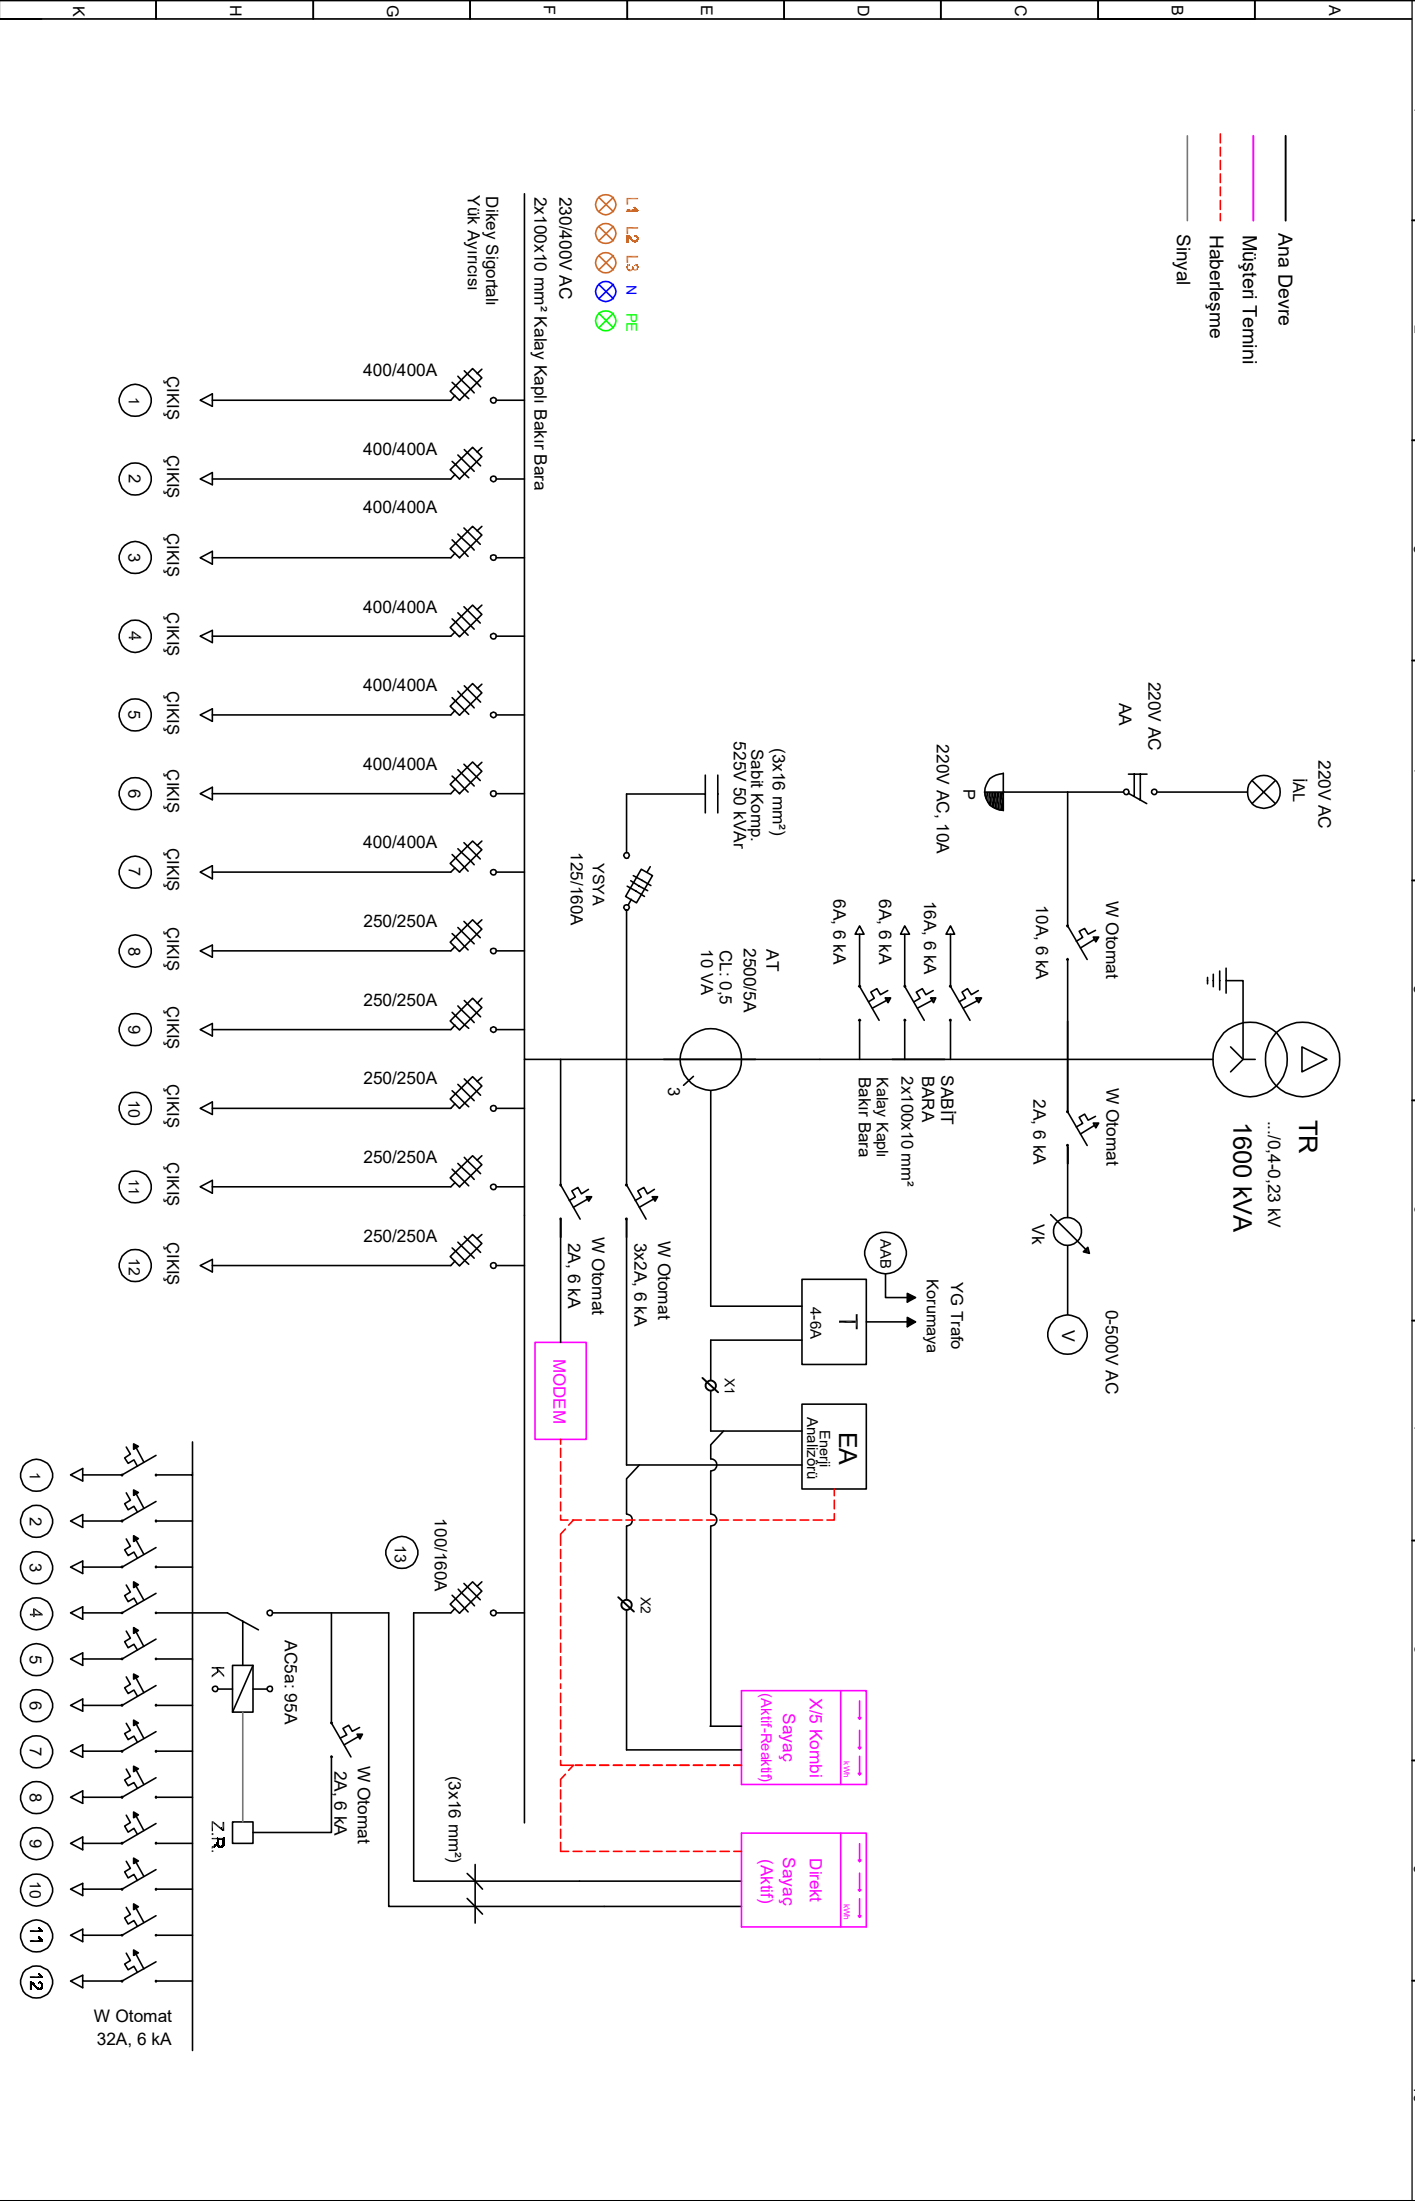


PANO BİL		ÇİZEN	ASLI YILDIRIM	İMZA: 	PROJE	AKDENİZ EDAŞ	SAYFA	K01 1/1	21.02.2024	
		KONTROL	MUZAFFER OLGUN	İMZA: 			ARŞİV			
		ONAY	MUZAFFER OLGUN	İMZA: 	PAFTA	1600 KVA Dahili Tıp Pano Tek Hat Şeması	ÖLÇEK		REVİZYON	00


MODEM İÇ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

1. İki adet rölesi (her röle nc ve no çıkışı) olmalı
2. İki adet RS485 haberleşme portu olmalı
3. RS485-1 üzerinden sayacılar haberleşme yapılabilir
4. Modemin 1. rölesi astro zamana uygun çalışmalıdır
5. Modemin 2. rölesi sürekli çekili konumda kalmalıdır
6. Modemde en az 4 adet input olmalı
7. Input-2 kontaklıtör durumundan input-3 pano kapağı switch durumundan bildirilmeli alınmalıdır


PAKO ŞALTER İÇ YAPISI



1	3
2	4
Kontaklıtör Devre Dışı	
Modem Devrede	X
Kontaklıtör Devrede	X



NOT : BUTER HAT SADECE MODER, KONTAKTÖR, PAKO, ASTRO RÖLE NİN BAĞLANTILARININ NASIL YAPILDIĞINI GÖSTERMEK İÇİN ÇİZİLMİŞTİR. ÇEVRE SİGORTA, KONTAKTÖR AKIN DEĞERLERİ VE TİPİERİ PANO PROJESİNDEN BAĞLANTILIDIR. KULLANILACAK SİGORTALAR KARTUŞ TİPİ OLMAKTIR.

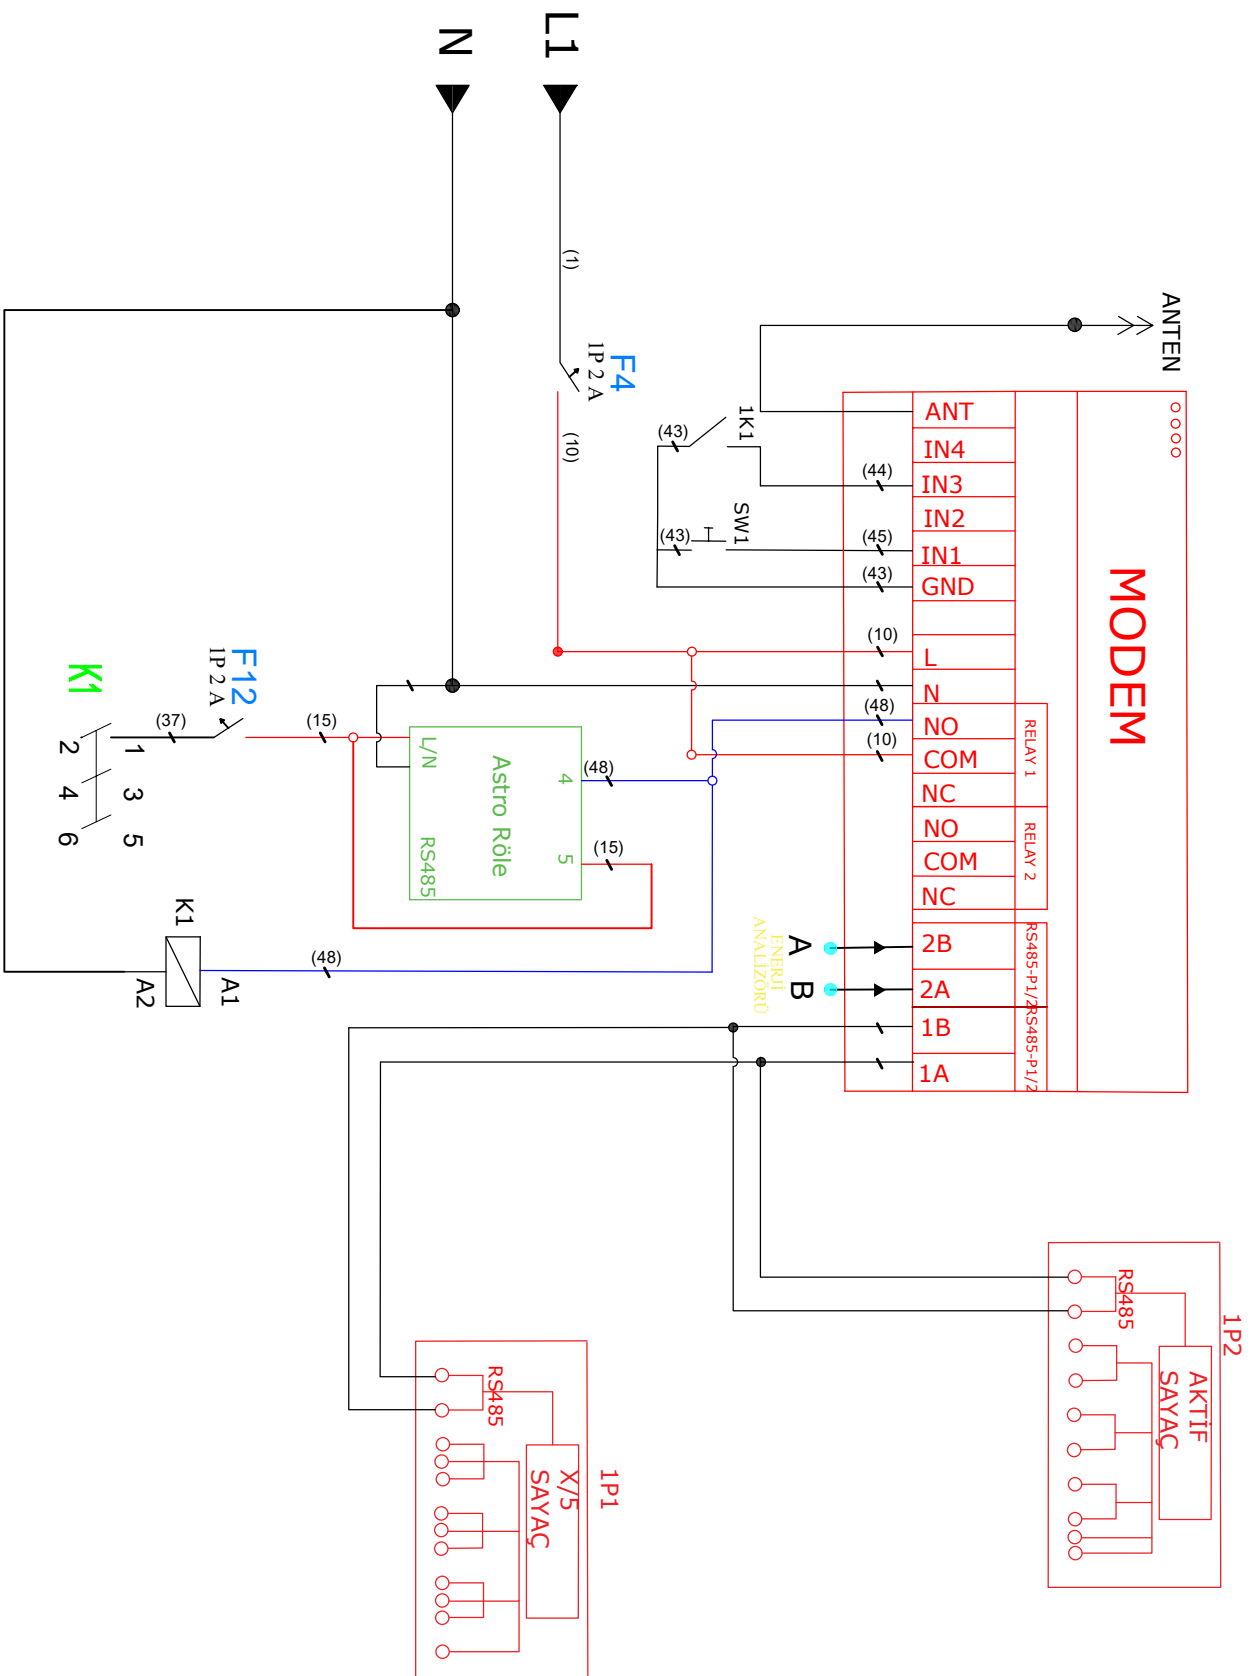

PANOBİL

ÇİZEN
KONTROL
ONAY

ASLI YILDIRIM
Muzaffer OLGUN
Muzaffer OLGUN

İMZA: *Yıldırım*
İMZA: *Muzaffer*
İMZA: *Muzaffer*

PROJE
PAFTA

AKDENİZ EDAŞ
TR 1600KVA AG GÜÇ PANOSU
3 HAT ŞEMASI

SAYFA
ARŞİV
ÖLÇEK
REVİZYON
00