

Technical drawing of a 400 KVA power transformer and its associated switchgear, showing three views: front, side, and top.

Front View (Top): Shows the transformer core with a 630A circuit breaker and a 400 KVA rating. The width is 1600mm and the height is 1000mm.

Side View (Middle): Shows the transformer core with a 630A circuit breaker and a 400 KVA rating. The width is 1600mm and the height is 1000mm.

Top View (Bottom): Shows the transformer core with a 630A circuit breaker and a 400 KVA rating. The width is 1600mm and the height is 450mm.


Dimensions: 1600x1000x450mm

Legend:

- 400 KVA
- 630A
- 250A
- 150A
- 100A
- 50A
- 25A
- 12.5A
- 6.3A
- 3.15A
- 1.6A
- 0.8A
- 0.4A
- 0.2A
- 0.1A

ÇİZEN	Aslı YILDIRIM	İMZA: <i>[Signature]</i>	PROJE	SEDAŞ	SAYFA	K01 1/1
KONTROL	Muzafer OLGUN	İMZA: <i>[Signature]</i>	PAFTA	TR 400KVA AG GÜÇ PANOSU	ARŞİV	PNB-AG-400D
ONAY	Muzafer OLGUN	İMZA: <i>[Signature]</i>		3 HAT ŞEMASI	ÖLÇEK	REVİZYON 00


27.09.2022

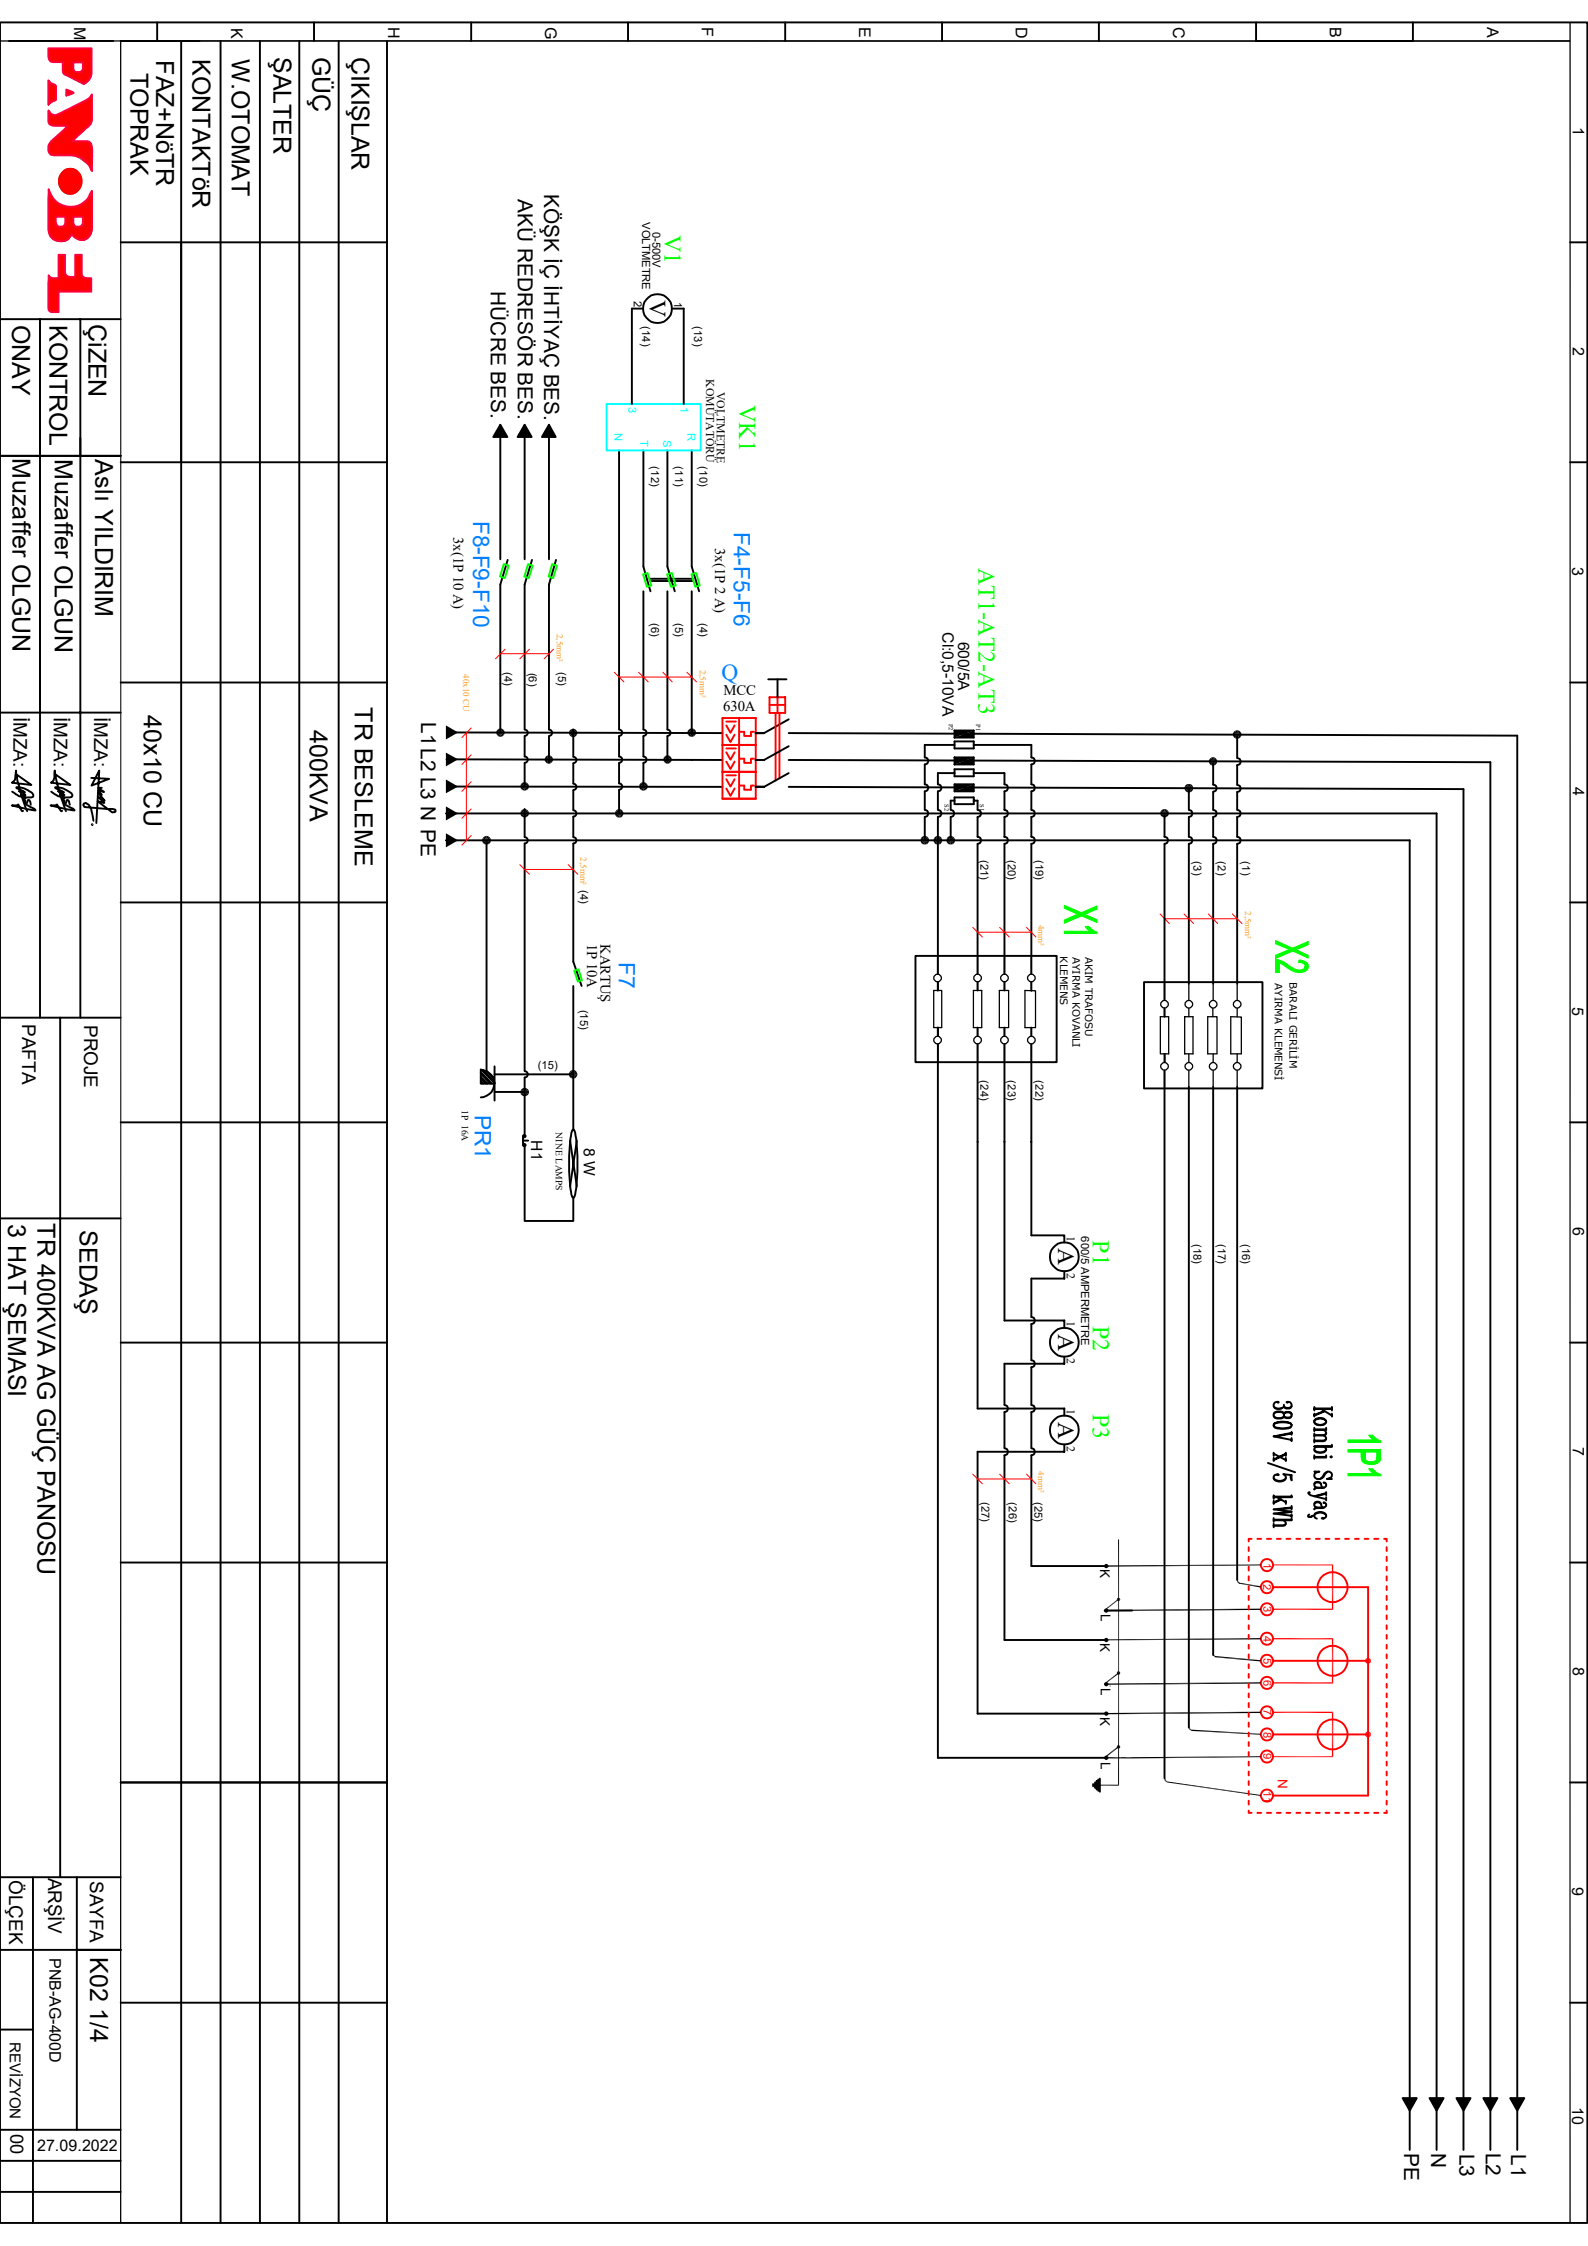


MODEM İÇ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

1. İki adet rölesi (her röle nc ve no çıkışlı) olmalı
2. İki adet RS485 haberleşme portu olmalı
3. RS485-1 üzerinden sayacı haberleşme yapılabilir
4. Modemin 1. rölesi astro zamana uygun çalışmalıdır
5. Modemin 2. rölesi sürekli çekili konumda kalmalıdır
6. Modemde en az 4 adet input olmalı
7. Input-2 kontakör durumundan input-3 pano kapagı switch durumundan bildirimleri alınmalıdır

PAKO ŞALTER İÇ YAPISI



Kontakör Devre Dışı			
Modem Devre Dışı	X		
Kontakör Devre Dışı			X



NOT : BUTER HAT SADECE MODER, KONTAKTÖR, PAKO, ASTRO RÖLE NİN BAĞLANTILARININ NASIL YAPILDIĞINI GÖSTERMEK İÇİN ÇİZİLMİŞTİR. ÇEVRE SİGORTA, KONTAKTÖR AKIM DEĞERLERİ VE TİPİ PANO PROJESİNDEN BAĞLIYALDIR. KULLANILACAK SİGORTALAR KARTUŞ TİPİ OLMAKTIR.

