



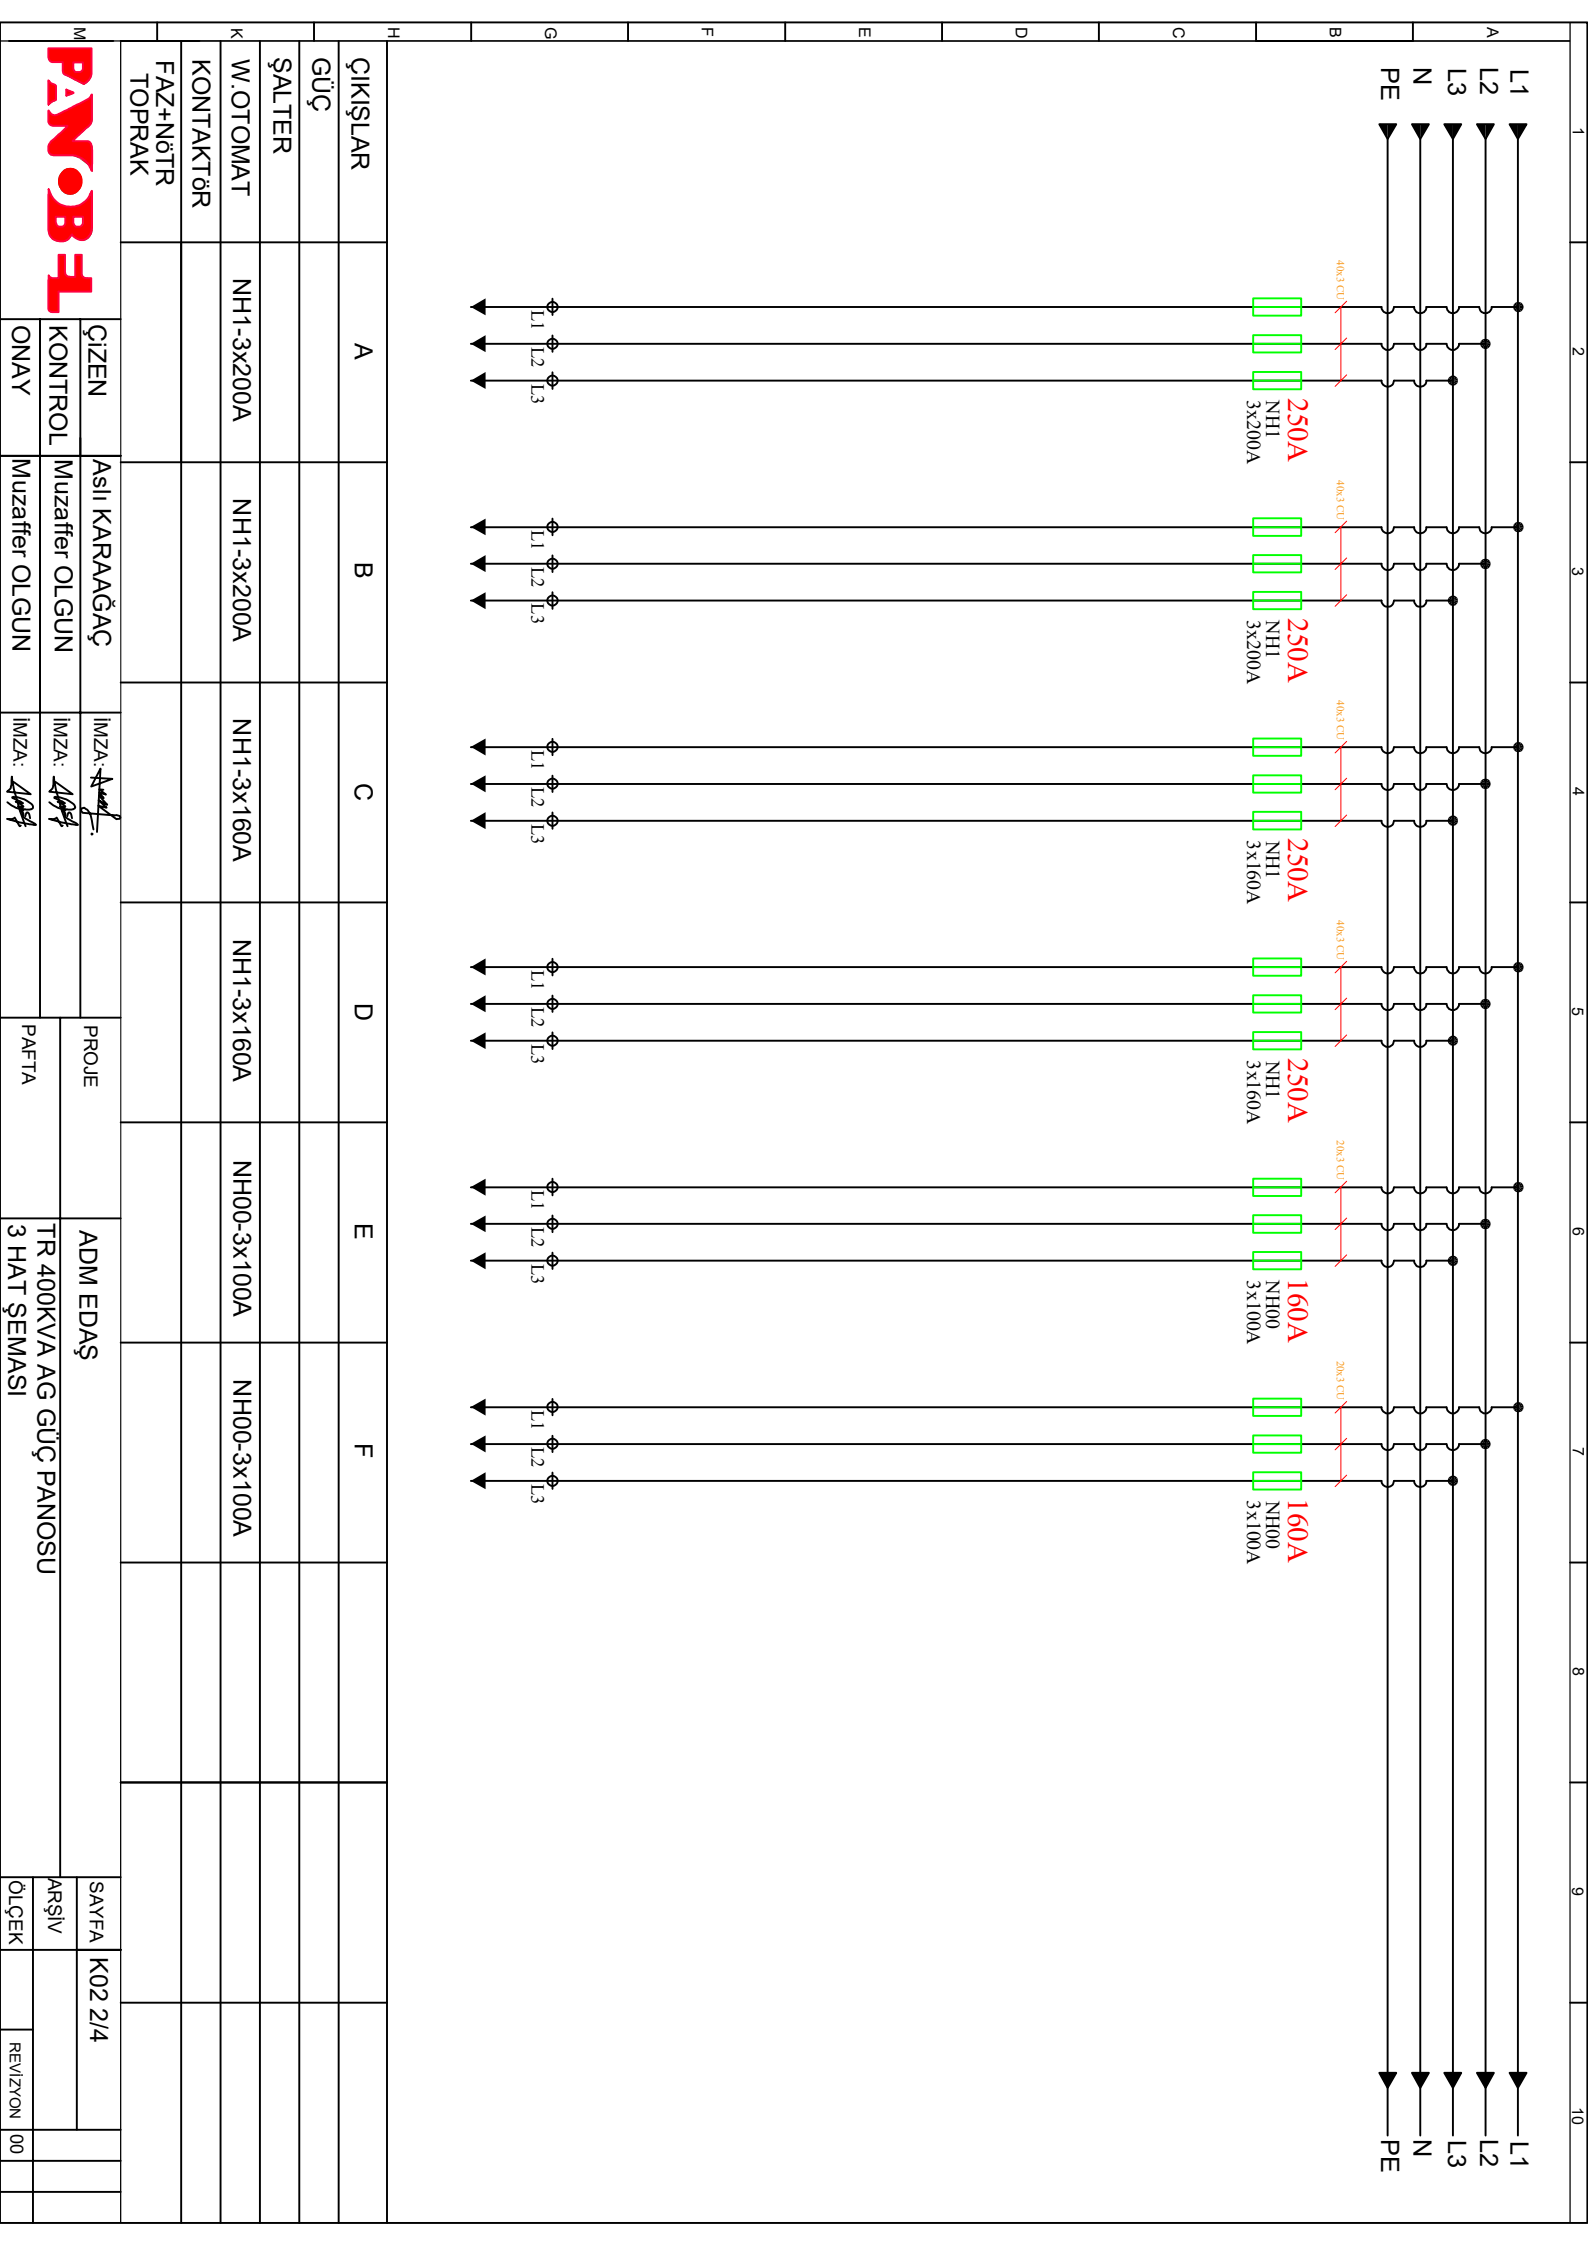


MODEM İÇ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

1. İki adet rölesi (her röle nc ve no çıkışlı) olmalı
2. İki adet RS485 haberleşme portu olmalı
3. RS485-1 üzerinden sayacılar haberleşme yapılabilir
4. modemin 1. rölesi astro zamana uygun çalışmalıdır
5. modemin 2. rölesi sürekli çekili konumda kalmalıdır
6. modemde en az 4 adet input olmalı
7. input-2 kontakör durumundan input-3 pano kapagı switchi durumundan bildirimlerini almalıdır

PAKO ŞALTER İÇ YAPISI



1	2	3	4
Kontakör Devre Dışı			
Modem Devrede Kontakör Devre Dışı	X		
Kontakör Devrede Kontakör Devre Dışı			X



NOT : BUTER HAT SADECE MODEM, KONTAKTÖR, PAKO ŞALTERİN BAĞLANTILARININ NASIL YAPILDIĞINI GÖSTERMEK İÇİN ÇİZİLMİŞTİR. ÇEVRE SİGORTA, KONTAKTÖR AKIM DEĞERLERİ VE TİPİLERİ PANO PROJESİNDEN BAKILMALIDIR. KULLANILACAK SİGORTALAR KARTUŞ TİPİ OLMAKTIR.

