











# MODEM İÇ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

1. İki adet rölesi (her röle nc ve no çıkışlı) olmalı
2. İki adet RS485 haberleşme portu olmalı
3. RS485-1 üzerinden sayacı haberleşme yapılabilir
4. Modemin 1. rölesi astro zamana uygun çalışmalıdır
5. Modemin 2. rölesi sürekli gelili konumda kalmalıdır
6. Modemde en az 4 adet input olmalı
7. Input-2 kontaklı durumundan input-3 pano kapağı switch durumundan bildirimini almalıdır


## PAKO ŞALTER İÇ YAPISI



|                     |   |   |   |
|---------------------|---|---|---|
| 1                   | 2 | 3 | 4 |
| Kontaklı Devre Dışı | X |   |   |
| Modem Devre Dışı    |   |   | X |
| Kontaklı Devre Dışı |   |   |   |



NOT : BU TEK HAT SADECE MODEM, KONTAKTÖR, PAKO, ASTRO RÖLENİN BAĞIYANTILARININ NASIL YAPILDIĞINI GÖSTERMEK İÇİN ÇİZİLMİŞTİR. ÇEVRE SİGORTA, KONTAKTÖR AKIM DEĞERLERİ VE TİPLERİ PANO PROJESİNDEN BAKILMALIDIR. KULLANILACAK SİGORTALAR KARTIŞ TİPİ OLACAKTIR.

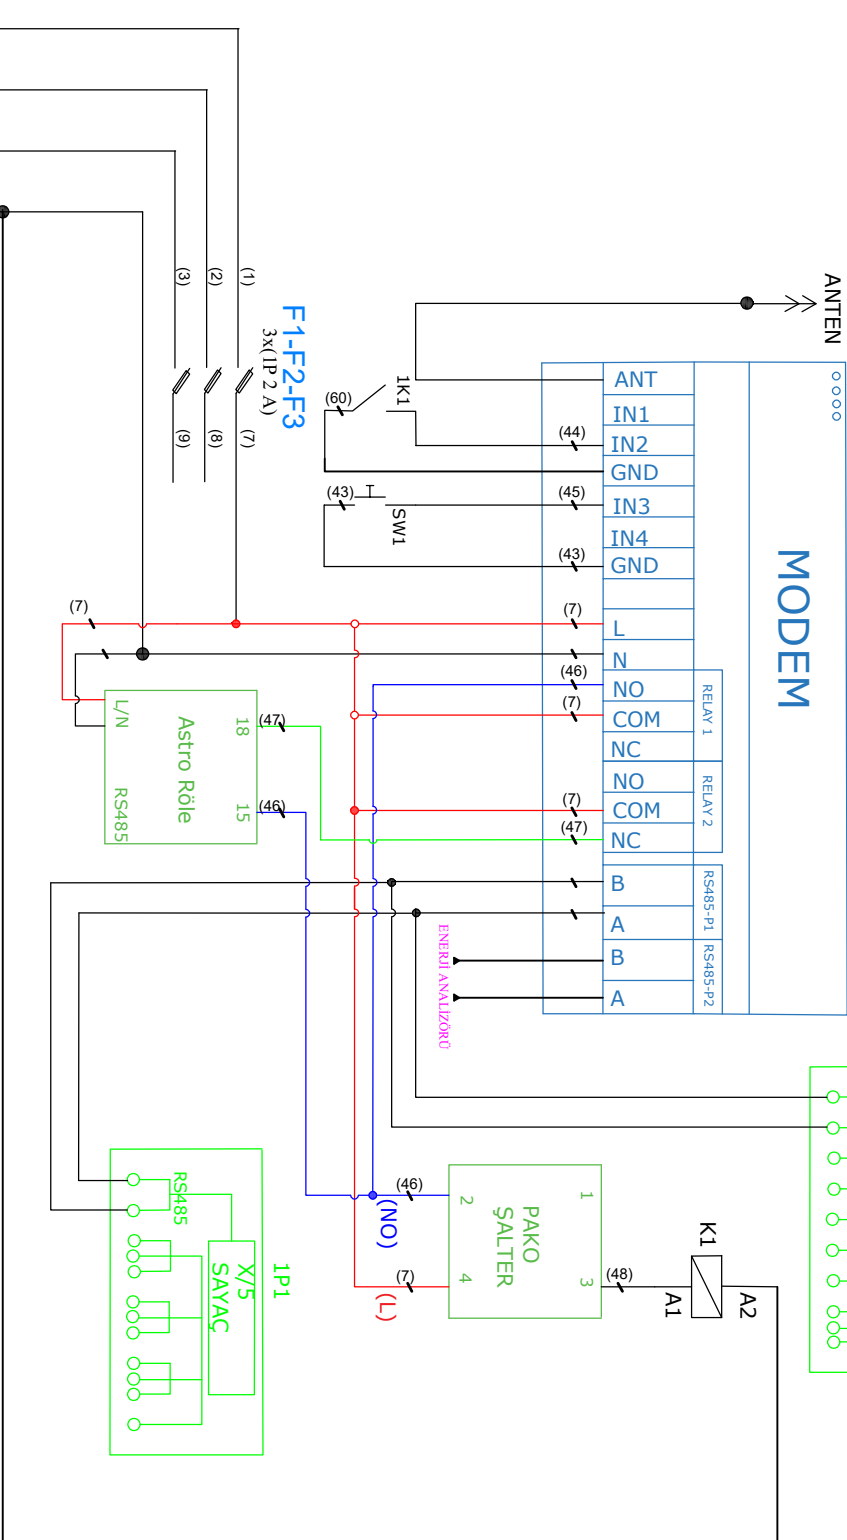

**PANOBİL**

|         |                |                             |       |                          |       |             |
|---------|----------------|-----------------------------|-------|--------------------------|-------|-------------|
| ÇİZEN   | ASİL KARAĞAÇ   | İMZA: <i>Asil Karağaç</i>   | PROJE | GDZ EDAŞ                 | SAYFA | K02 4/4     |
| KONTROL | MUZAFFER OLGUN | İMZA: <i>Muzaffer Olgun</i> | PAFTA | TR 400KV/A AG GÜÇ PANOSU | ARŞİV |             |
| ONAY    | MUZAFFER OLGUN | İMZA: <i>Muzaffer Olgun</i> |       | 3 HAT ŞEMASI             | ÖLÇEK | REVİZYON 00 |