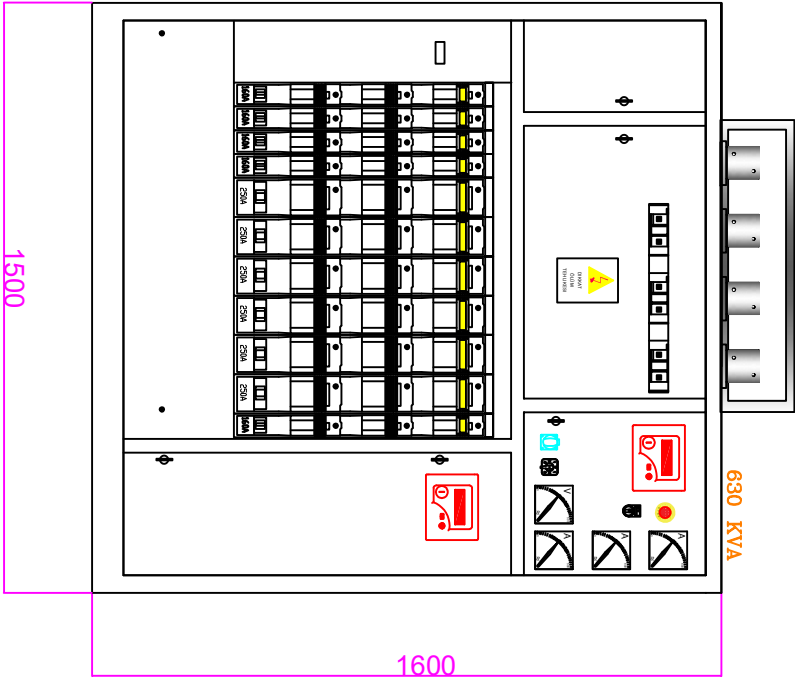
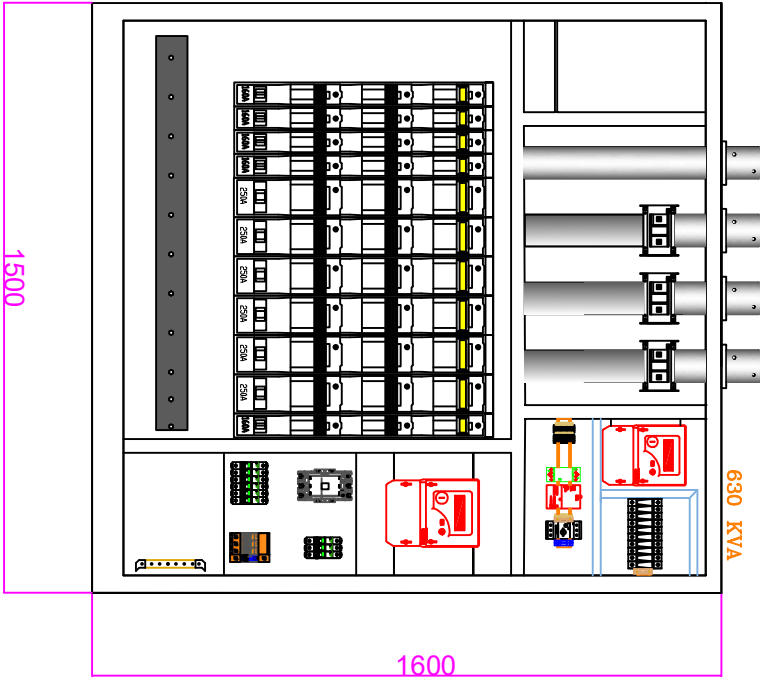


1600X1500X450mm

	ÇİZEN	ASIL YILDIRIM	İMZA: <i>Asıl Yıldırım</i>	PROJE	SEDAŞ	SAYFA	K01 1/1
	KONTROL	MUZAFFER OLGUN	İMZA: <i>Muzaffer Olgun</i>	PAFTA	TR 630KVA AG GÜÇ PANOSU	ARŞİV	PNB-AG-630D
	ONAY	MUZAFFER OLGUN	İMZA: <i>Muzaffer Olgun</i>		3 HAT ŞEMASI	ÖLÇEK	REVİZYON
							00

PANOBİL

ÇİZEN

ASIL YILDIRIM

İMZA: *Asıl Yıldırım*

PROJE

SEDAŞ

SAYFA

K01 1/1


ARŞİV



PNB-AG-630D

REVİZYON


00

04.10.2022

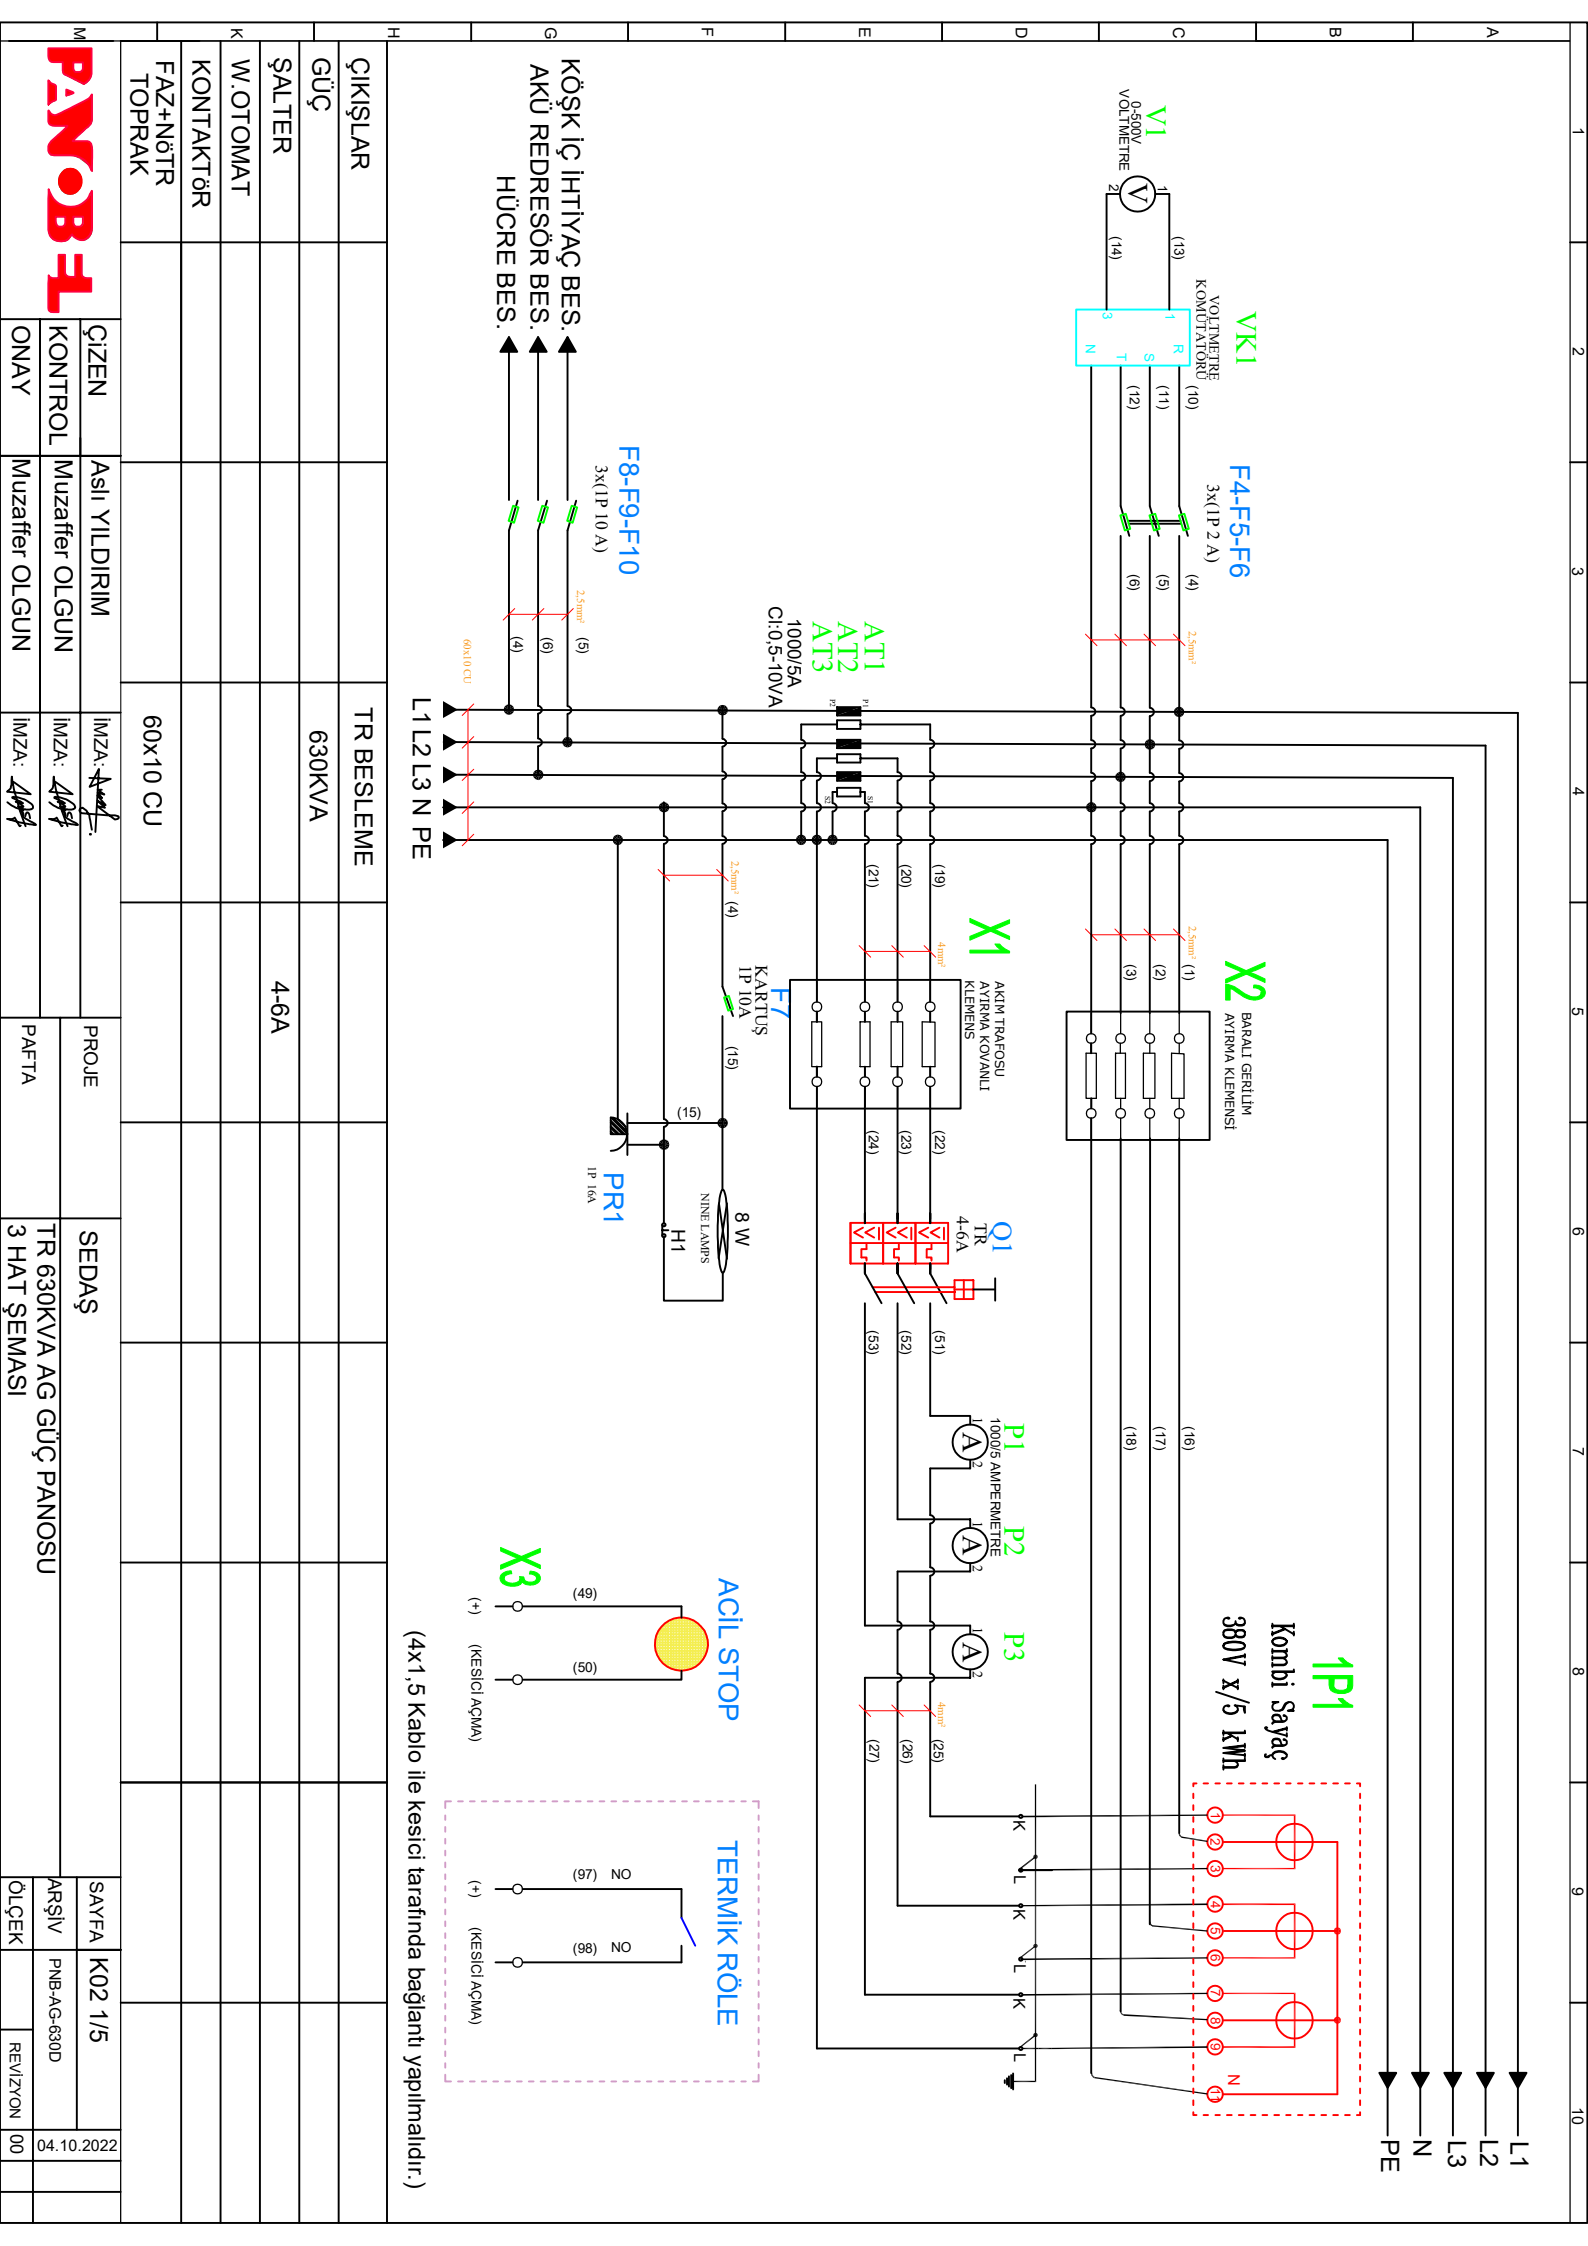

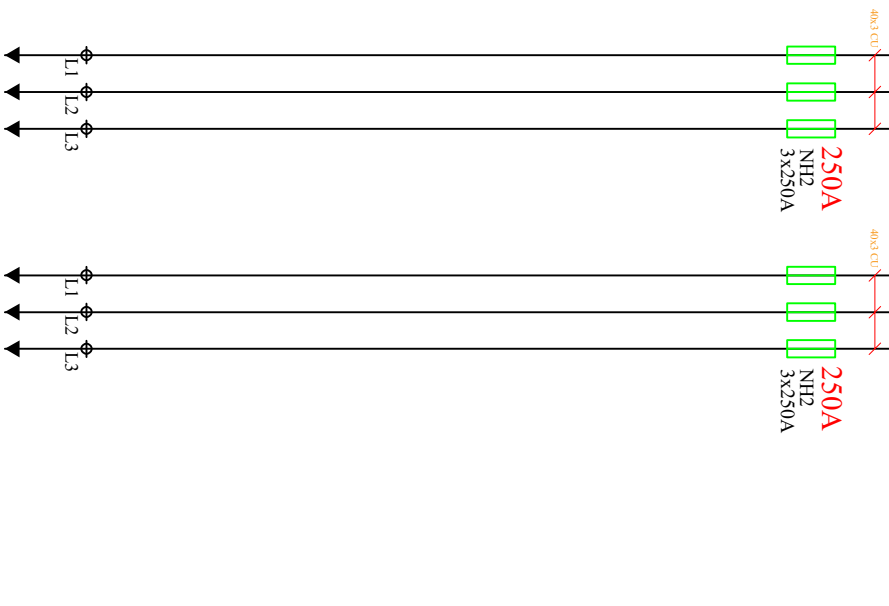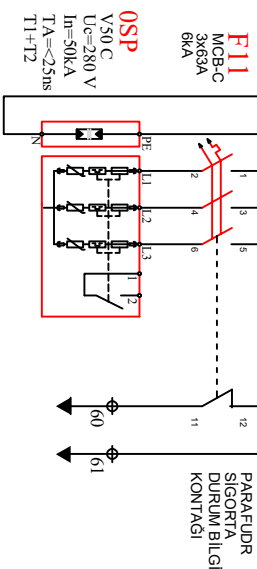


					A	B		
ÇIKIŞLAR								
GÜÇ	In=50kA							
ŞALTER								
W. OTOMAT	3x63A				NH2-3x250A	NH2-3x250A		
KONTAKTÖR								
FAZ+NÖTR TOPRAK								
ÇİZEN	Aslı YILDIRIM	İMZA:	<i>[Signature]</i>	PROJE	SEDAŞ	SAYFA	KO2 2/5	04.10.2022
KONTROL	Muzaffer OLGUN	İMZA:	<i>[Signature]</i>	PAF TA	TR 630KV/A AG GÜÇ PANOSU	ARŞİV	PNB-AG-830D	
ONAY	Muzaffer OLGUN	İMZA:	<i>[Signature]</i>		3 HAT ŞEMASI	ÖLÇEK		REVIZYON 00
PANOBİL								

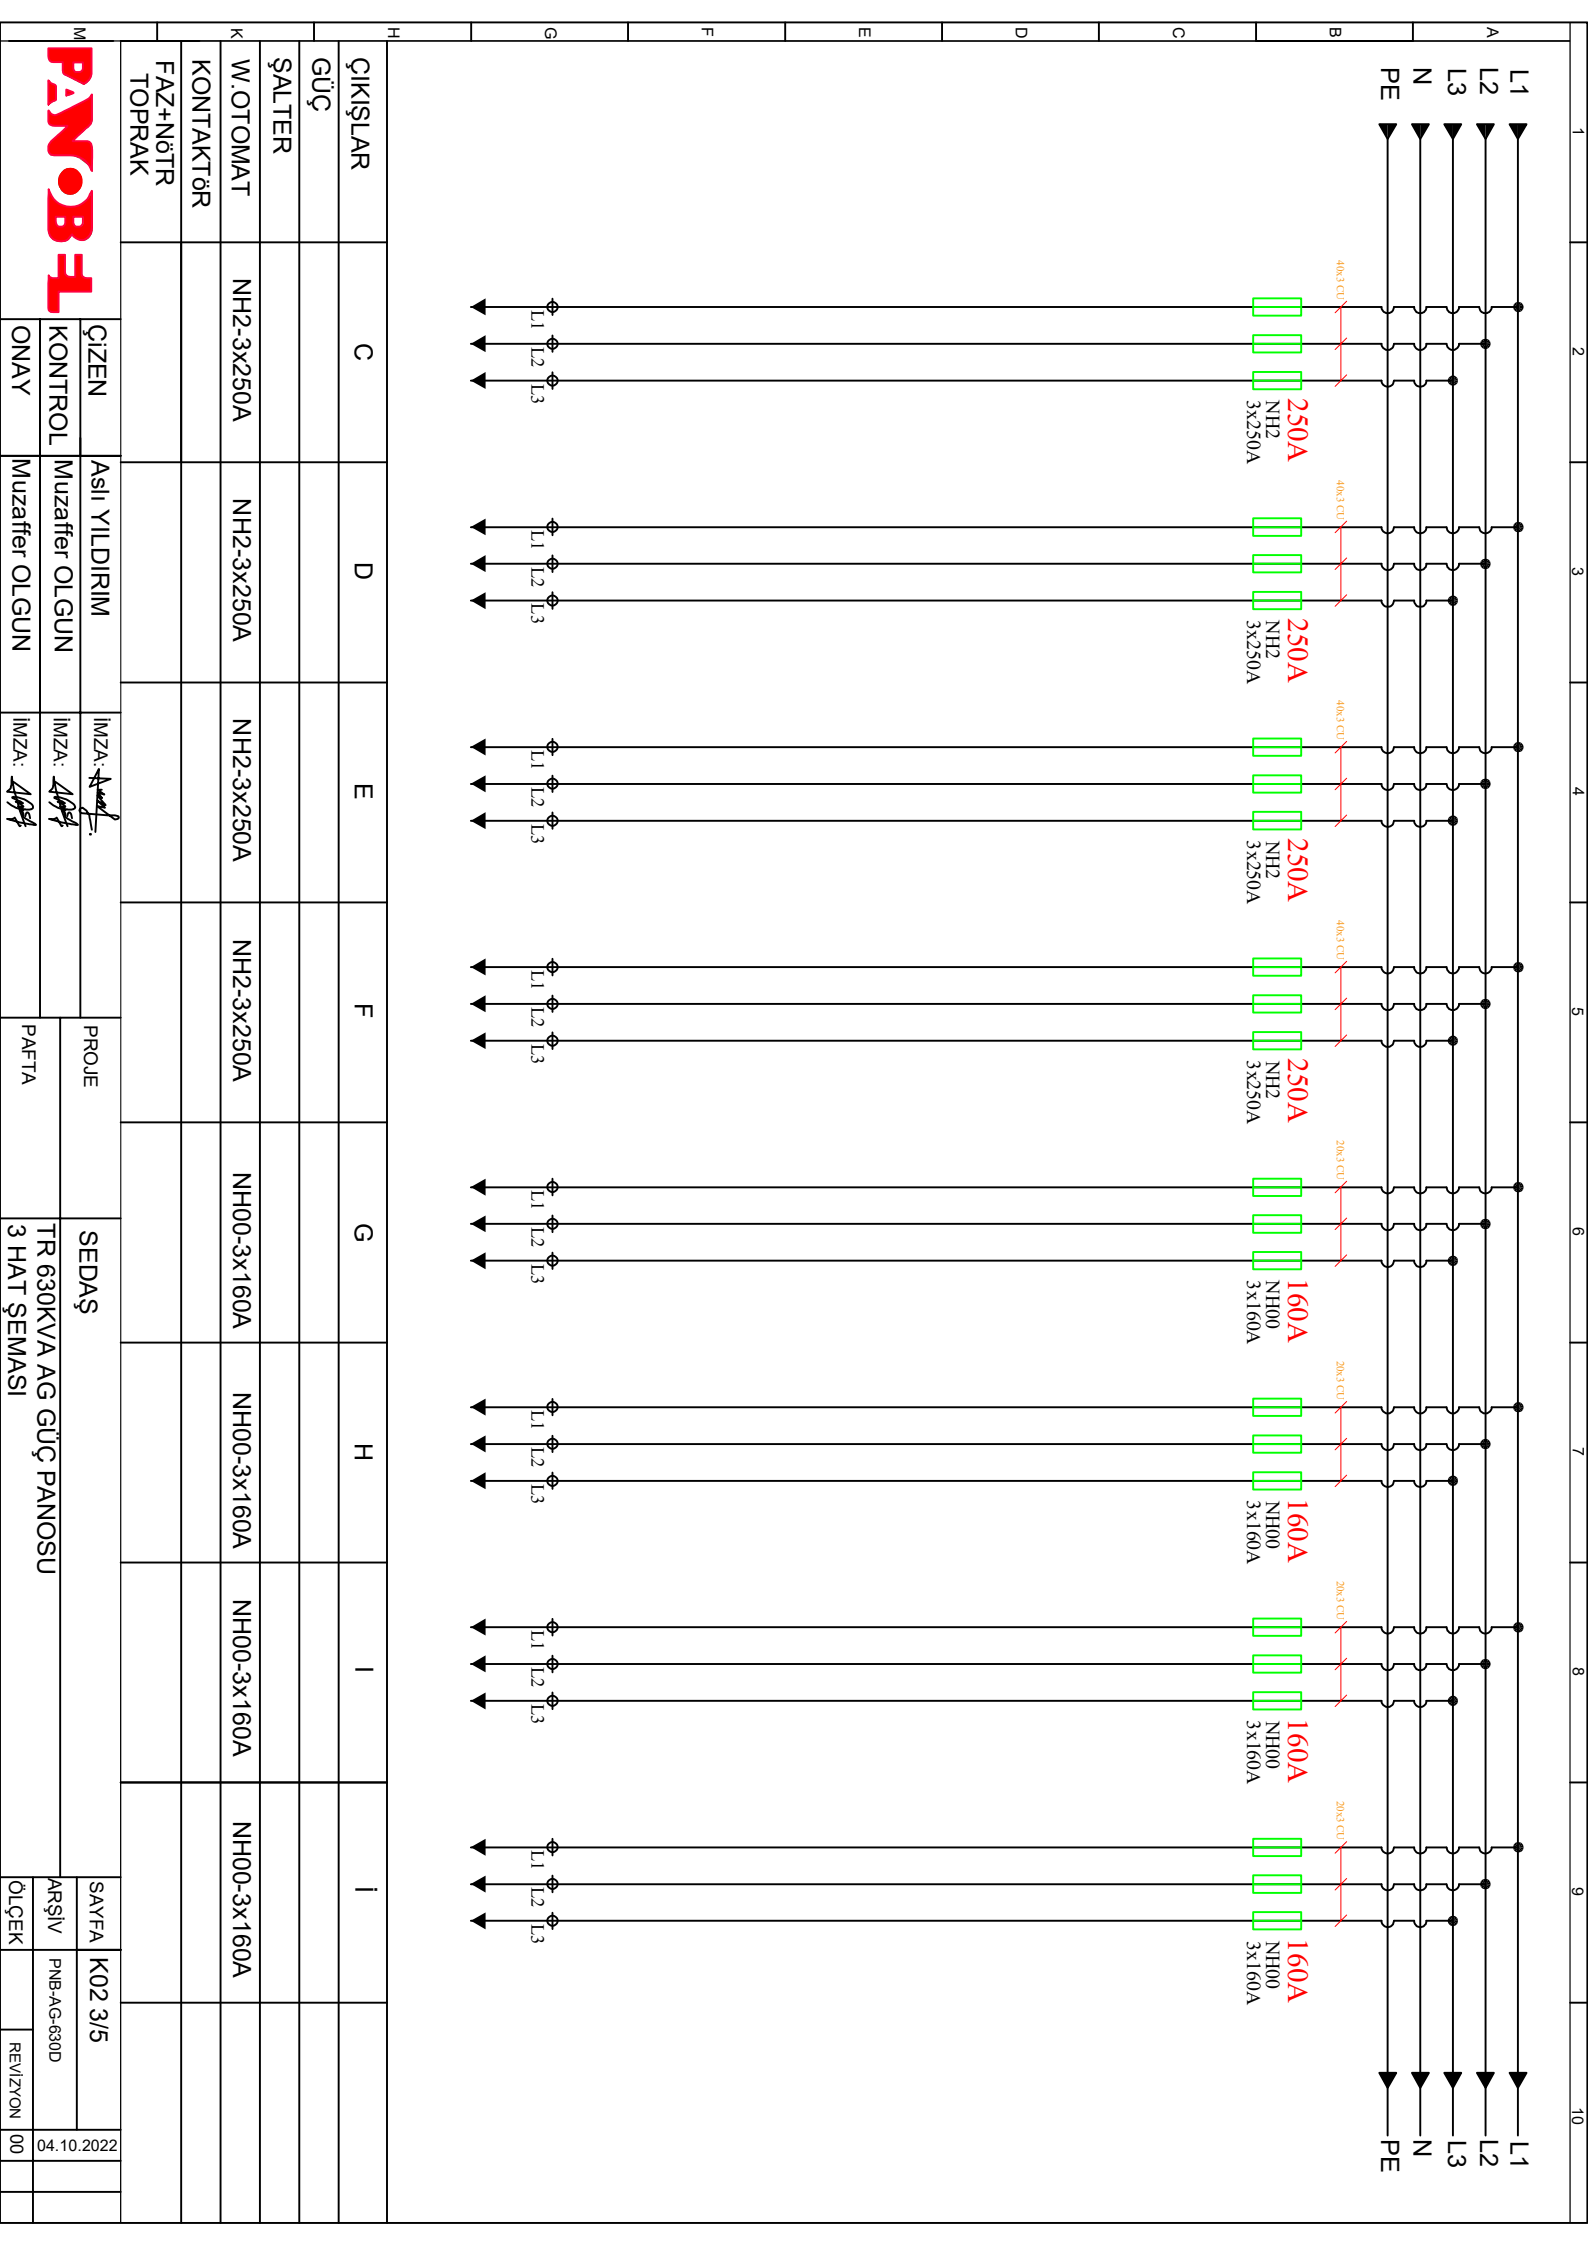


MODEM İÇ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

1. İki adet rölesi (her röle nc ve no çıkışlı) olmalı
2. İki adet RS485 haberleşme portu olmalı
3. RS485-1 üzerinden sayacı haberleşme yapılabilir
4. Modemin 1. rölesi astro zamana uygun çalışmalıdır
5. Modemin 2. rölesi sürekli çekili konumda kalmalıdır
6. Modemde en az 4 adet input olmalı
7. Input-2 kontakör durumundan input-3 pano kapagı switch durumundan bildirimlerini almaktadır


PAKO ŞALTER İÇ YAPISI



Kontakör Devre Dışı	1	2	3	4
Modem Devre Dışı		X		
Kontakör Devre Dışı			X	



NOT : BUTER HAT SADECE MODEM, KONTAKTÖR, PAKO, ASTRO RÖLE NİN BAĞLANTILARININ NASIL YAPILDIĞINI GÖSTERMEK İÇİN ÇİZİLMİŞTİR. ÇEVRE SİGORTA, KONTAKTÖR AKIM DEĞERLERİ VE TİPİ PANO PROJESİNDEN BAĞLIYALDIR. KULLANILACAK SİGORTALAR KARTUŞ TİPİ OLMALIDIR.

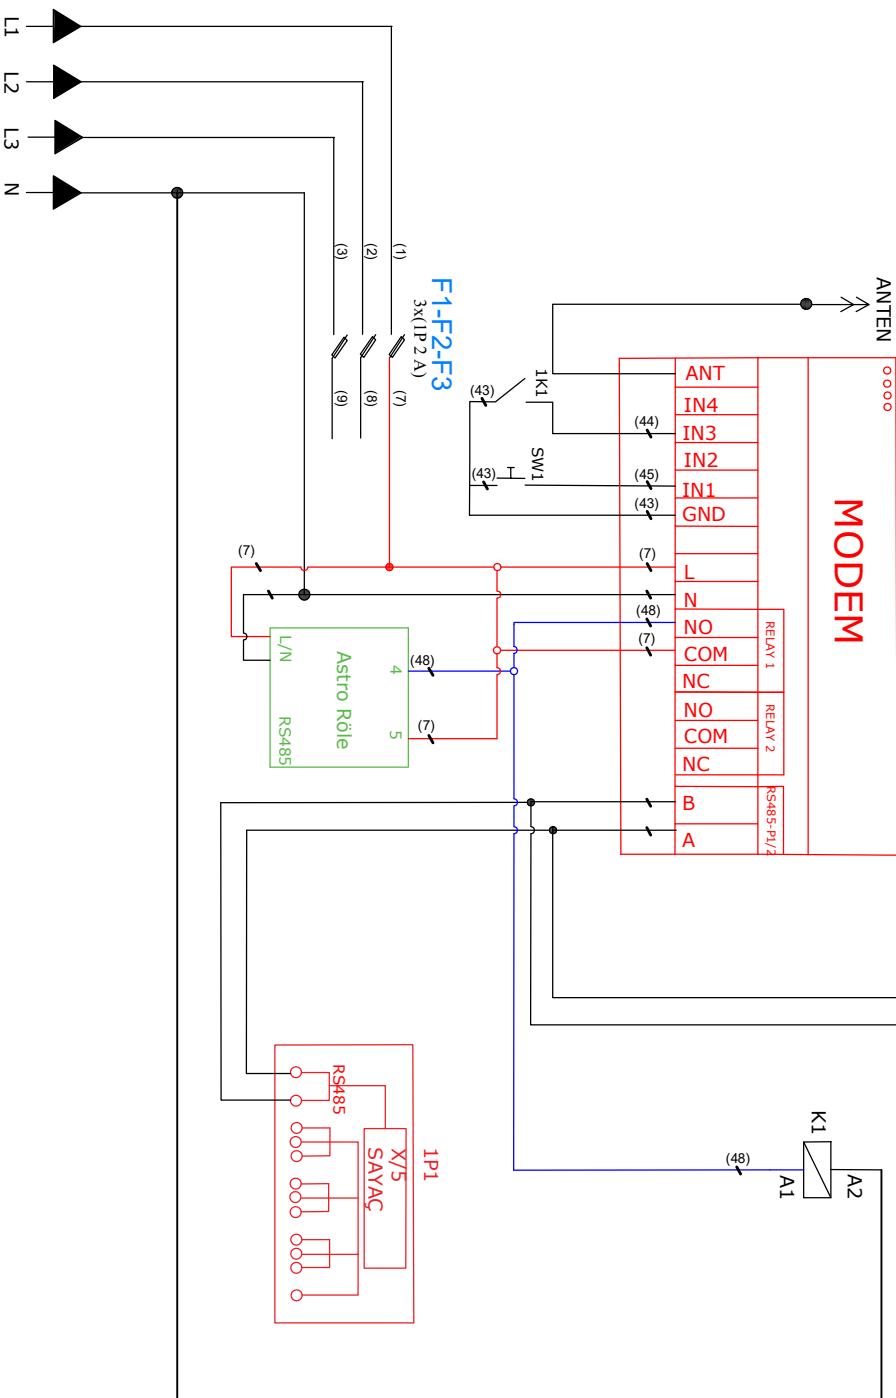

PANOBİL

ÇİZEN
KONTROL
ONAY

ASIL YILDIRIM
Muzafer OLGUN
Muzafer OLGUN

İMZA: *[Signature]*
İMZA: *[Signature]*
İMZA: *[Signature]*

PROJE
SEDAŞ
TR 630KV/A AG GÜÇ PANOSU
3 HAT ŞEMASI

SAYFA
K02 5/5

ARŞİV
PNB-AG-630D
ÖLÇEK
REVİZYON
04.10.2022