



[illegible]

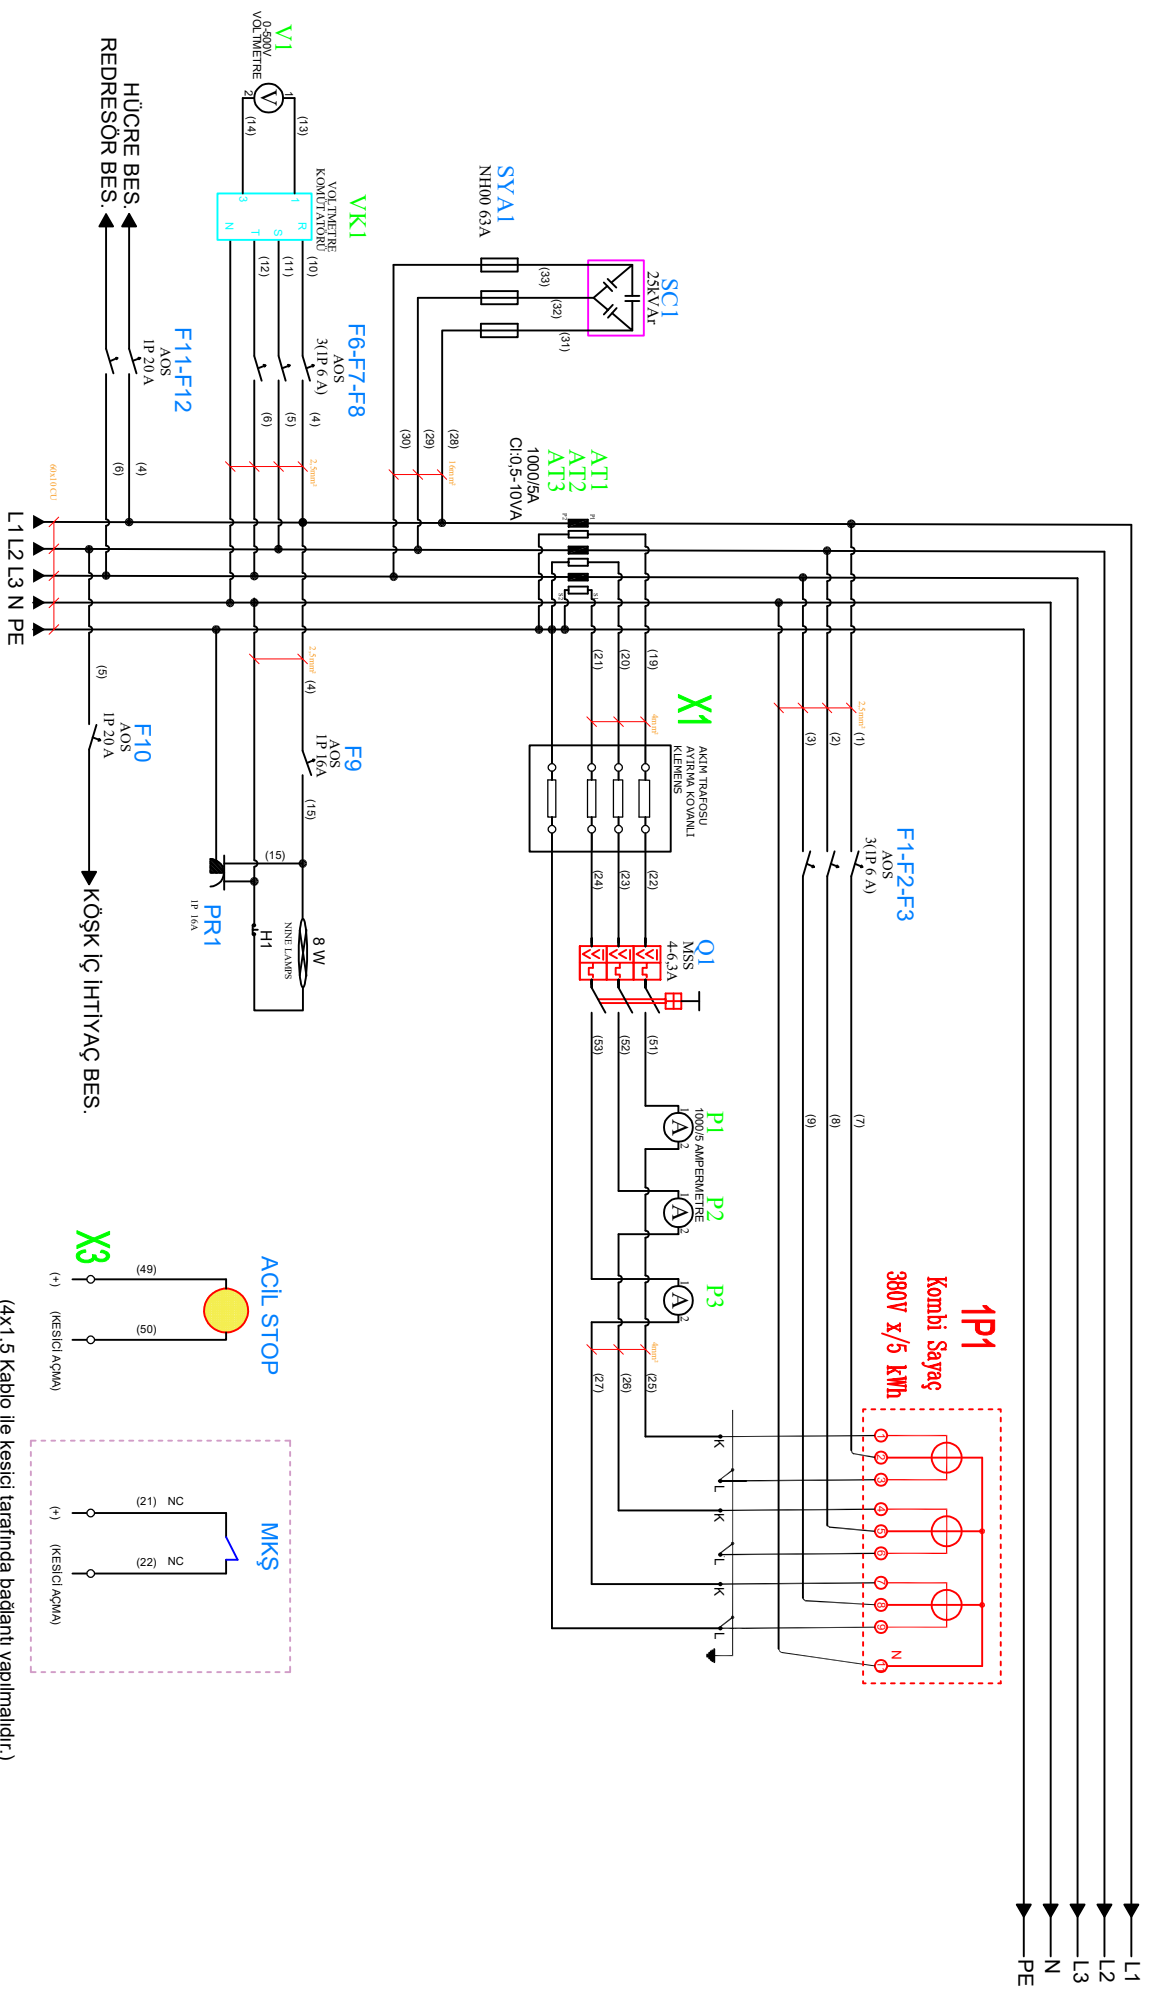

ÇIKIŞLAR		TR BESLEME							
GÜÇ		630KVA							
ŞALTER		NH00 3x63A	4-6,3A						
W. OTOMAT									
KONTAKTÖR									
FAZ+NöTR TOPRAK		60x10 CU							
PANOBİL	ÇİZEN	Asıl KARAĞAÇ	İMZA: <i>Arif</i>	PROJE			FIRAT EDAŞ		
	KONTROL	Muzaffer OLGUN	İMZA: <i>Arif</i>						
	ONAY	Muzaffer OLGUN	İMZA: <i>Arif</i>	PAFTA			TR 630KVA AG GÜÇ PANOSU		
				3 HAT ŞEMASI					
				SAYFA	K02 1/4				
				ARŞİV					
				ÖLÇEK			REVİZYON	00	

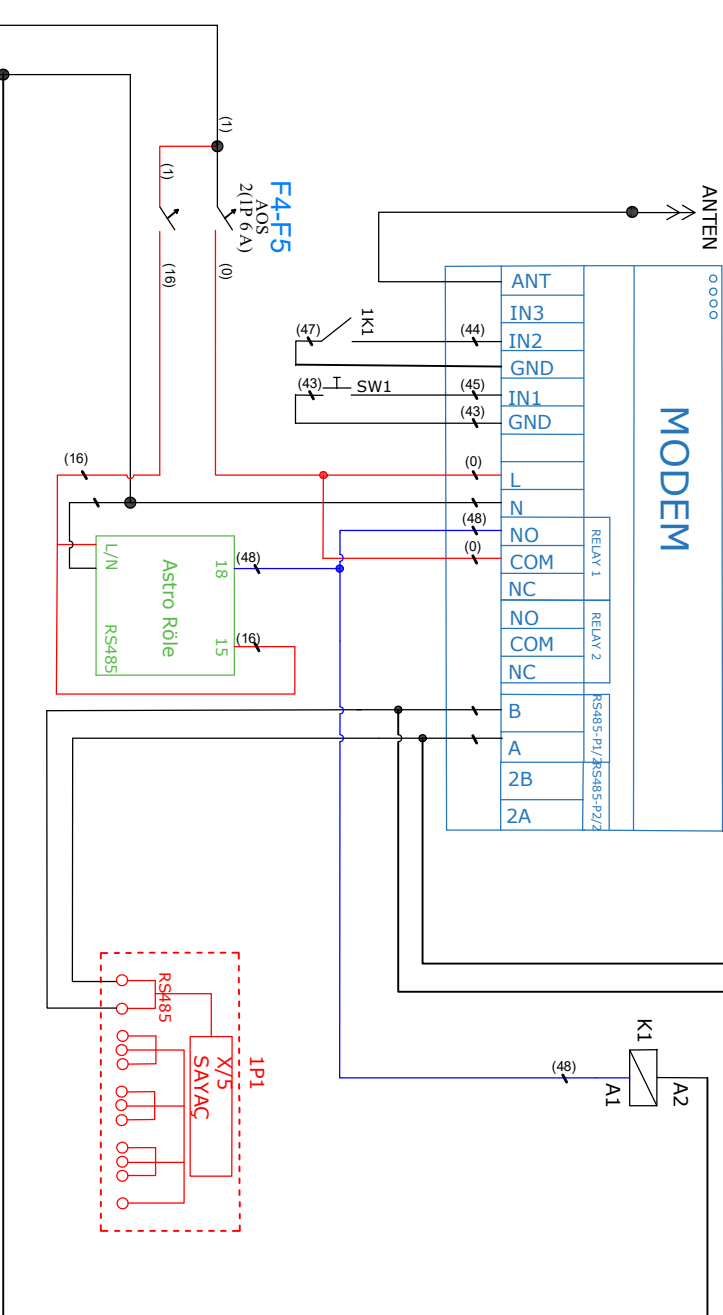

NOT : BUTEK HAT SADECE MODER,
KONTAKTÖR, ASTRO RÖLE NİN
BAĞLANTILARININ NASIL YAPILDIĞINI
GÖSTERMEK İÇİN ÇİZİLMİŞTİR. ÇEVRE
SİĞORTA, KONTAKTÖR AKIM DEĞERLERİ VE
TİPİERİ PANO PROJESİNDEN BAKILMALIDIR.
KULLANILACAK SİĞORTALAR V OTOMAT TİPİ
OLMAKTIR.