



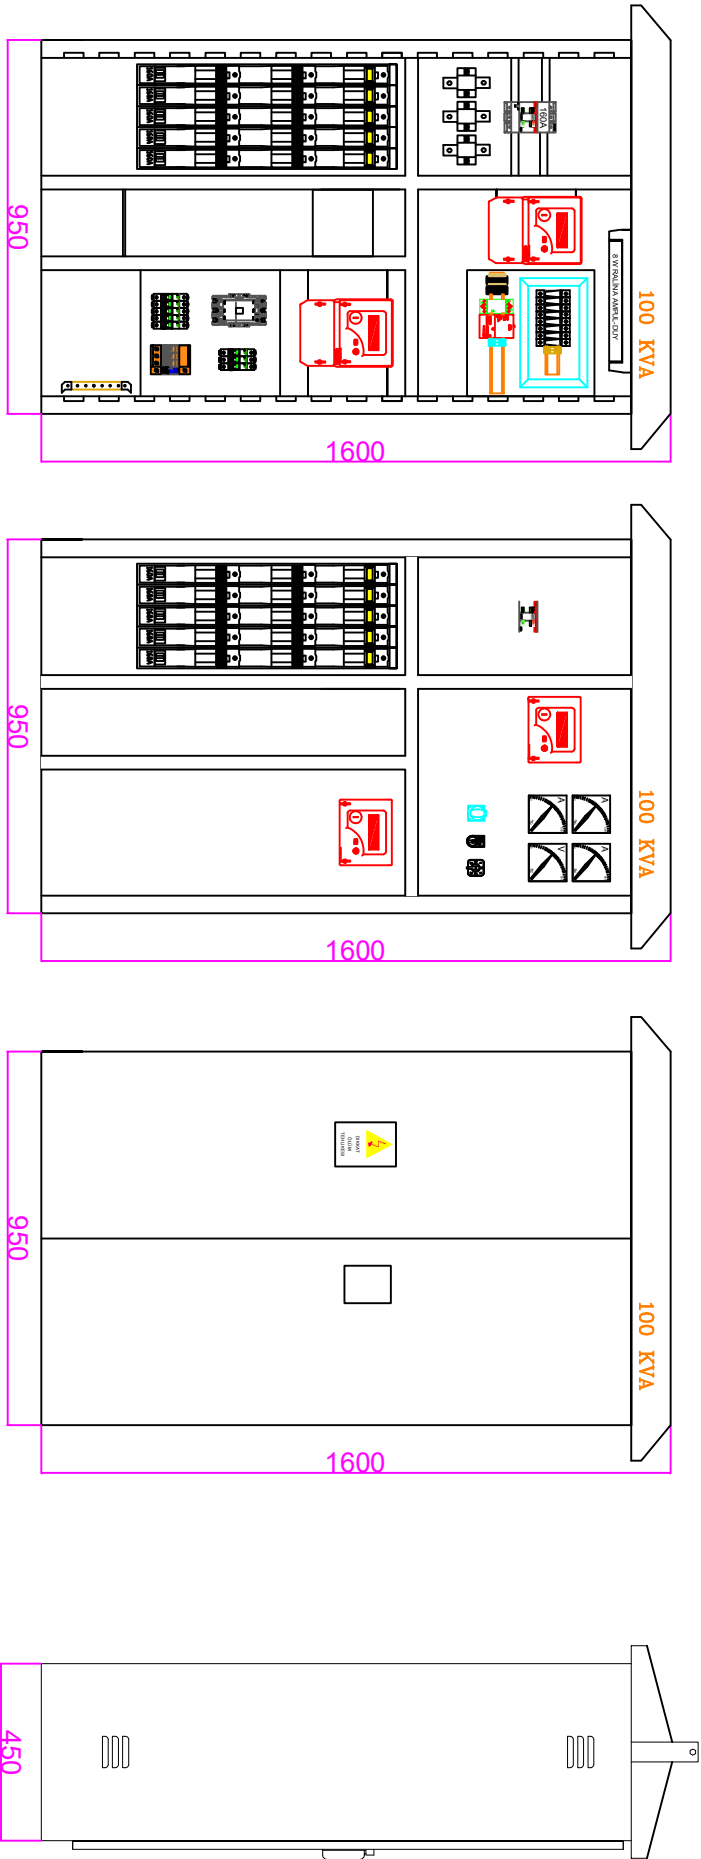

1600x950x450mm

A	B	C	D	E	F	G	H	K	M																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																												
1600x950x450mm																																					
<table><tr><td>ÇİZEN</td><td>ASIL YILDIRIM</td><td>İMZA: <i>Asil</i></td><td>PROJE</td><td>SEDAŞ</td><td>SAYFA</td><td>K01 1/1</td></tr><tr><td>KONTROL</td><td>Muzafter OLGUN</td><td>İMZA: <i>Asil</i></td><td>PAFTA</td><td>TR 100KVA AG GÜÇ PANOSU</td><td>ARŞİV</td><td>PNB-AG-100H</td></tr><tr><td>ONAY</td><td>Muzafter OLGUN</td><td>İMZA: <i>Asil</i></td><td></td><td>3 HAT ŞEMASI</td><td>ÖLÇEK</td><td>REVIZYON 00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>27.09.2022</td></tr></table>										ÇİZEN	ASIL YILDIRIM	İMZA: <i>Asil</i>	PROJE	SEDAŞ	SAYFA	K01 1/1	KONTROL	Muzafter OLGUN	İMZA: <i>Asil</i>	PAFTA	TR 100KVA AG GÜÇ PANOSU	ARŞİV	PNB-AG-100H	ONAY	Muzafter OLGUN	İMZA: <i>Asil</i>		3 HAT ŞEMASI	ÖLÇEK	REVIZYON 00							27.09.2022
ÇİZEN	ASIL YILDIRIM	İMZA: <i>Asil</i>	PROJE	SEDAŞ	SAYFA	K01 1/1																															
KONTROL	Muzafter OLGUN	İMZA: <i>Asil</i>	PAFTA	TR 100KVA AG GÜÇ PANOSU	ARŞİV	PNB-AG-100H																															
ONAY	Muzafter OLGUN	İMZA: <i>Asil</i>		3 HAT ŞEMASI	ÖLÇEK	REVIZYON 00																															
						27.09.2022																															
PANOBİL																																					

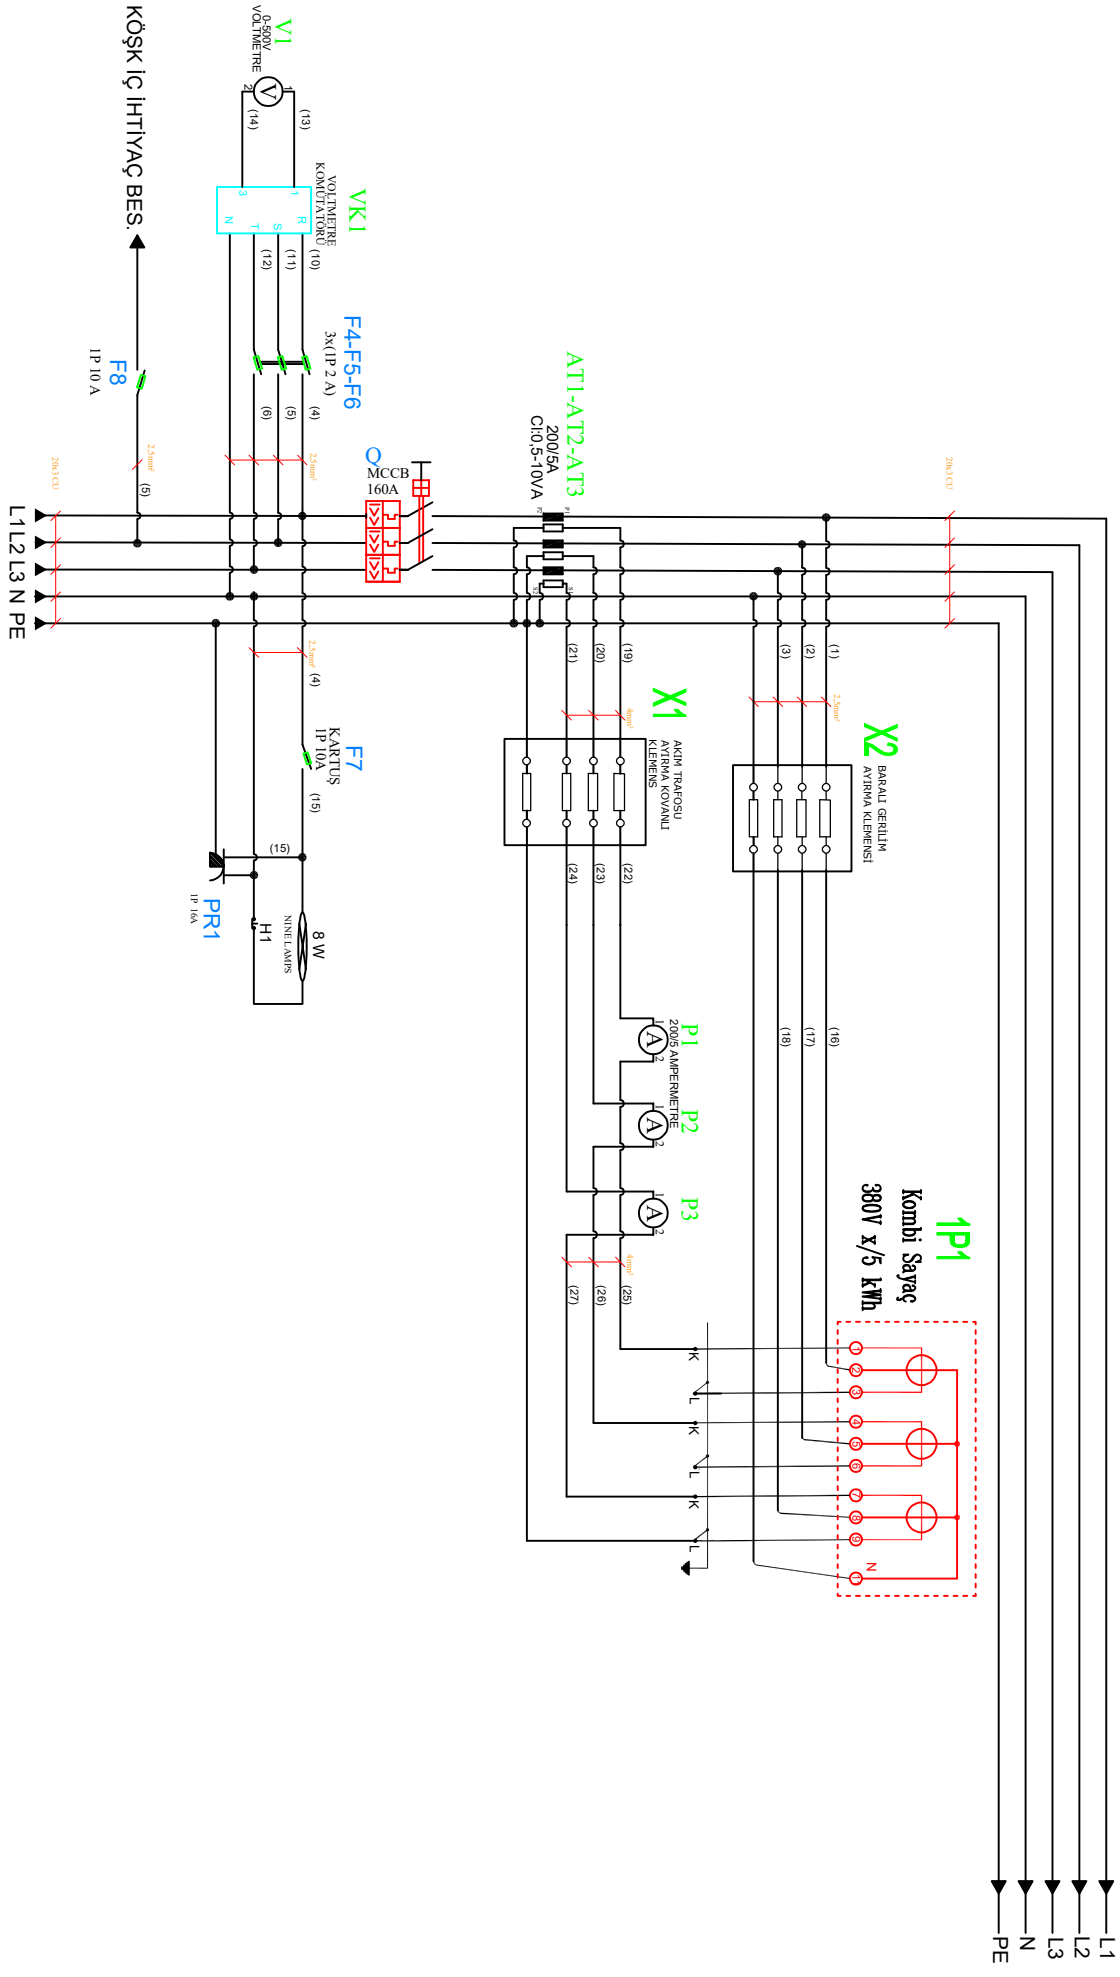


A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B										
C										
D										
E										
F										
G										
H										
	ÇIKIŞLAR			TR BESLEME						
	GÜÇ			100KVA						
	ŞALTAR			3P 160A						
K	W.OTOMAT									
	KONTAKTÖR									
	FAZ+N6TR TOPRAK			20X3 CU						
M	ÇİZEN	Aslı YILDIRIM	İMZA: <i>Aslı</i>	PROJE	SEDAŞ				SAYFA	K02 1/4
	KONTROL	Muzafer OLGUN	İMZA: <i>Muzafer</i>		TR 100KVA AG GÜÇ PANOSU			ARŞİV	PNB-AG-100H	
	ONAY	Muzafer OLGUN	İMZA: <i>Muzafer</i>	PAFTA	3 HAT ŞEMASI			ÖLÇEK		27.09.2022


MODEM İÇ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

1. İki adet rölesi (her röle nc ve no çıkışlı) olmalı
2. İki adet RS485 haberleşme portu olmalı
3. RS485-1 üzerinden sayacı haberleşme yapılabilir
4. Modemin 1. rölesi astro zamana uygun çalışmalıdır
5. Modemin 2. rölesi sürekli çekili konumda kalmalıdır
6. Modemde en az 4 adet input olmalı
7. Input-2 kontakör durumundan input-3 pano kapağı switch durumundan bildirimlerini almalıdır

PAKO ŞALTER İÇ YAPISI



Kontakör Devre Dışı	1	2	3	4
Modem Devre Dışı	X			
Kontakör Devre Dışı			X	



NOT : BUTER HAT SADECE MODEM, KONTAKTÖR, PAKO, ASTRO RÖLE NİN BAĞLANTILARININ NASIL YAPILDIĞINI GÖSTERMEK İÇİN ÇİZİLMİŞTİR. ÇEVRE SİGORTA, KONTAKTÖR AKIN DEĞERLERİ VE TİPİ PANO PROJESİNDEN BAĞLIYALDIR. KULLANILACAK SİGORTALAR KARTUŞ TİPİ OLMALIDIR.

