
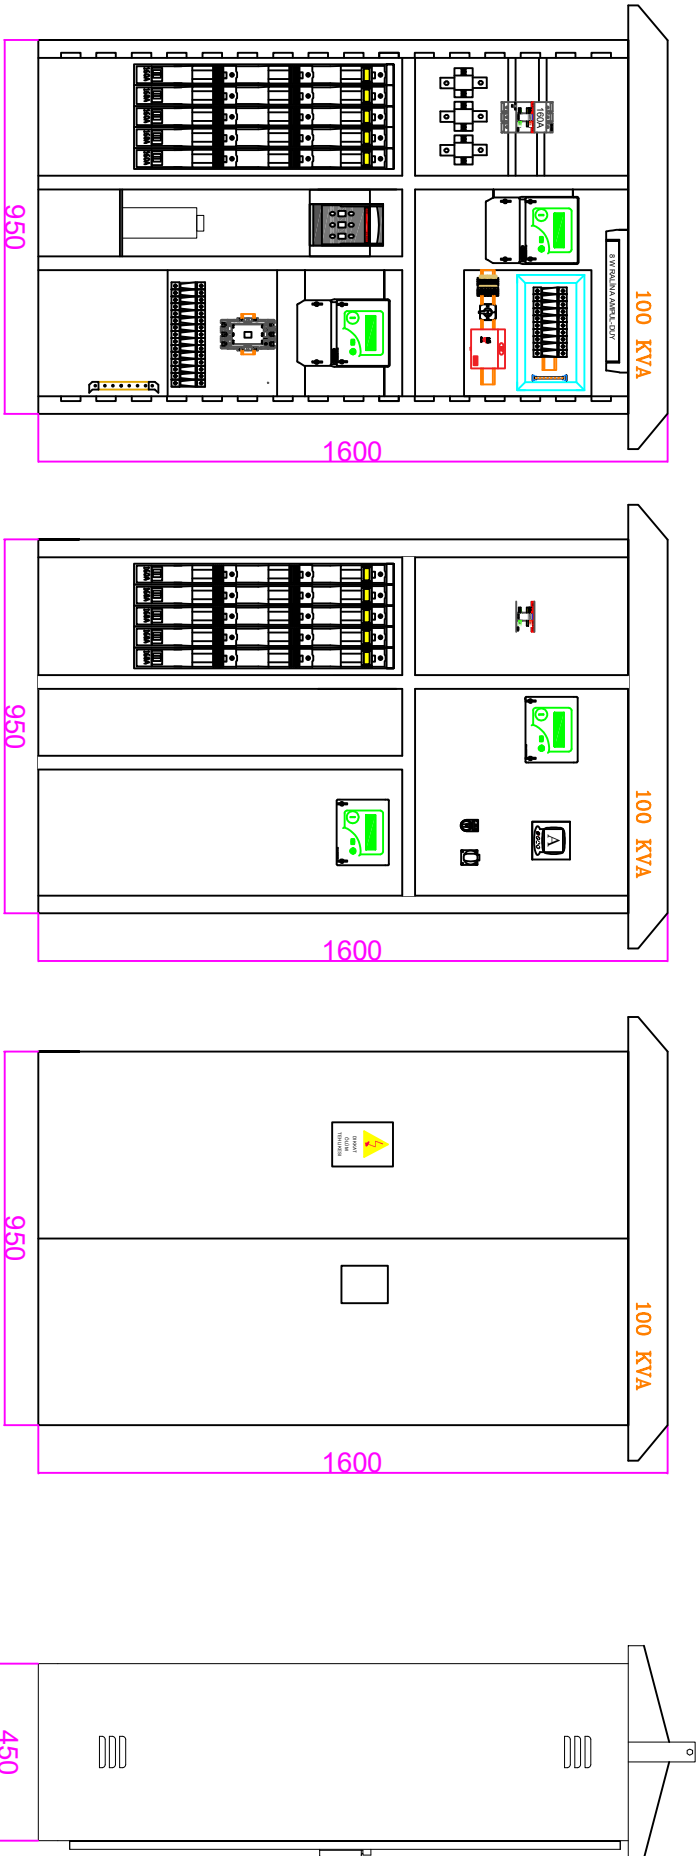
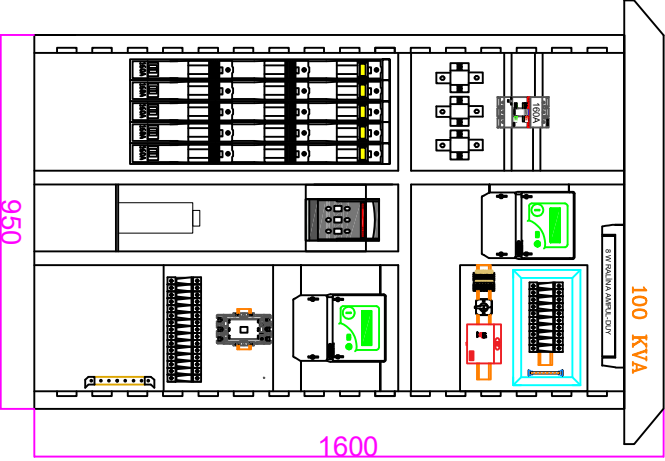
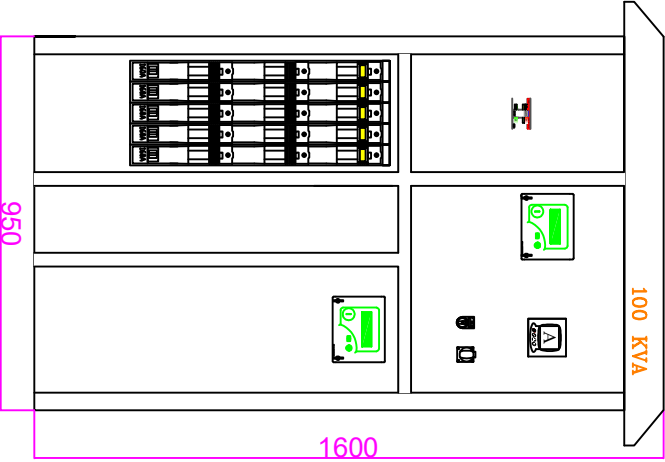
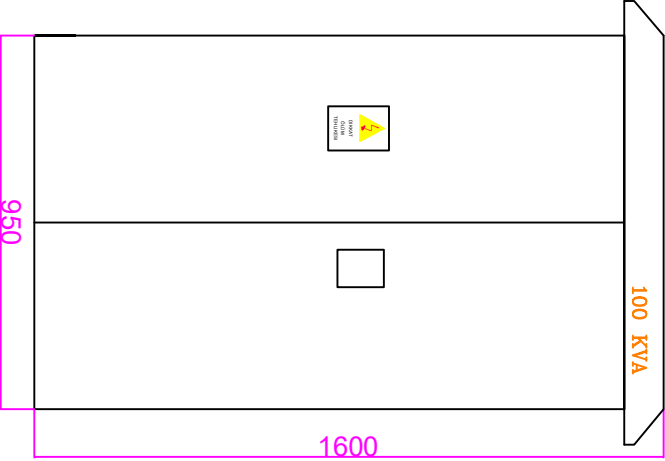
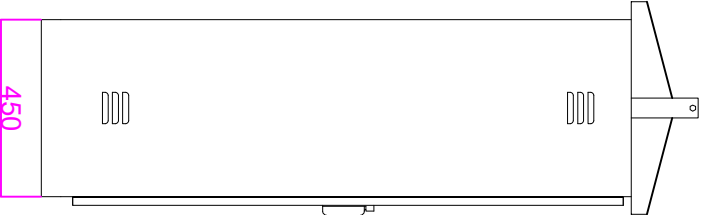


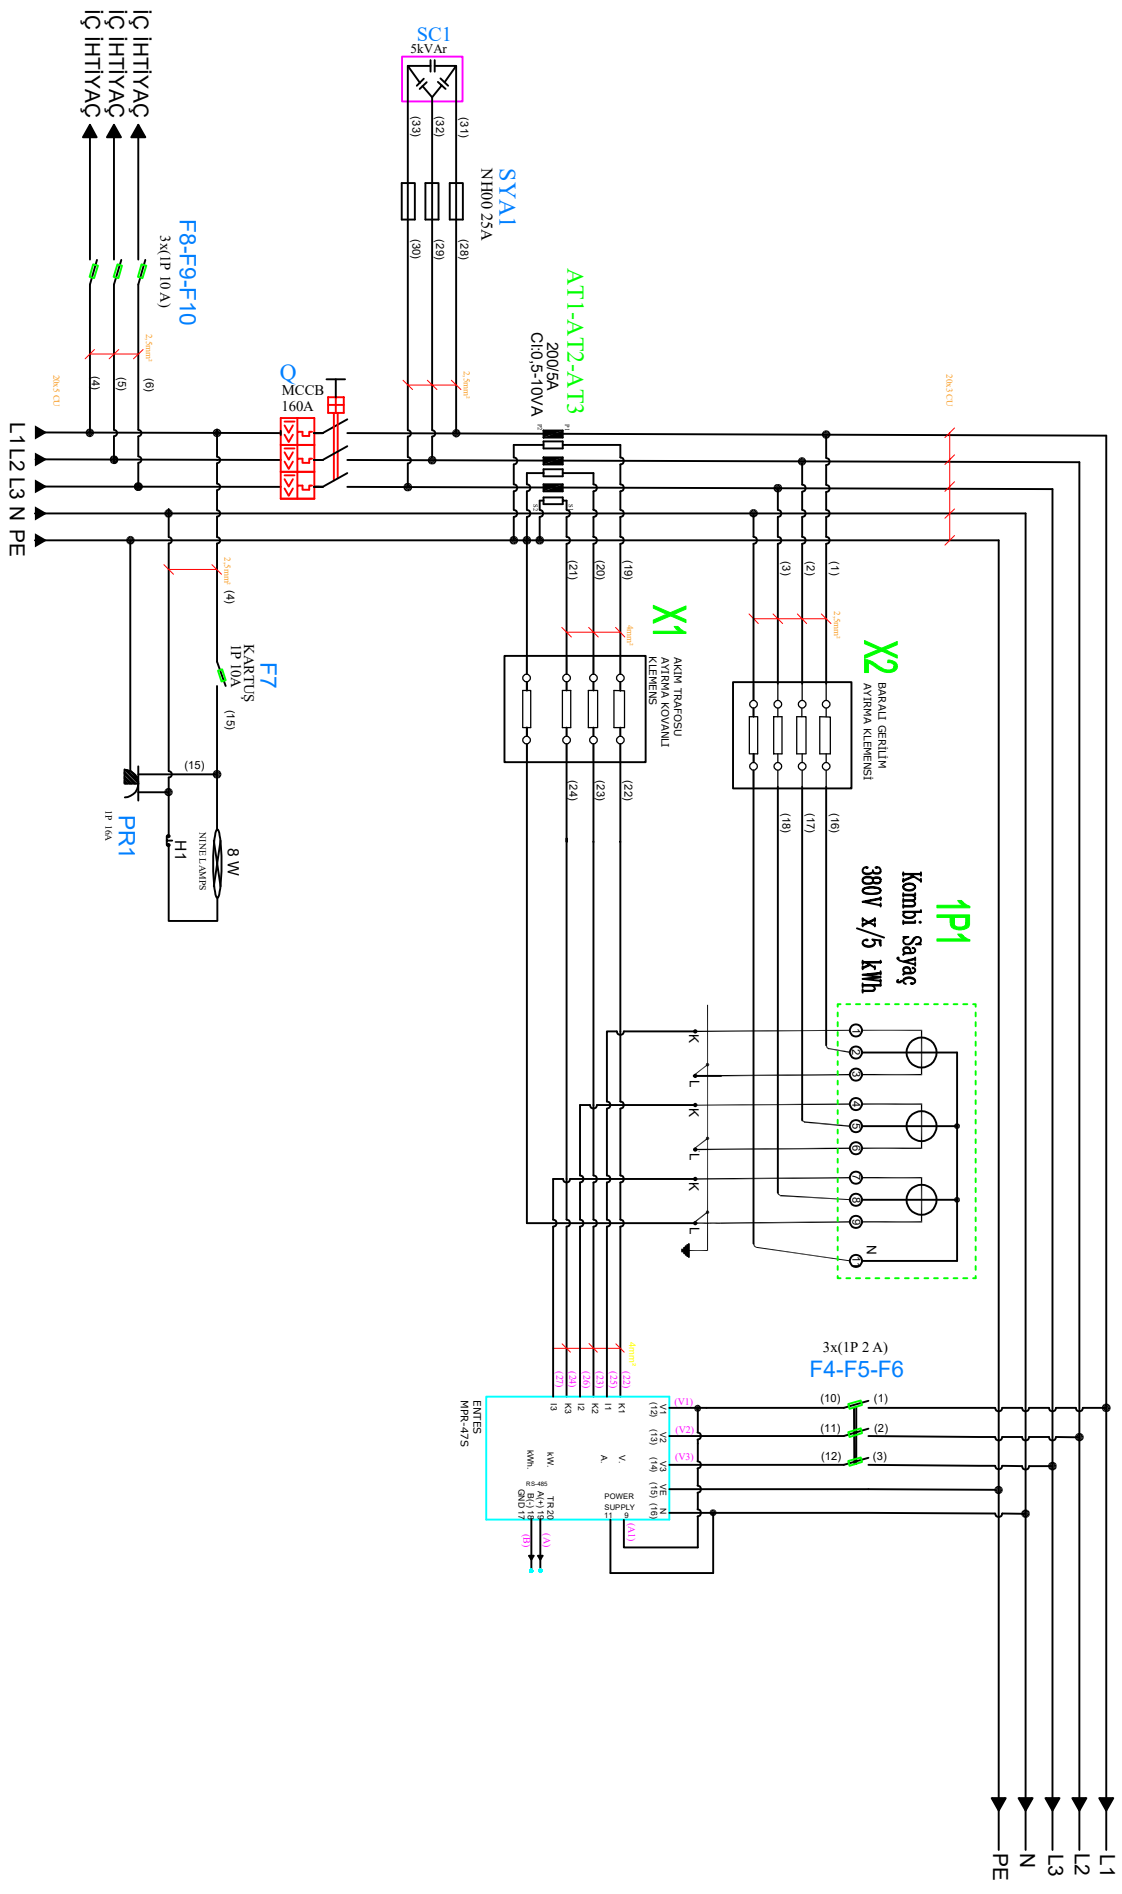

1600x950x450mm


										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																										
A	B	C	D	E	F	G	H	K	M																																																																																																				
																																																																																																													
100 KVA										100 KVA										100 KVA										1600										450																																																																					
1600x950x450mm																																																																																																													
PANO-B-1																																																																																																													
ÇİZEN										Asil KARAĞAÇ										PROJE										ADM EDAŞ										SAYFA										K01 1/1																																																											
KONTROL										Muzafer OLGUN										İMZA: <i>Asil Karağaç</i>										İMZA: <i>Muzafer Olgun</i>										ARŞİV																																																																					
ONAY										Muzafer OLGUN										İMZA: <i>Asil Karağaç</i>										İMZA: <i>Muzafer Olgun</i>										PAFTA										TR 100KVA AG GÜÇ PANOSU										3 HAT ŞEMASI										ÖLÇEK																				REVIZYON										00									

[illegible]


MODEM İÇ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

1. İki adet rölesi (her röle nc ve no çıkışlı) olmalı
2. İki adet RS485 haberleşme portu olmalı
3. RS485-1 üzerinden sayacılar haberleşme yapılabilir
4. modem'in 1. rölesi astro zamana uygun çalışmalıdır
5. modem'in 2. rölesi sürekli çekili konumda kalmalıdır
6. modemde en az 4 adet input olmalı
7. input-2 kontakör durumundan input-3 pano kapagı switchi durumundan bildirimlerini almalıdır

PAKO ŞALTER İÇ YAPISI



1	3
2	4
Kontakör Devre Dışı	
Modem Devrede	X
Kontakör Devrede	X



NOT : BUTER HAT SADECE MODEM, KONTAKTÖR, PAKO ŞALTERİN BAĞLANTILARININ NASIL YAPILDIĞINI GÖSTERMEK İÇİN ÇİZİLMİŞTİR. ÇEVRE SİGORTA, KONTAKTÖR AKIM DEĞERLERİ VE TİPİLERİ PANO PROJESİNDEN BAKILMALIDIR. KULLANILACAK SİGORTALAR KARTUŞ TİPİ OLMAKTIR.

