



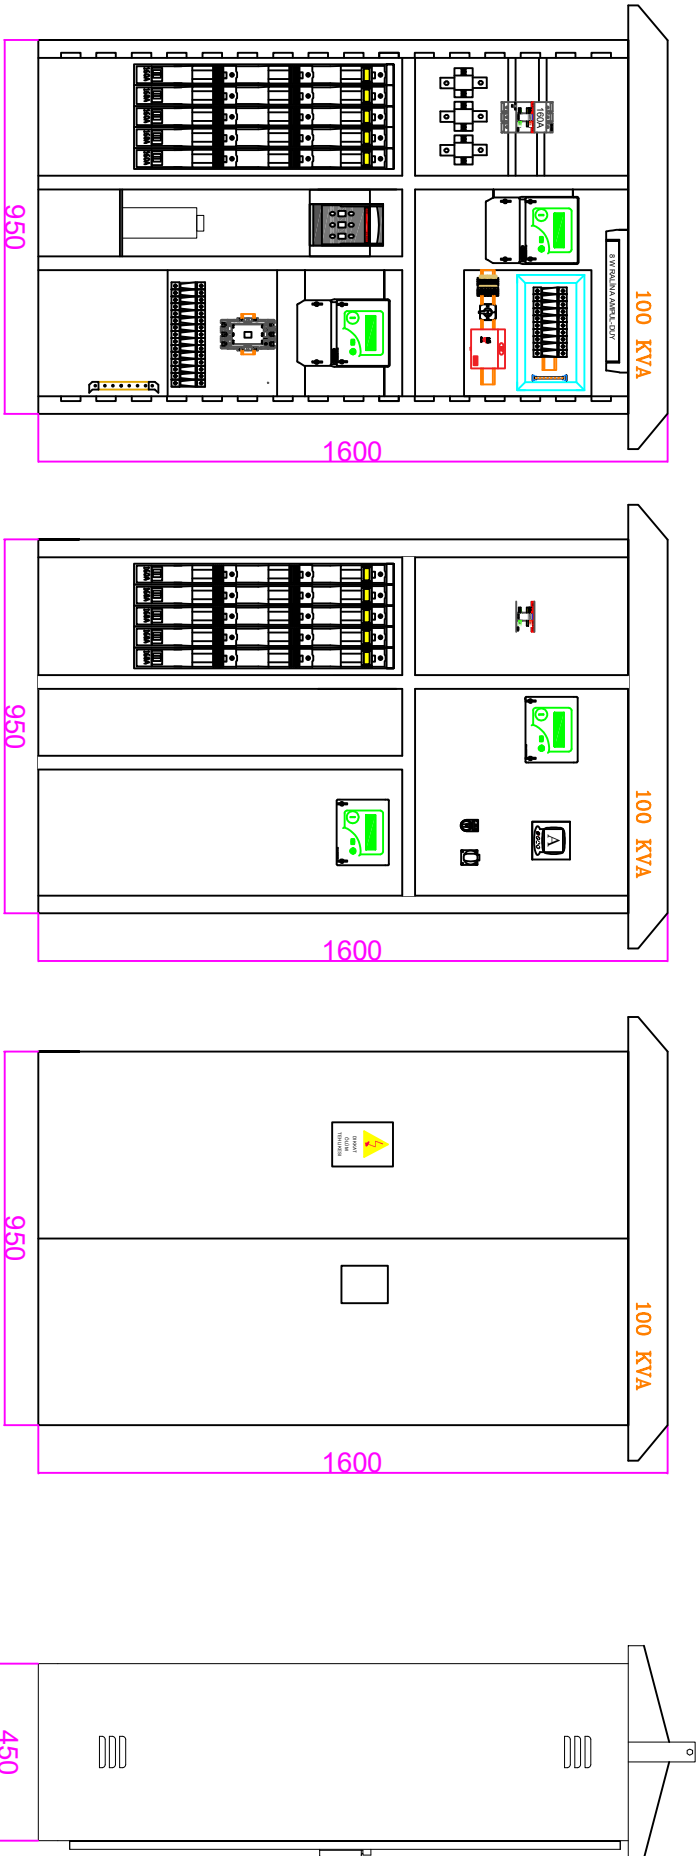

1600x950x450mm

A	B	C	D	E	F	G	H	K	M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ÇİZEN		Aslı KARAAĞAÇ		PROJE		GDZ EDAŞ		SAYFA	
KONTROL		Muzafer OLGUN		PAFTA		TR 100KVA AG GÜÇ PANOSU		ARŞİV	
ONAY		Muzafer OLGUN		İMZA: <i>Aslı</i>		İMZA: <i>Aslı</i>		ÖLÇEK	
								REVİZYON	
								00	

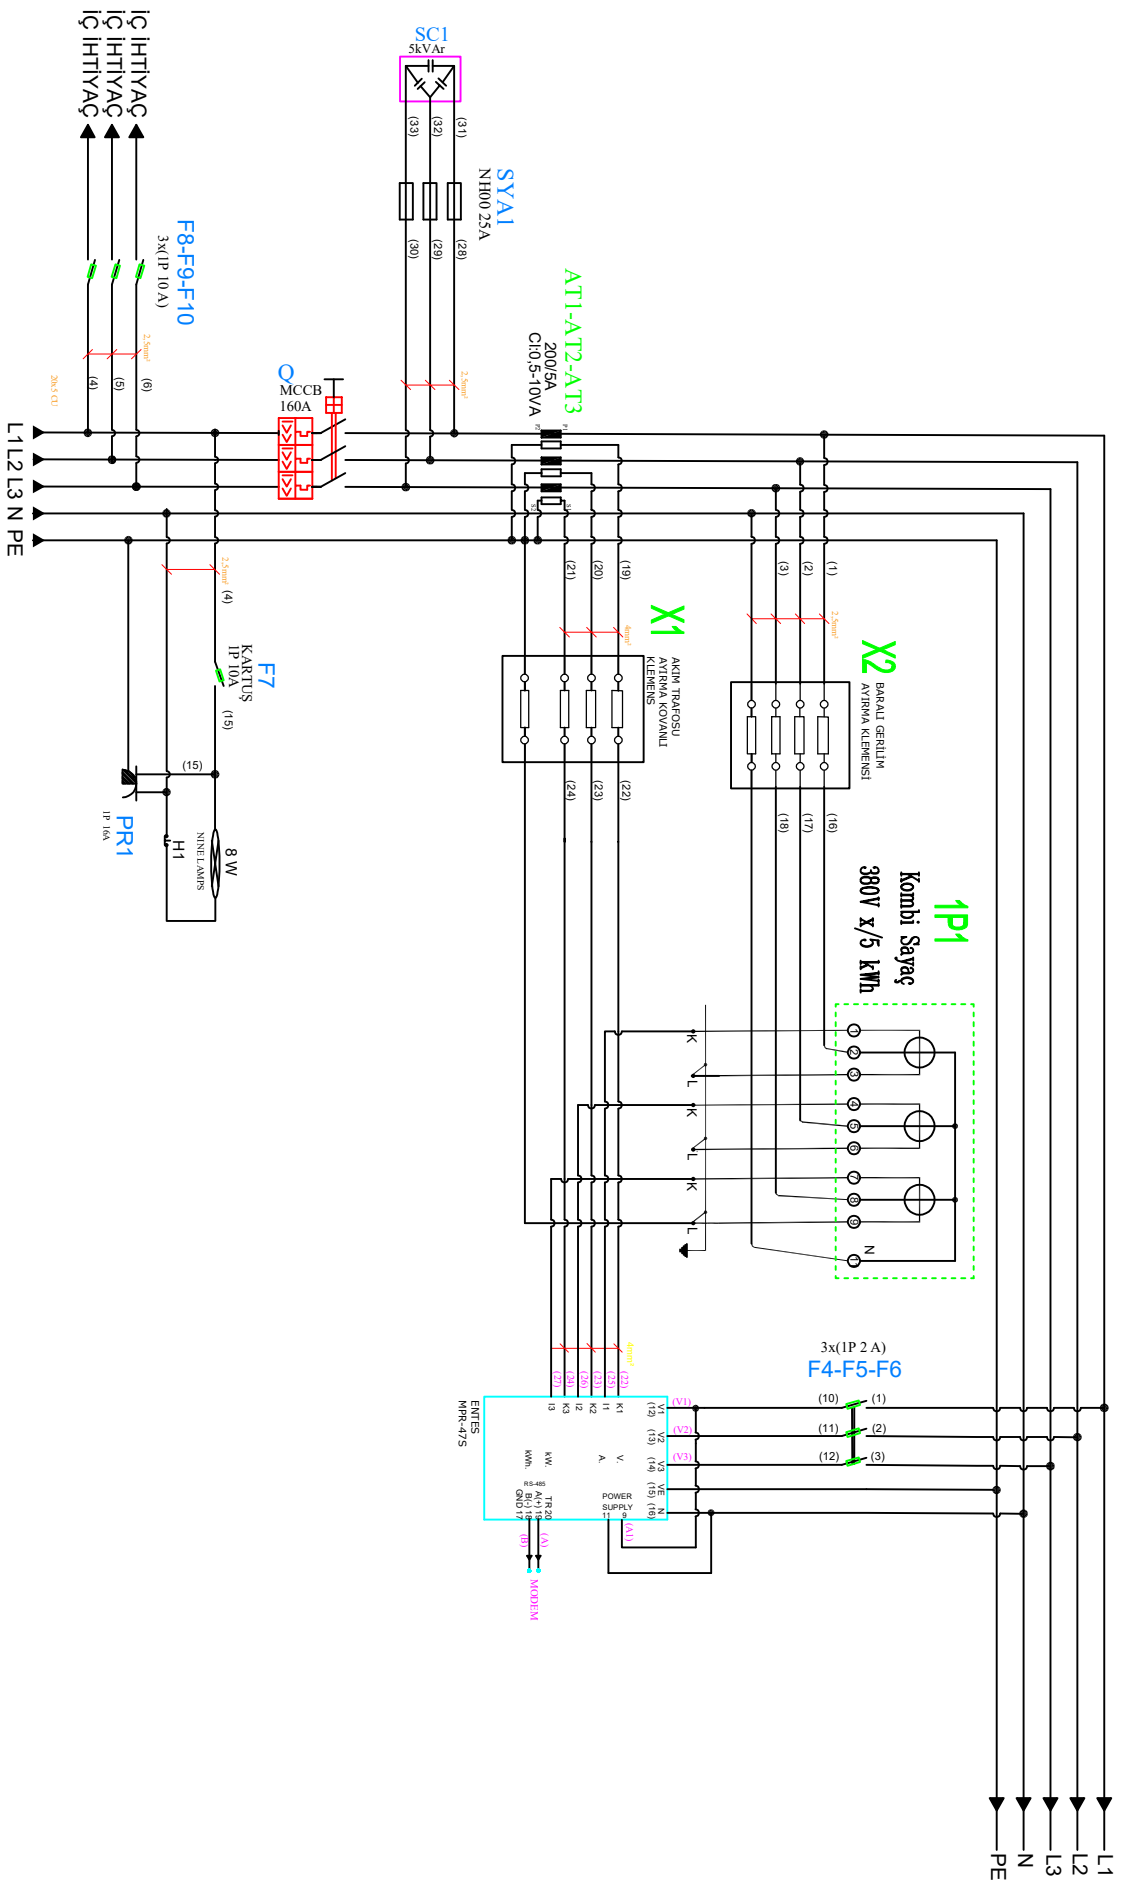


H									
ÇIKIŞLAR			TR BESLEME						
GÜÇ			100KVA						
ŞALTER		NH00 3x25A	3P 160A						
W.OTOMAT									
KONTAKTÖR									
FAZ+NÖTR TOPRAK			20x3 CU						
ÇİZEN		Asıl KARAĞAÇ	İMZA: <i>[Signature]</i>		PROJE		GDZ EDAŞ		
KONTROL		Muzafter OLGUN	İMZA: <i>[Signature]</i>		PAFTA		TR 100KVA AG GÜÇ PANOSU		
ONAY		Muzafter OLGUN	İMZA: <i>[Signature]</i>				3 HAT ŞEMASI		
M		PANOB-FL		SAYFA		K02 1/4			
				ARŞİV					
				ÖLÇEK				REVİZYON	00




MODEM İÇ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

1. İki adet rölesi (her röle nc ve no çıkışlı) olmalı
2. İki adet RS485 haberleşme portu olmalı
3. RS485-1 üzerinden sayacı haberleşme yapılabilir
4. modemin 1. rölesi astro zamana uygun çalışmalıdır
5. modemin 2. rölesi sürekli gelili konumda kalmalıdır
6. modemde en az 4 adet input olmalı
7. input-2 kontaklı durumundan input-3 pano kapağı switch durumundan bildirimini almalıdır

PAKO ŞALTER İÇ YAPISI



1	2	3	4
Kontaklı Devre Dışı	X		
Modem Devre Dışı			X
Kontaklı Devre Dışı			



NOT : BU TEK HAT SADECE MODEM, KONTAKTÖR, PAKO, ASTRO RÖLENİN BAĞIYANTILARININ NASIL YAPILDIĞINI GÖSTERMEK İÇİN ÇİZİLMİŞTİR. ÇEVRE SİGORTA, KONTAKTÖR AKIM DEĞERLERİ VE TİPLERİ PANO PROJESİNDEN BAKILMALIDIR. KULLANILACAK SİGORTALAR KARTIŞ TİPİ OLACAKTIR.

