


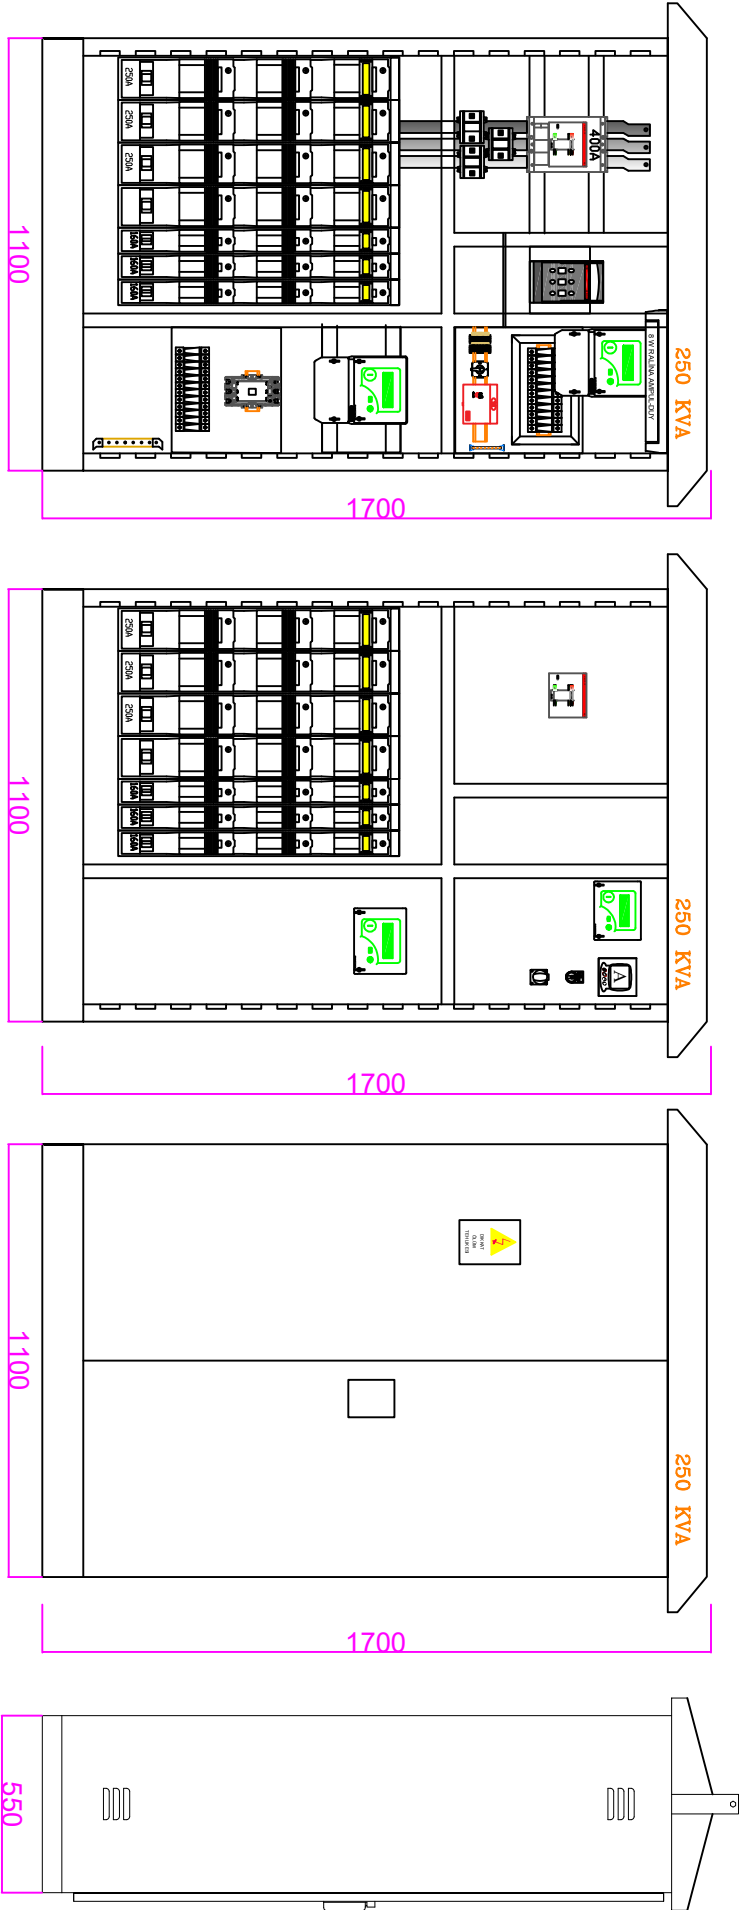
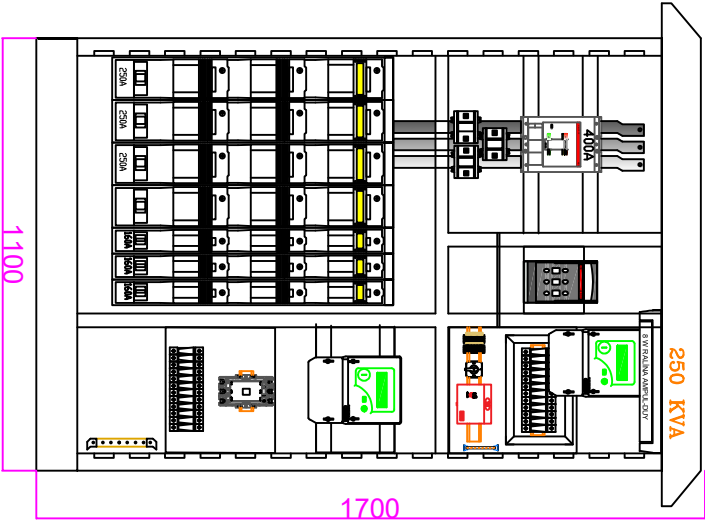
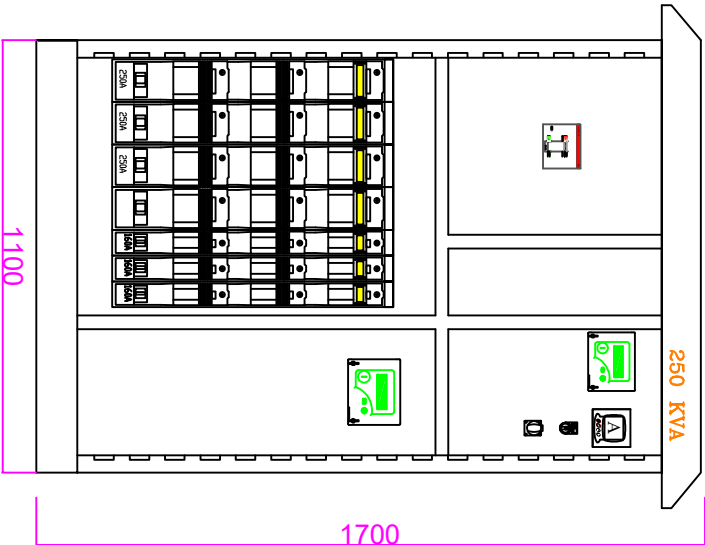
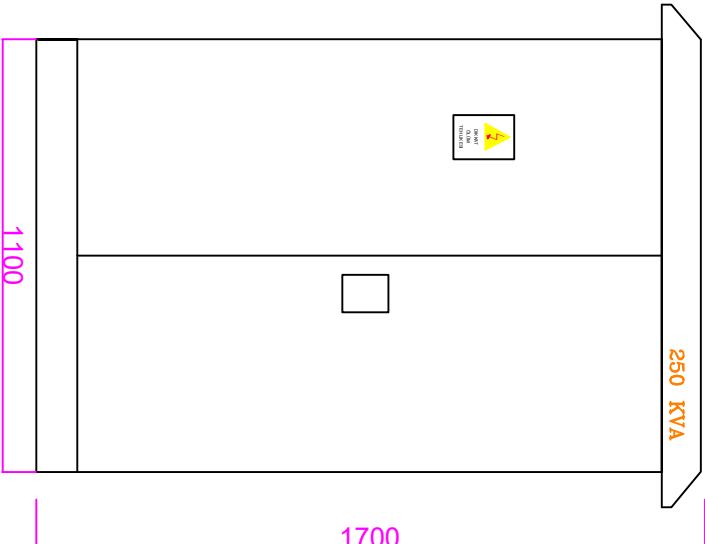


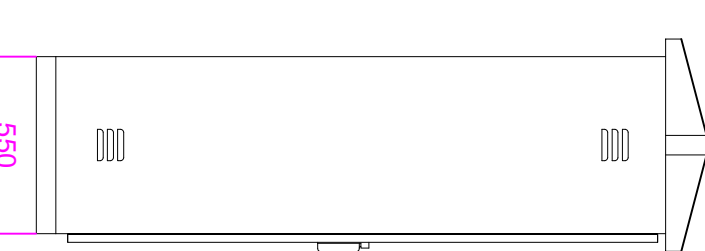

1590x1100x450mm

A	B	C	D	E	F	G	H	K	M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									
									
									
									
1590x1100x450mm									
PANOBİL									
ÇİZEN		ASİL KARAĞAÇ		İMZA: 		PROJE		GDZ EDAŞ	
KONTROL		MUZAFFER OLGUN		İMZA: 		PAFTA		TR 250KVA AG GÜÇ PANOSU	
ONAY		MUZAFFER OLGUN		İMZA: 				3 HAT ŞEMASI	
								SAYFA	
								K01 1/1	
								ARŞİV	
								ÖLÇEK	
								REVİZYON	
								00	

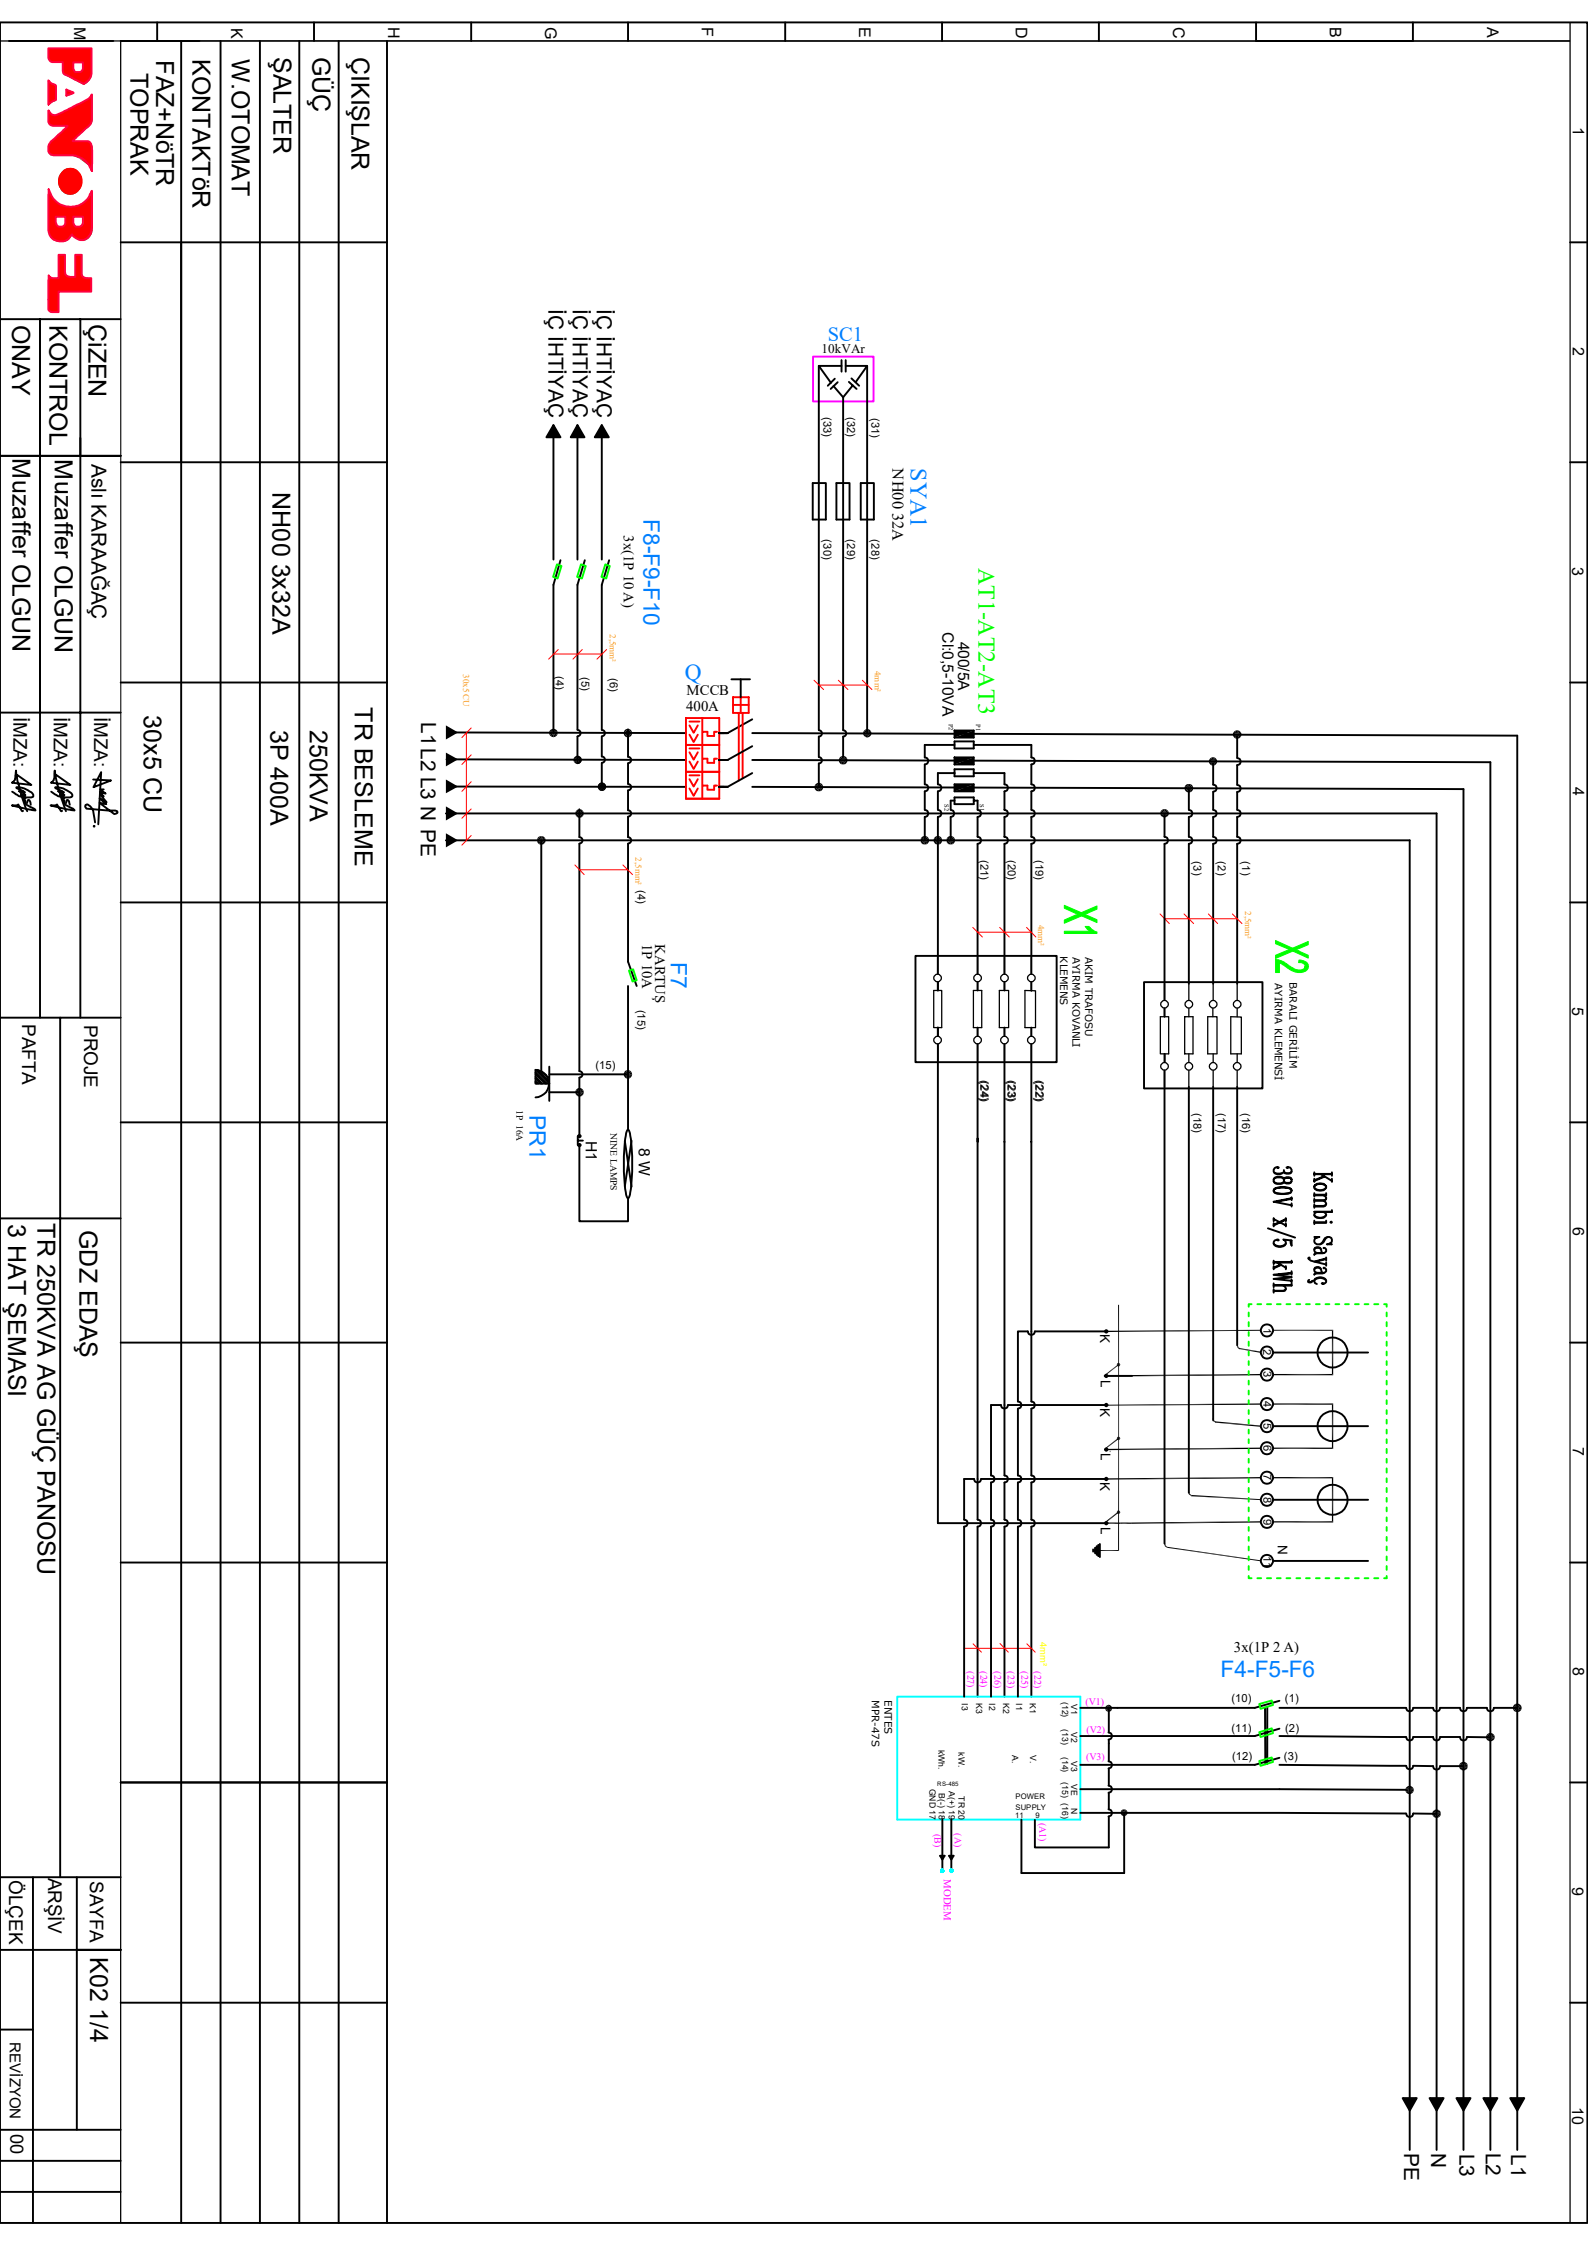

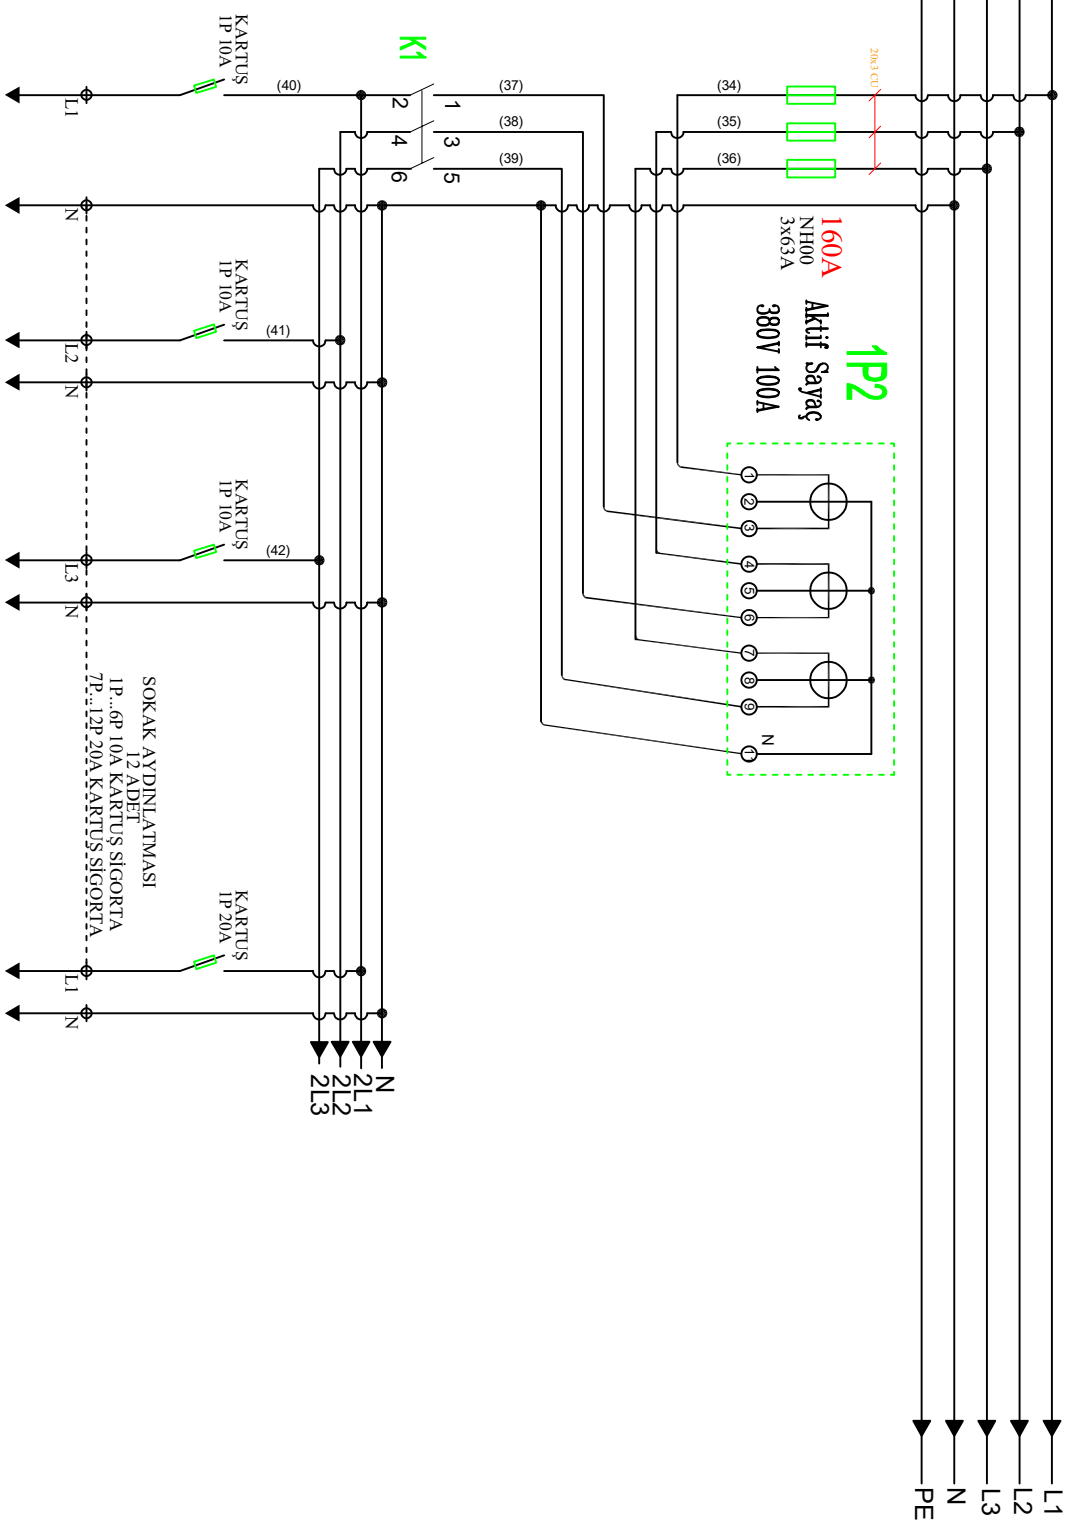


SOKAK AYDINLATMA ÇIKIŞLARI									
ÇIKIŞLAR									
GÜÇ									
ŞALTER									
W.OTOMAT			NH100-3x63A						
KONTAKTÖR									
FAZ+NÖTR									
TOPRAK									
M		ÇİZEN	Asıl KARAAGAÇ	İMZA: <i>Amel</i>	PROJE		GDZ EDAŞ		SAFHA
KONTROL		Muzafter OLGUN	İMZA: <i>Amel</i>		PAFTA		TR 250KVA AG GÜÇ PANOSU	ARŞİV	K02 3/4
ONAY		Muzafter OLGUN	İMZA: <i>Amel</i>				3 HAT ŞEMASI	ÖLÇEK	REVİZYON
								00	


MODEM İÇ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

1. İki adet rölesi (her röle nc ve no çıkışlı) olmalı
2. İki adet RS485 haberleşme portu olmalı
3. RS485-1 üzerinden sayacılar haberleşme yapılabilir
4. Modemin 1. rölesi astro zamana uygun çalışmalıdır
5. Modemin 2. rölesi sürekli gelili konumda kalmalıdır
6. Modemde en az 4 adet input olmalı
7. Input-2 kontaklı durumundan input-3 pano kapağı switch durumundan bildirimini almalıdır

PAKO ŞALTER İÇ YAPISI



1	2	3	4
Kontaklı Devre Dışı	X		
Modem Devre Dışı			
Kontaklı Devre Dışı		X	



NOT : BU TEK HAT SADECE MODEM, KONTAKTÖR, PAKO, ASTRO RÖLENİN BAĞIYANTILARININ NASIL YAPILDIĞINI GÖSTERMEK İÇİN ÇİZİLMİŞTİR. ÇEVRE SİGORTA, KONTAKTÖR AKIM DEĞERLERİ VE TİPLERİ PANO PROJESİNDE BAKTIRILMALIDIR. KULLANILACAK SİGORTALAR KARTIŞ TİPİ OLACAKTIR.

