
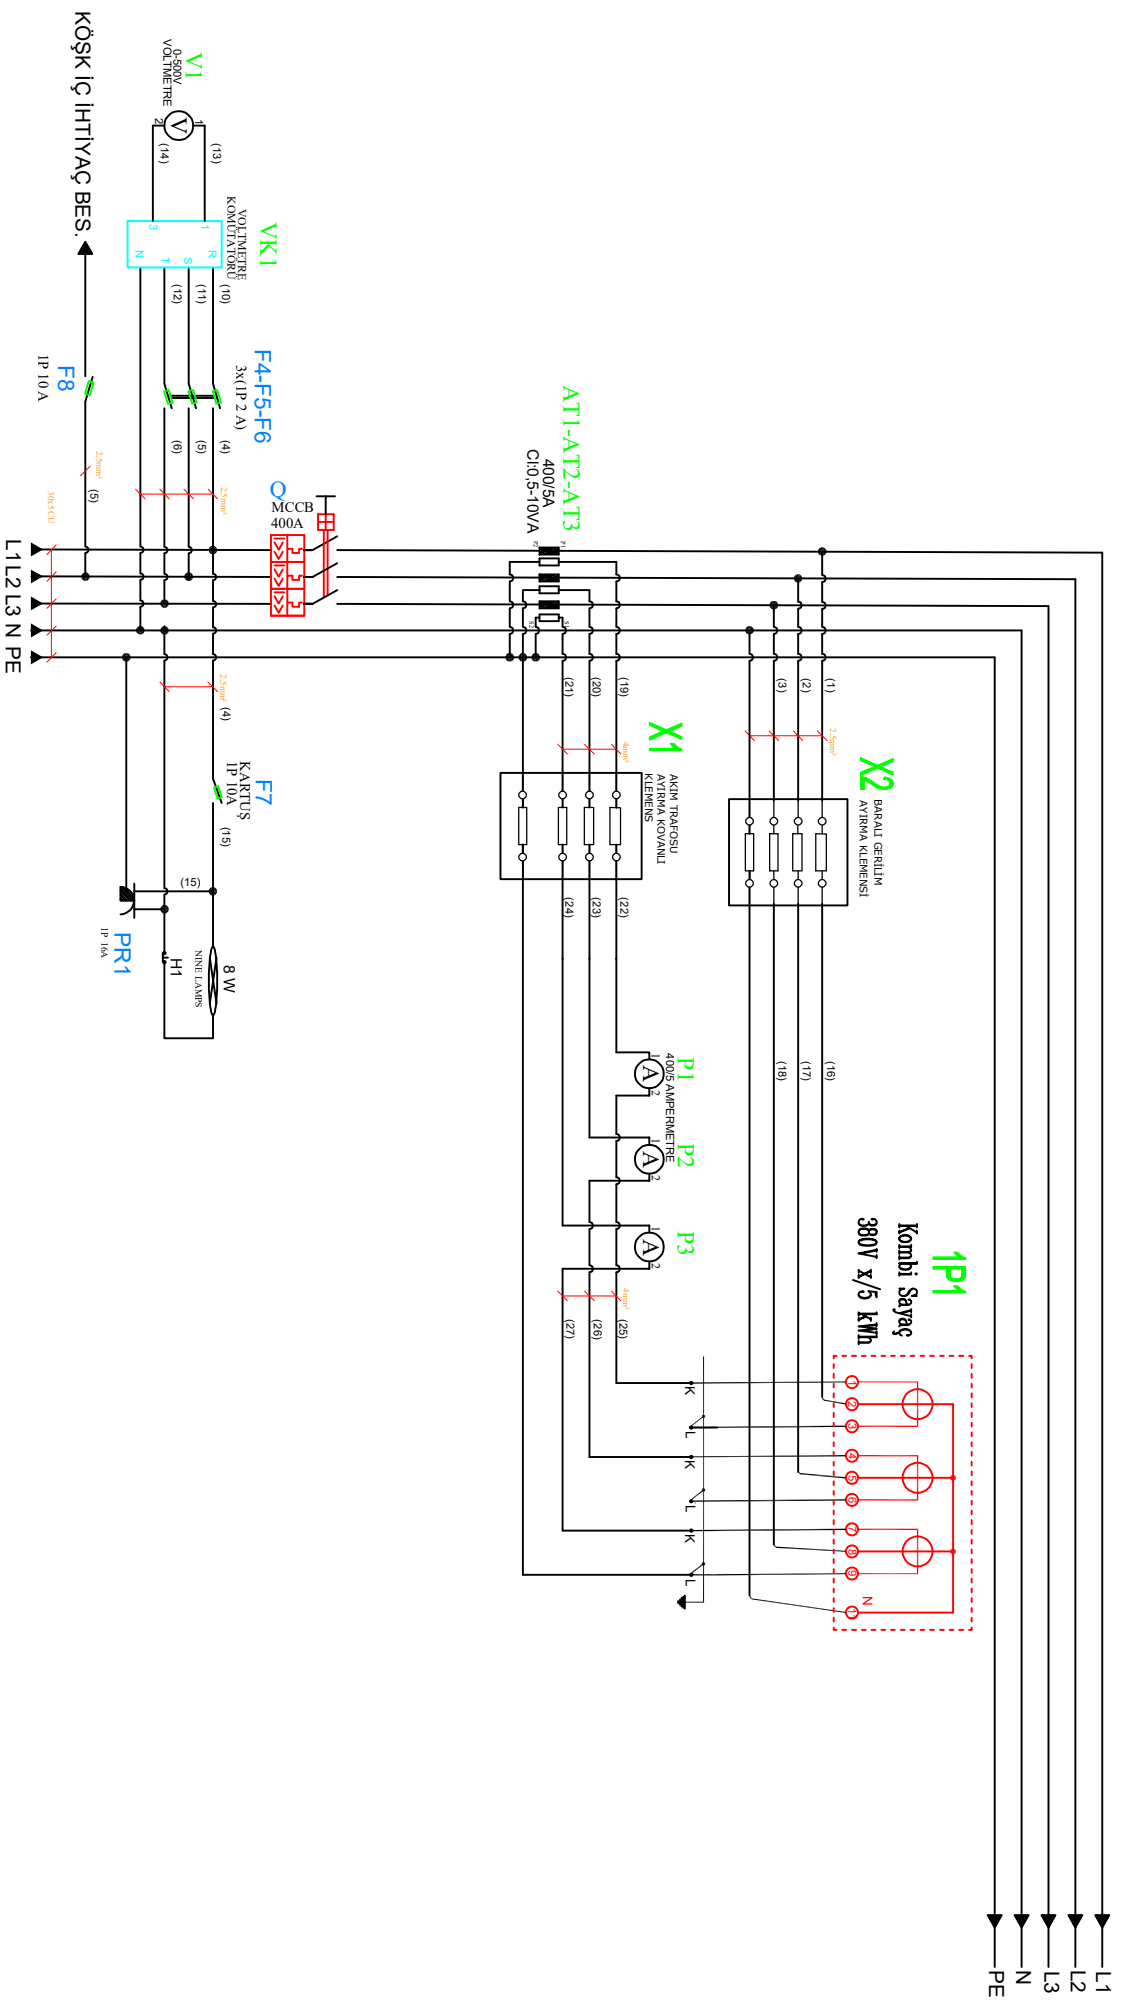


[illegible]


MODEM İÇ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

1. İki adet rölesi (her röle nc ve no çıkışlı) olmalı
2. İki adet RS485 haberleşme portu olmalı
3. RS485-1 üzerinden sayacı haberleşme yapılabilir
4. Modemin 1. rölesi astro zamana uygun çalışmalıdır
5. Modemin 2. rölesi sürekli çekili konumda kalmalıdır
6. Modemde en az 4 adet input olmalı
7. Input-2 kontaklıtör durumundan input-3 pano kapağı switch durumundan bildirimlerini almalıdır


PAKO ŞALTER İÇ YAPISI



Kontaklıtör Devre Dışı	1	2	3	4
Modem Devre Dışı	X			
Kontaklıtör Devre Dışı			X	



NOT : BUTER HAT SADECE MODEM, KONTAKTÖR, PAKO, ASTRO RÖLE NİN BAĞLANTILARININ NASIL YAPILDIĞINI GÖSTERMEK İÇİN ÇİZİLMİŞTİR. ÇEVRE SİGORTA, KONTAKTÖR AKIM DEĞERLERİ VE TİPİ PANO PROJESİNDEN BAĞLIYALDIR. KULLANILACAK SİGORTALAR KARTUŞ TİPİ OLMAKTIR.

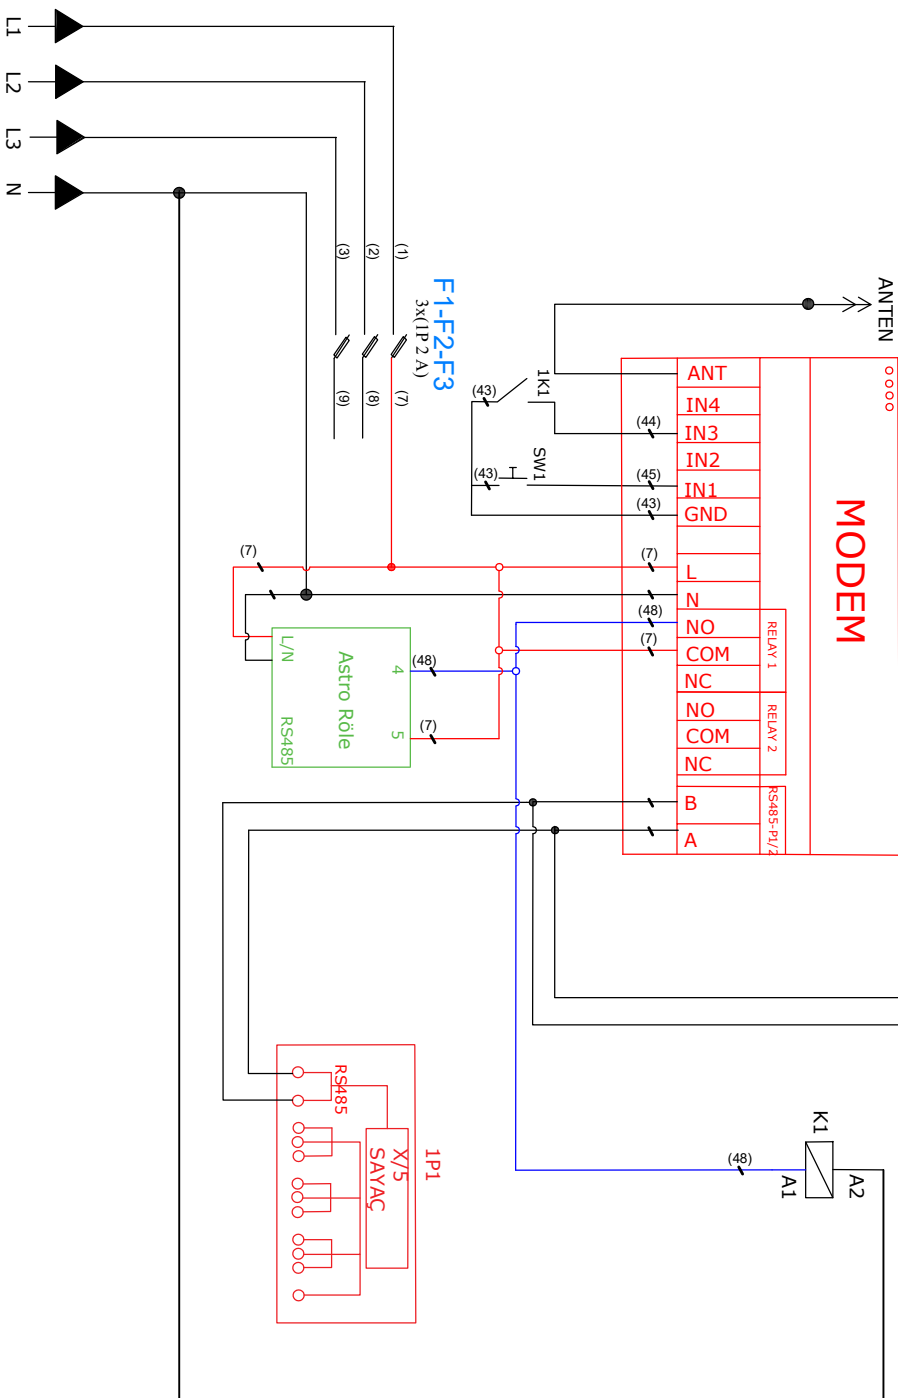

PANOBİL

ÇİZEN
KONTROL
ONAY

ASIL YILDIRIM
Muzafer OLGUN
Muzafer OLGUN

İMZA: *[Signature]*
İMZA: *[Signature]*
İMZA: *[Signature]*

PROJE
SEDAŞ
TR 250KVYA AG GÜÇ PANOSU
3 HAT ŞEMASI

SAYFA
K02 4/4

ARŞİV
PNB-AG-250H
ÖLÇEK
REVİZYON
27.09.2022