




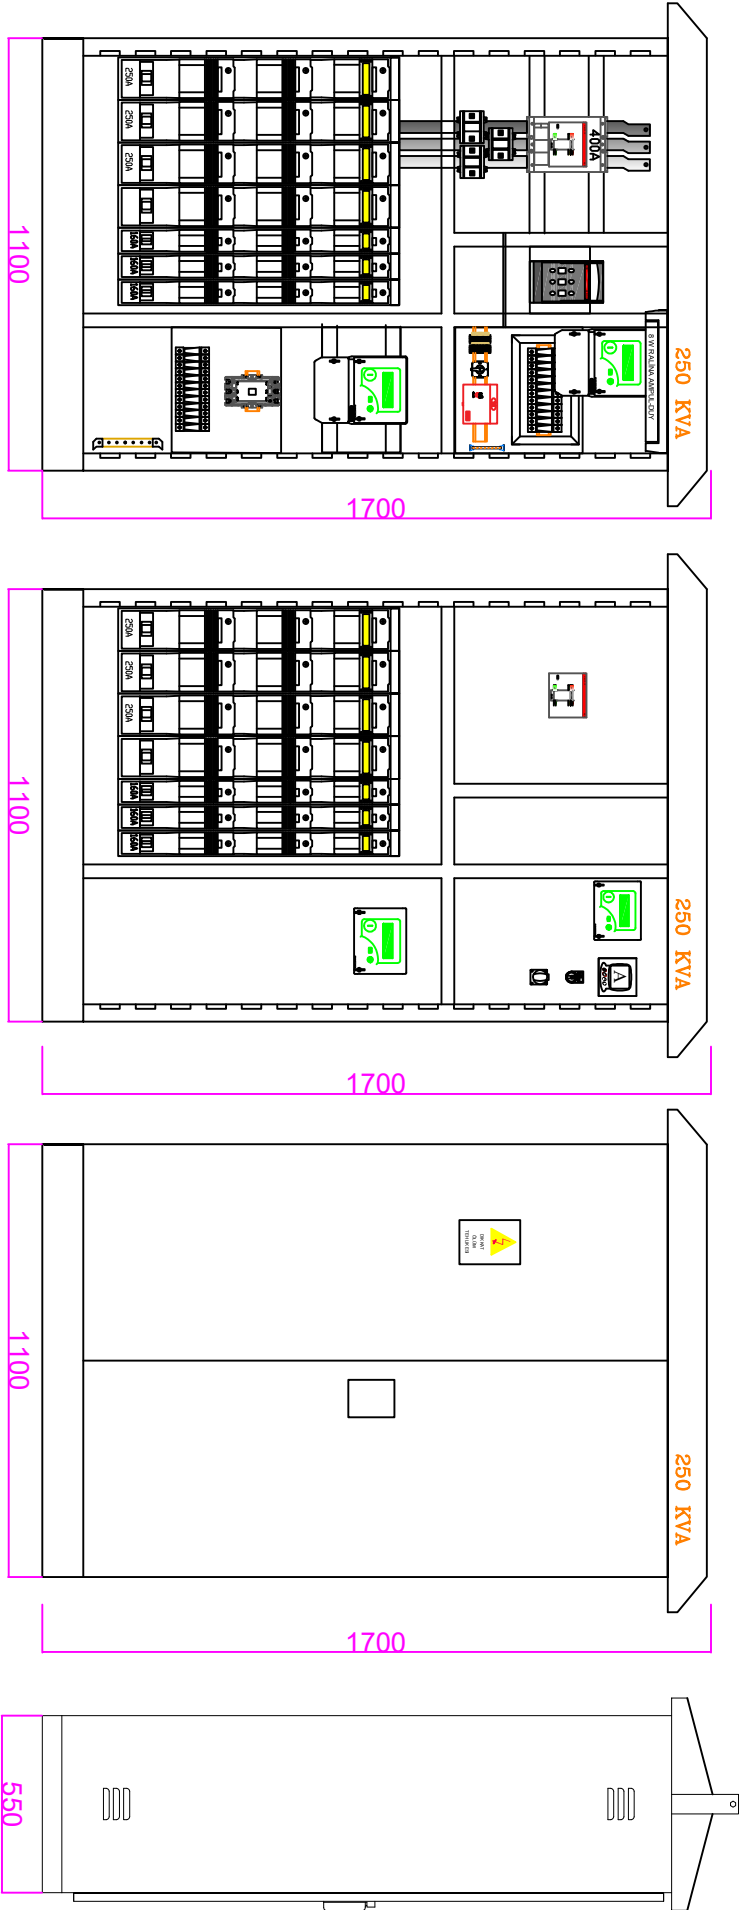

1590x1100x450mm

A	B	C	D	E	F	G	H	K	M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

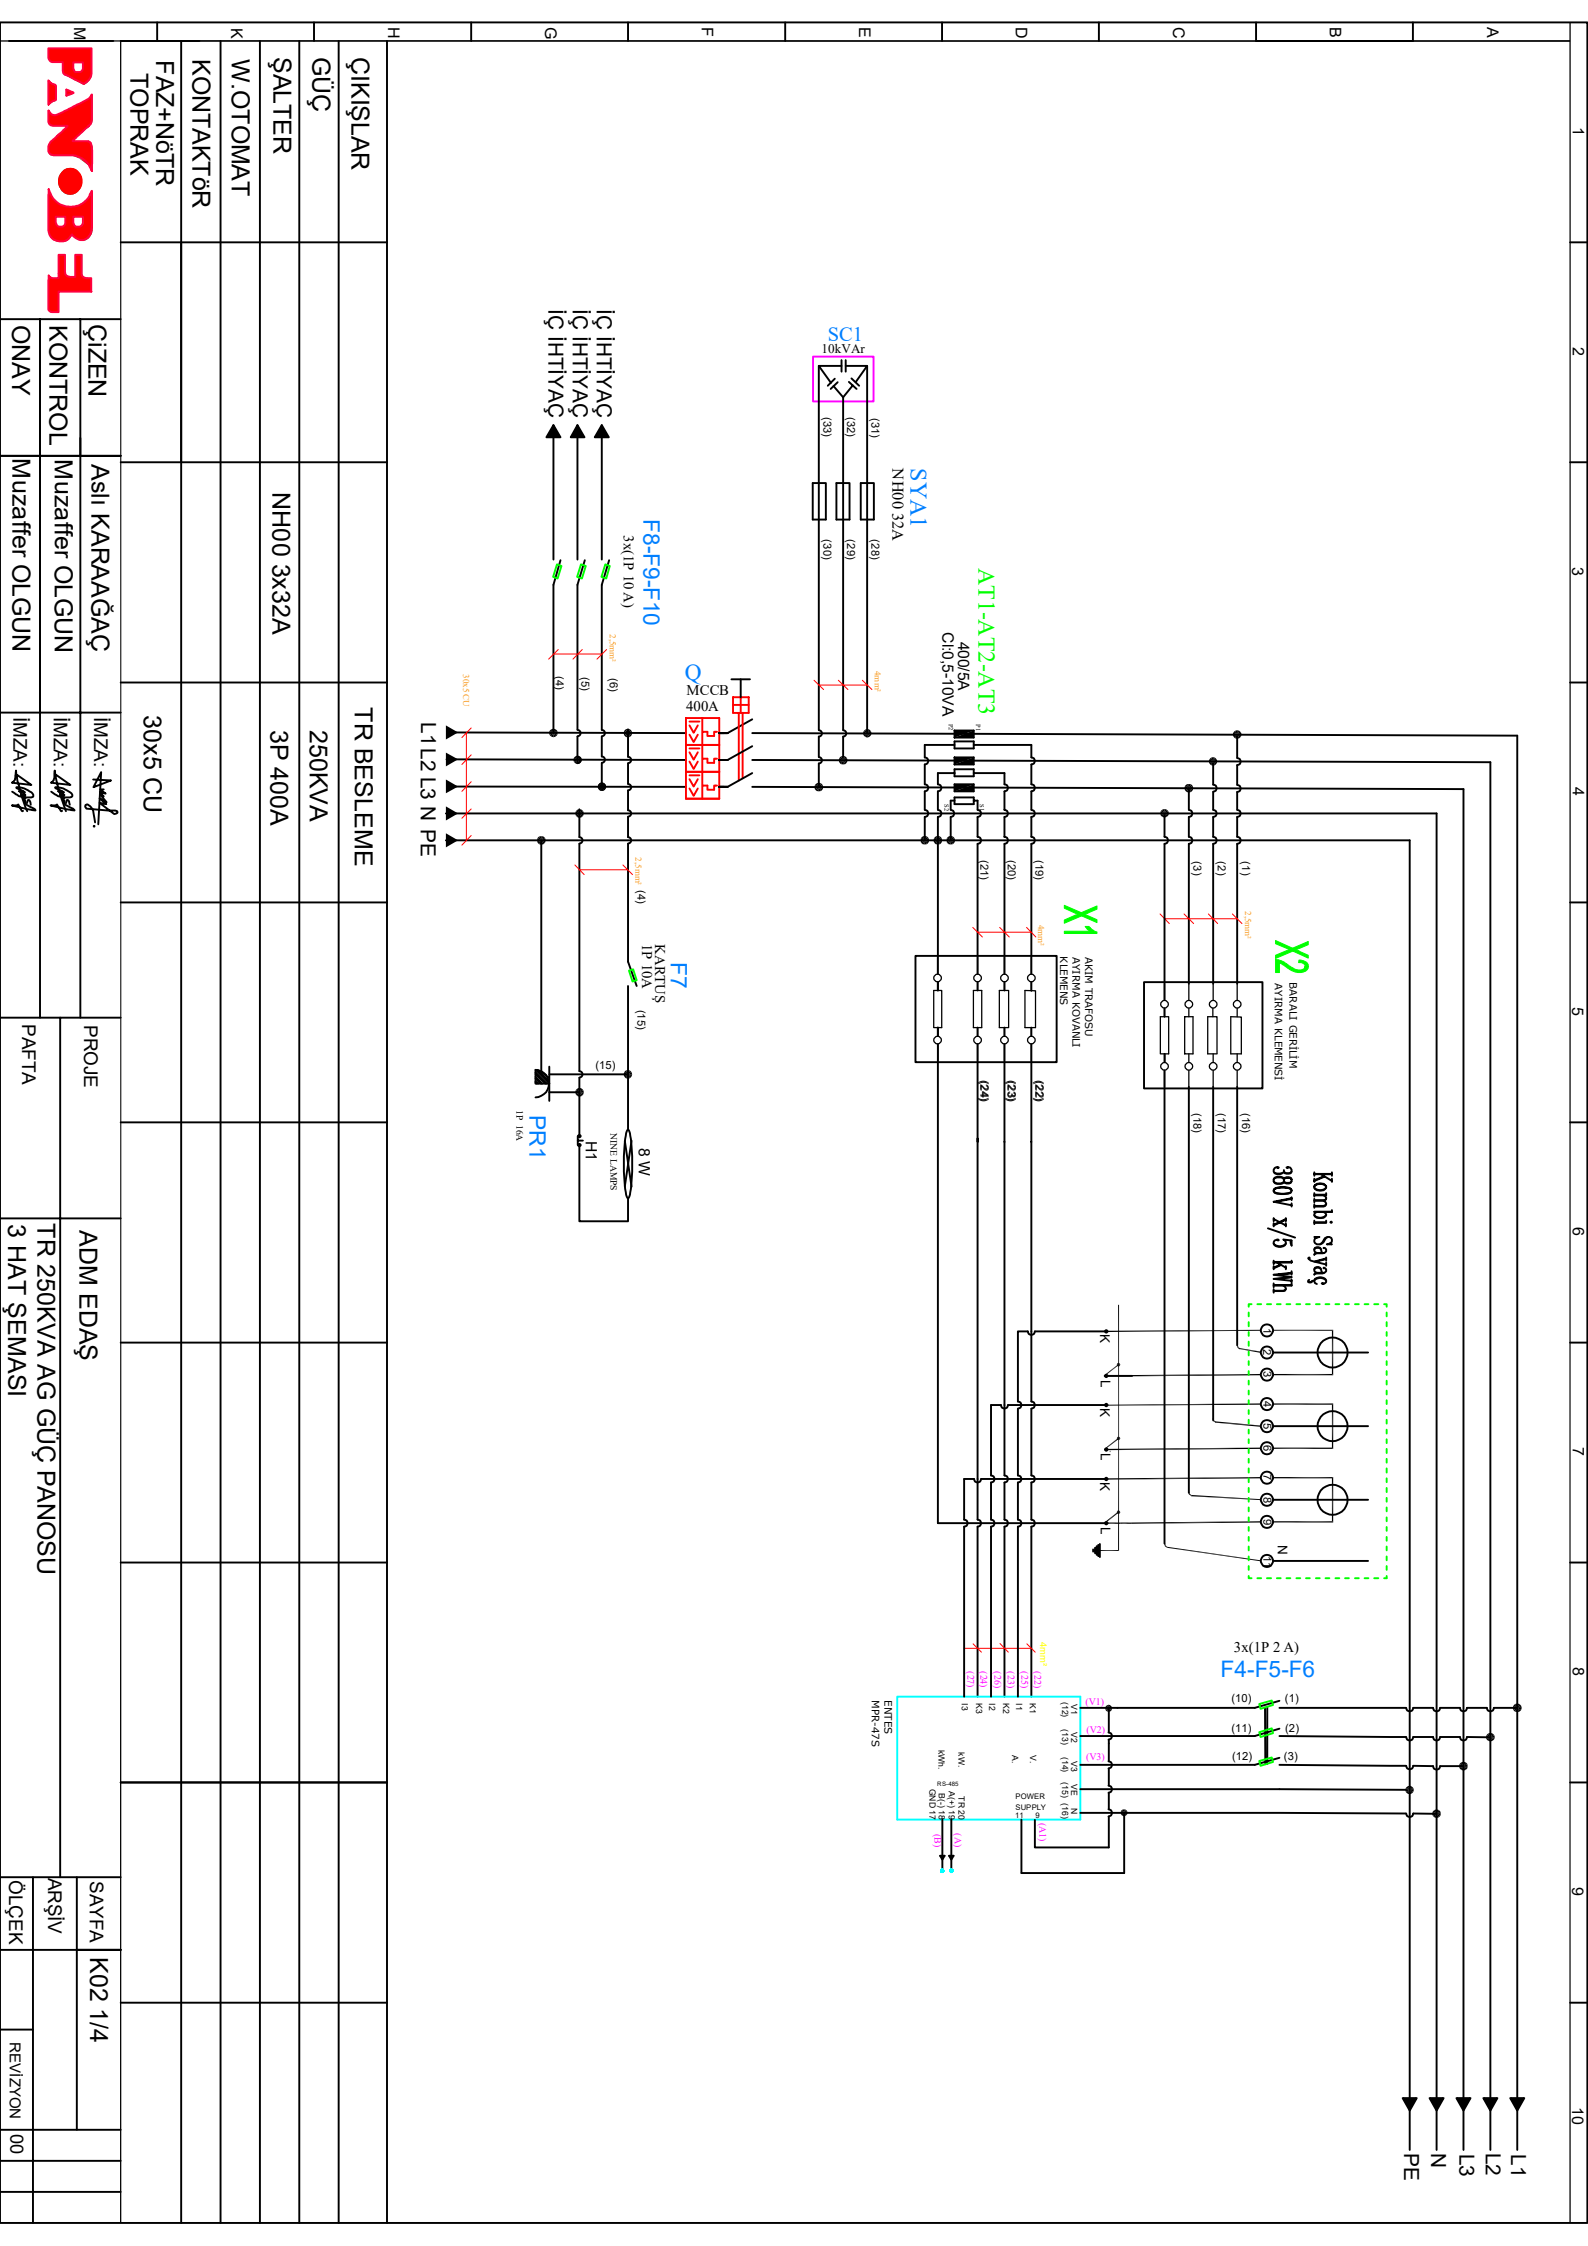


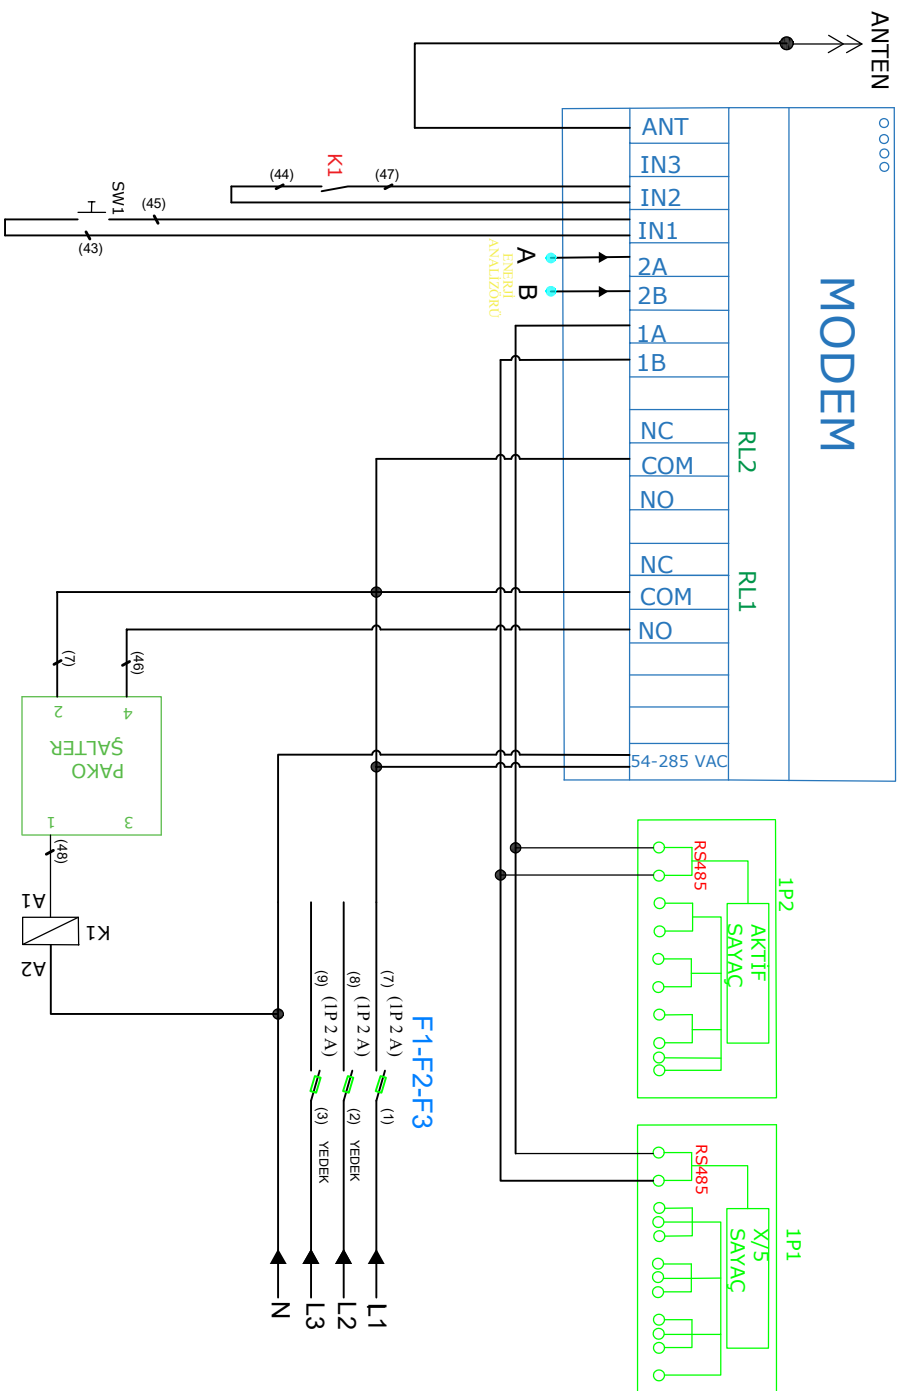


MODEM İÇ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

1. iki adet rölesi (her röle nc ve no kırsıl) olmalı.
2. iki adet RS485 haberleşme portu olmalı
3. RS485-1 üzerinden saygılar haberleşme yapılmalıdır
4. modernin 1. rölesi astro zamanına uygun çalışmalıdır
5. modernin 2. rölesi süreklî çekilî konumunda kalmalıdır
6. modernin en az 4 adet input olmalı
7. input-2 kontakör durumundan input-3 pano kapagı switch durumundan bildiriminin alınabilir

PAKO ŞALTER İÇ YAPISI



	1	3
Kontakttör Devre Disi	2	4
Modem Devrede	X	
Kontakttör Devrede		X



NOT : BU TEK HAT SADECE MODERN, KONTAKTÖR, PAKO ŞALTEMIN BAĞLANTILARININ NASIL YAPILDIĞINI GÖSTERMEK İÇİN ÇİZİLMİŞTİR. ÇEŞİT SİĞORTA, KONTAKTÖR AKIM DEĞERLERİ VE TİPLERİ PANO PROJESİNİN BAĞIMLIDIR. KULLANILACAK SİĞORTALAR KARTUŞ TİPİ OLMAKTIR.