


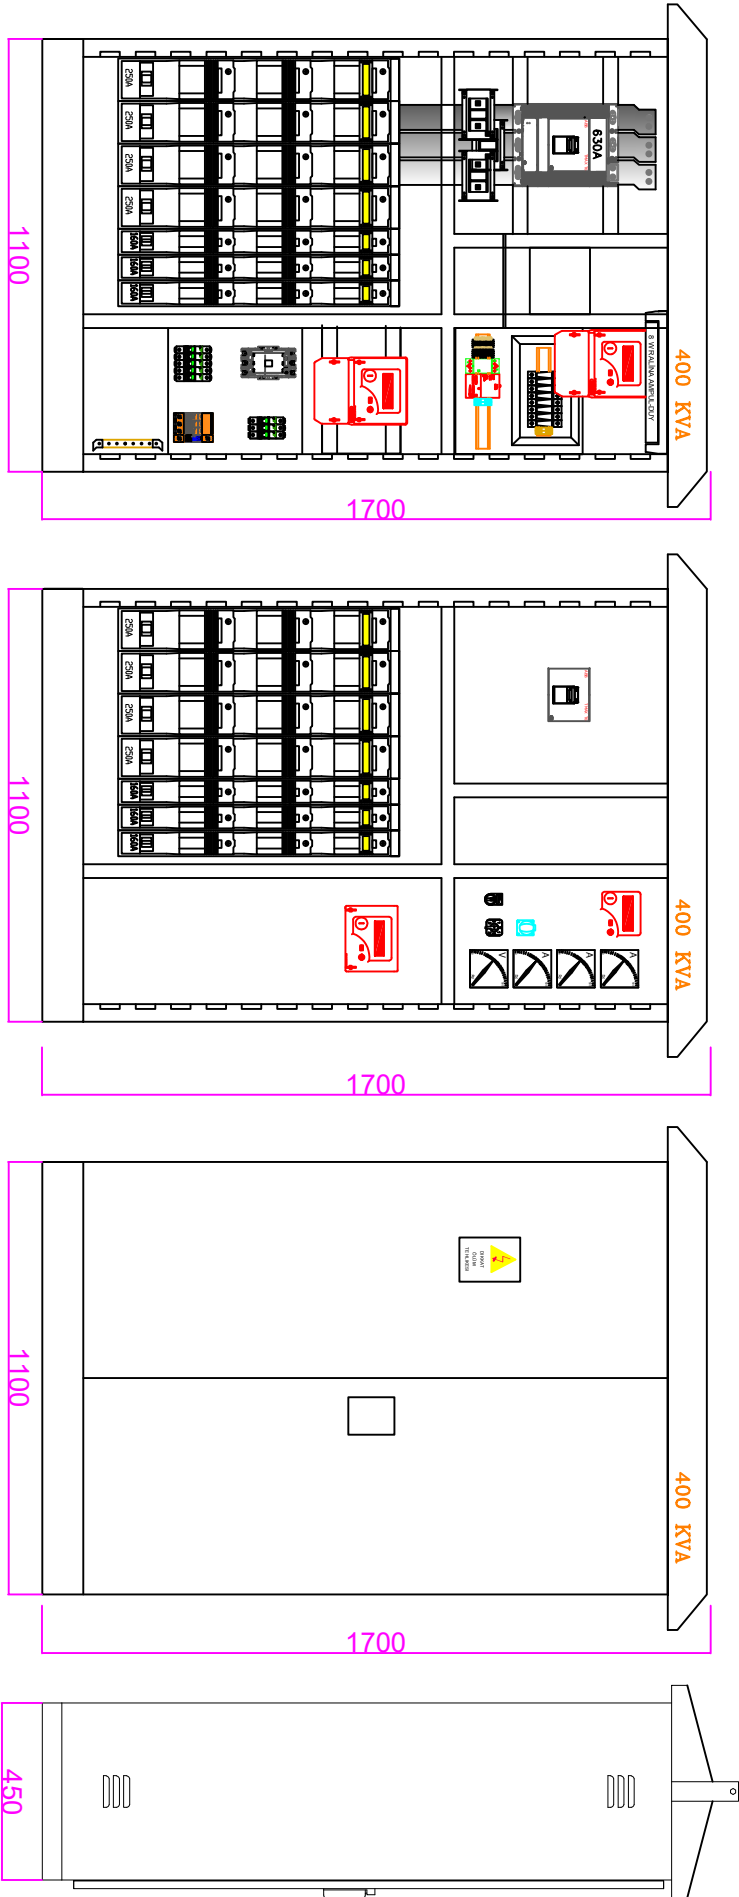

1590x1100x450mm


PANOBİL

ÇİZEN	ASİL YILDIRIM	İMZA: <i>Asil</i>	PROJE	SEDAŞ	SAYFA	K01 1/1
KONTROL	MUZAFFER OLGUN	İMZA: <i>Muzaffer</i>	PAFTA	TR 400KVA AG GÜÇ PANOSU	ARŞİV	PNB-AG-400H
ONAY	MUZAFFER OLGUN	İMZA: <i>Muzaffer</i>		3 HAT ŞEMASI	ÖLÇEK	REVIZYON
						00
						27.09.2022


MODEM İÇ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

1. İki adet rölesi (her röle nc ve no çıkışlı) olmalı
2. İki adet RS485 haberleşme portu olmalı
3. RS485-1 üzerinden sayacı haberleşme yapılabilir
4. Modemin 1. rölesi astro zamana uygun çalışmalıdır
5. Modemin 2. rölesi sürekli çekili konumda kalmalıdır
6. Modemde en az 4 adet input olmalı
7. Input-2 kontakör durumundan input-3 pano kapağı switch durumundan bildirimlerini almaktadır

PAKO ŞALTER İÇ YAPISI



Kontakör Devre Dışı	1	2	3	4
Modem Devrede	X			
Kontakör Devrede			X	



NOT : BUTER HAT SADECE MODEM, KONTAKTÖR, PAKO, ASTRO RÖLE NİN BAĞLANTILARININ NASIL YAPILDIĞINI GÖSTERMEK İÇİN ÇİZİLMİŞTİR. ÇEVRE SİGORTA, KONTAKTÖR AKIM DEĞERLERİ VE TİPİ PANO PROJESİNDEN BAĞLIYALDIR. KULLANILACAK SİGORTALAR KARTUŞ TİPİ OLMAKTIR.

