



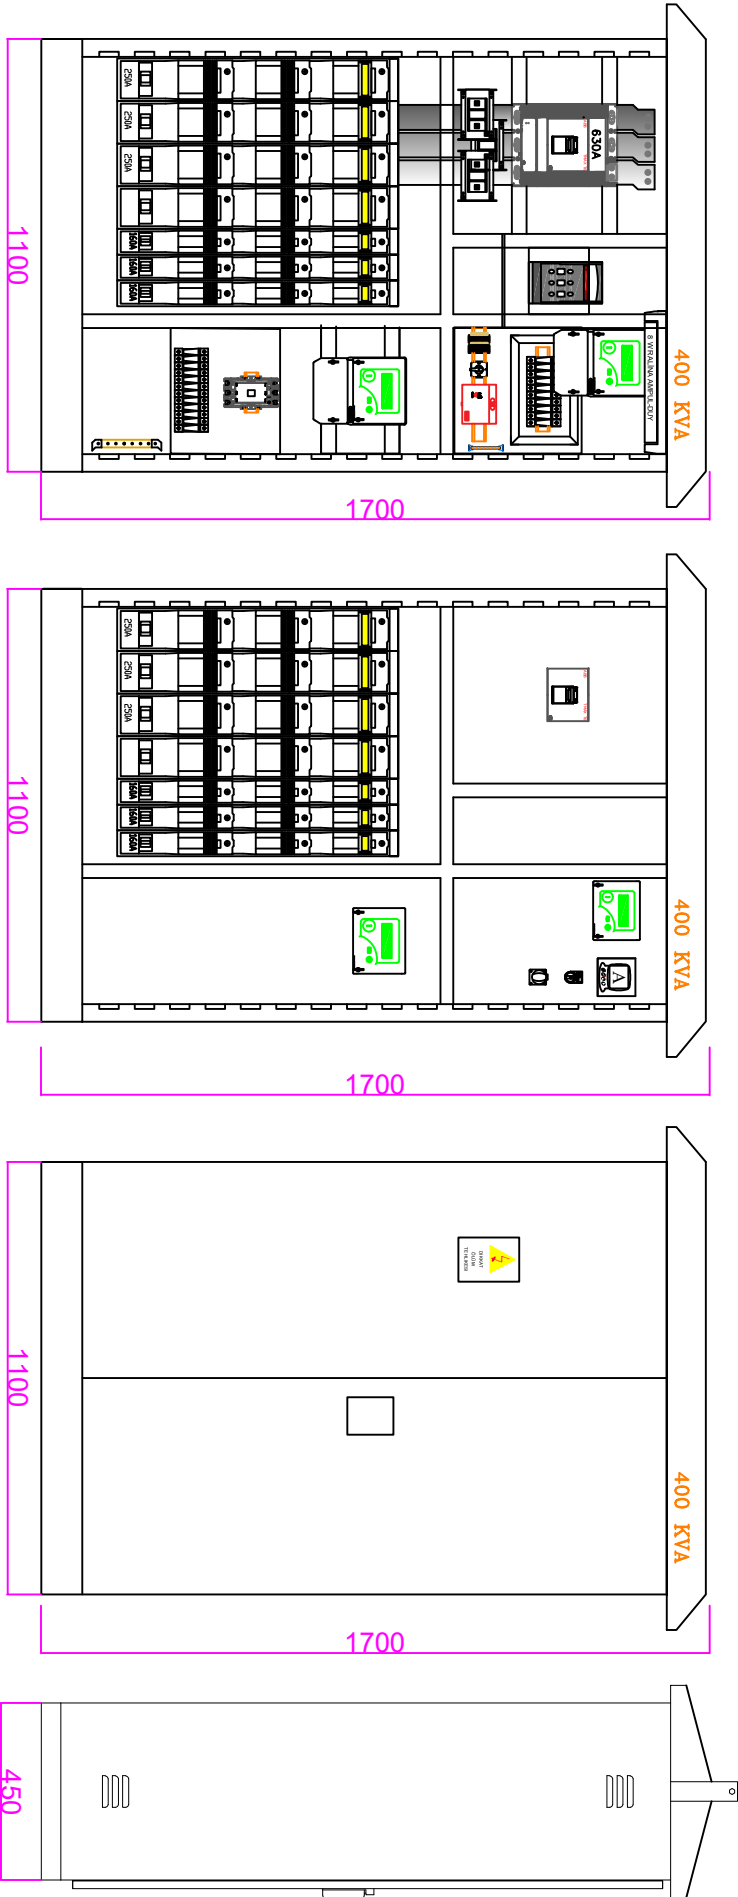


1590x1100x450mm

PANO B-1		ÇİZEN		Asil KARAĞAÇ		PROJE		ADM EDAŞ		SAYFA		K01 1/1	
KONTROL		Muzafer OLGUN		İMZA: <i>M. Olgun</i>		PAFTA		TR 400KVA AG GÜÇ PANOSU		ARŞİV			
ONAY		Muzafer OLGUN		İMZA: <i>M. Olgun</i>				3 HAT ŞEMASI		ÖLÇEK		REVIZYON	
												00	

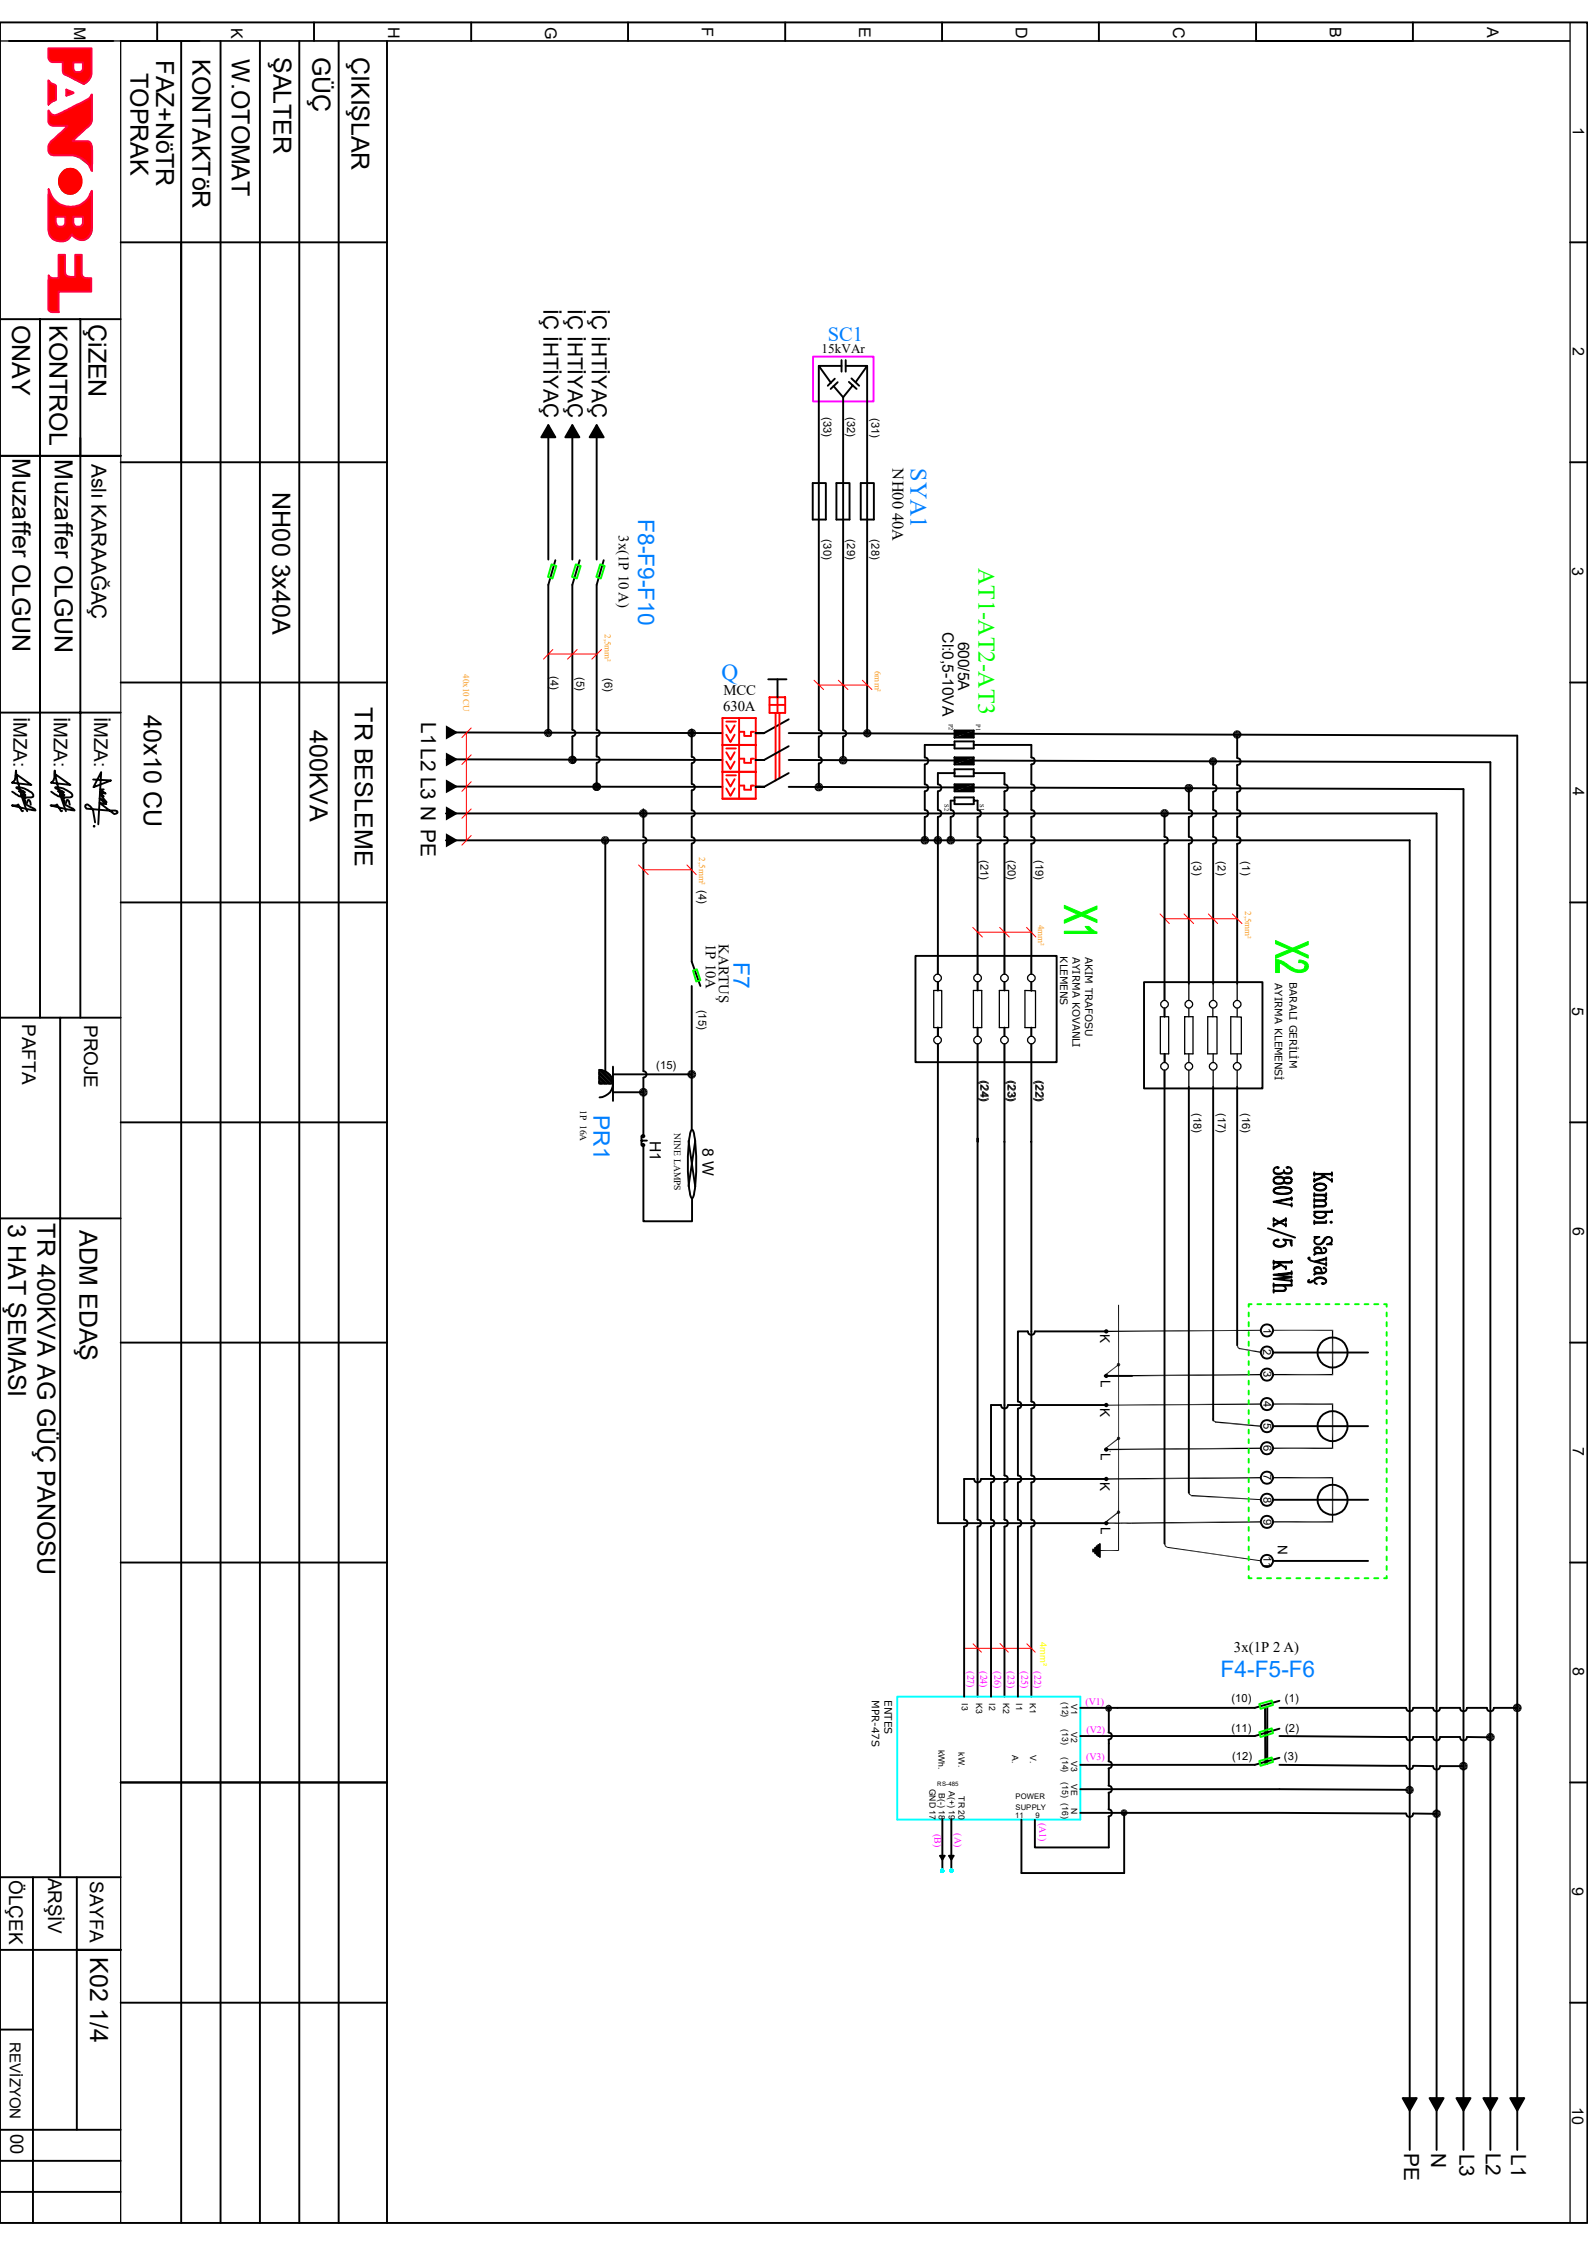

MODEM İÇ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

1. iki adet rhesi (her rle nc
we cisi)l olmal
2. iki adet RS45 haberleşme
portu olmalı
3. RS485-1 üzerinden
sayacı haberleşme
yapılabilmelidir
4. modernin 1. rhesi astro
zamanı uygun gelişimdir
5. modernin 2. rhesi surekli
çekili konumda kalmalıdır
6. modeme en az 4 adet
input olmalı
7. input-2 kontakör
durumundan input-3 pano
kapalı switch durumundan
bildirimleri almalıdır

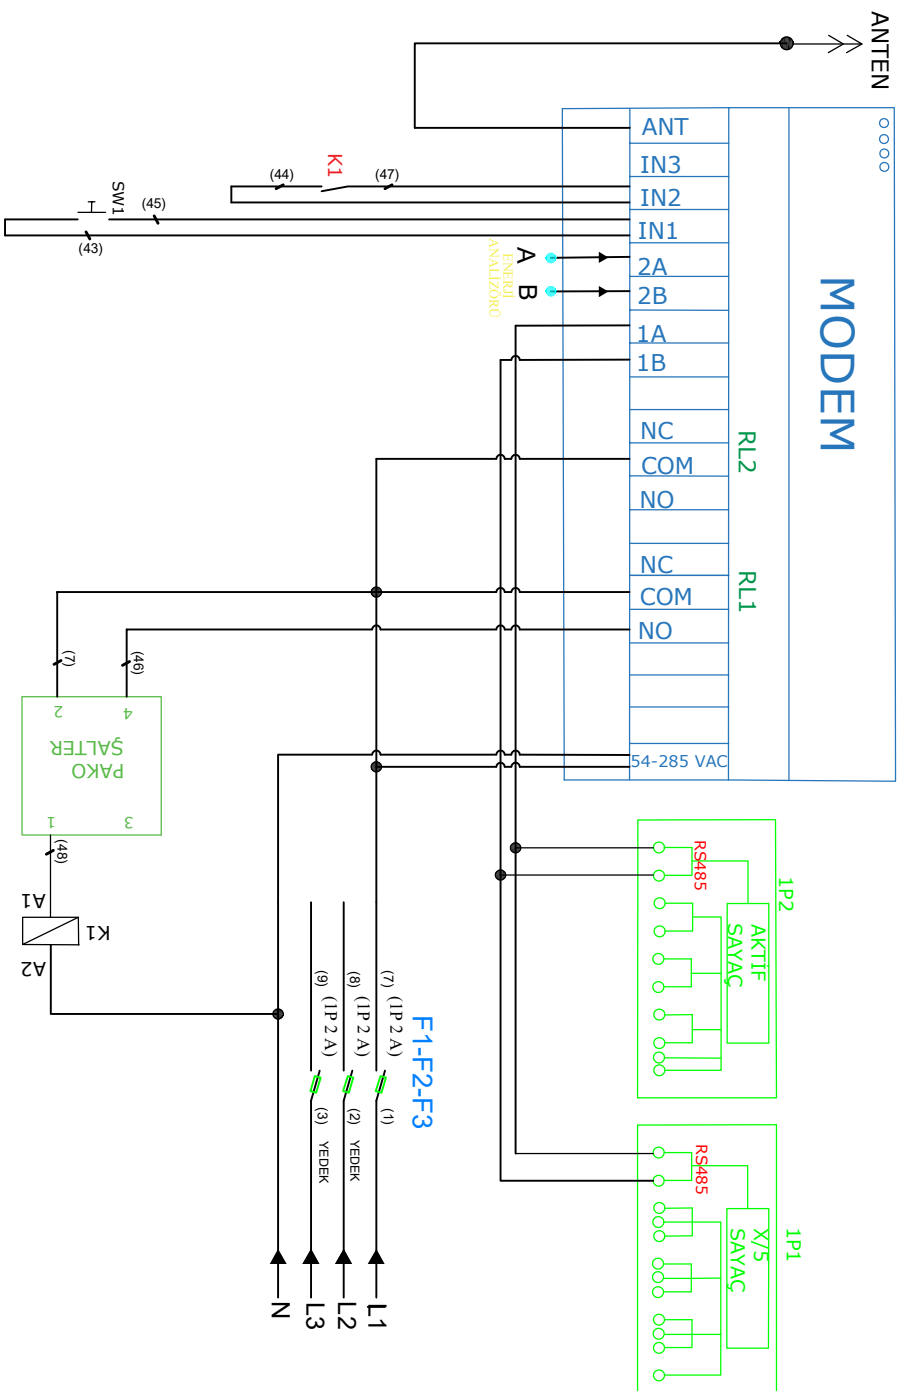

NOT : BU TEK HAT SADECE MODER, KONTAKTÖR, PAKO ŞALTIRIN BAĞLANTILARININ NASIL YAPILDIĞINI GÖSTERMEK İÇİN ÇİZİLMİŞTİR. ÇEVRE SİĞORTA, KONTAKTÖR AKIM DEĞERLERİ VE TİPLERİ PANO PROJESİNDEN BAKILMALIDIR. KULLANILACAK SİĞORTALAR KARTUŞ TİPİ OLACAKTIR.