



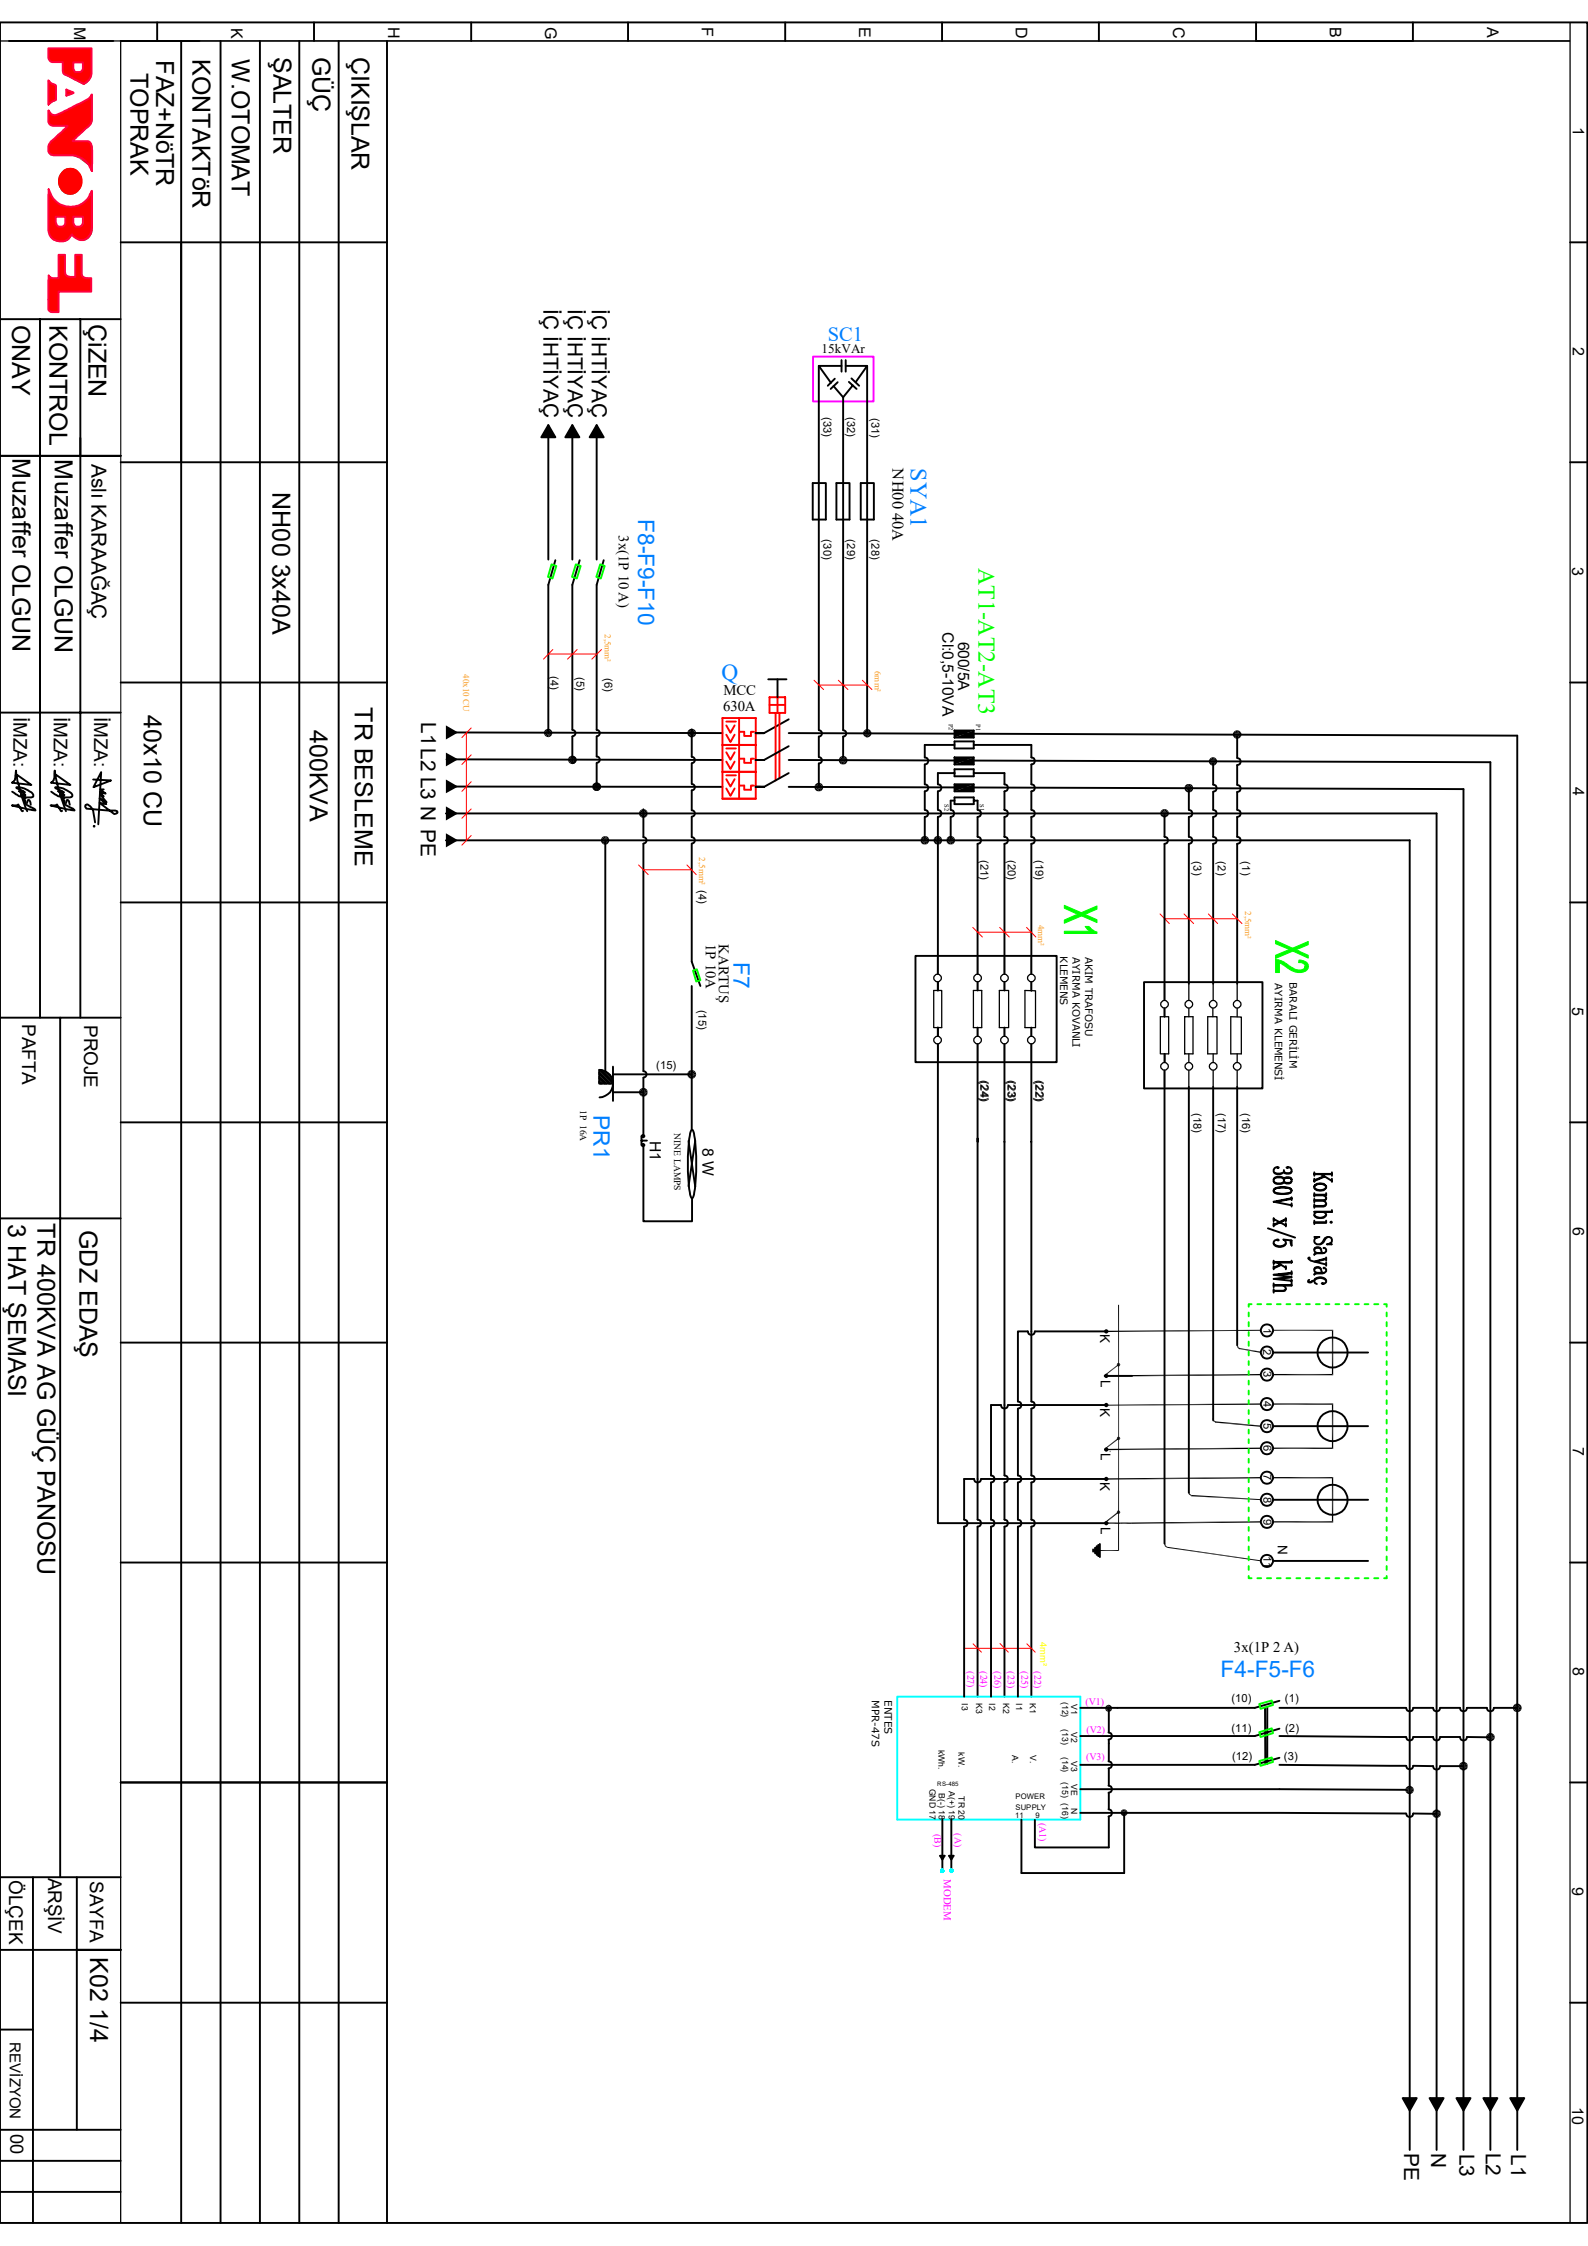


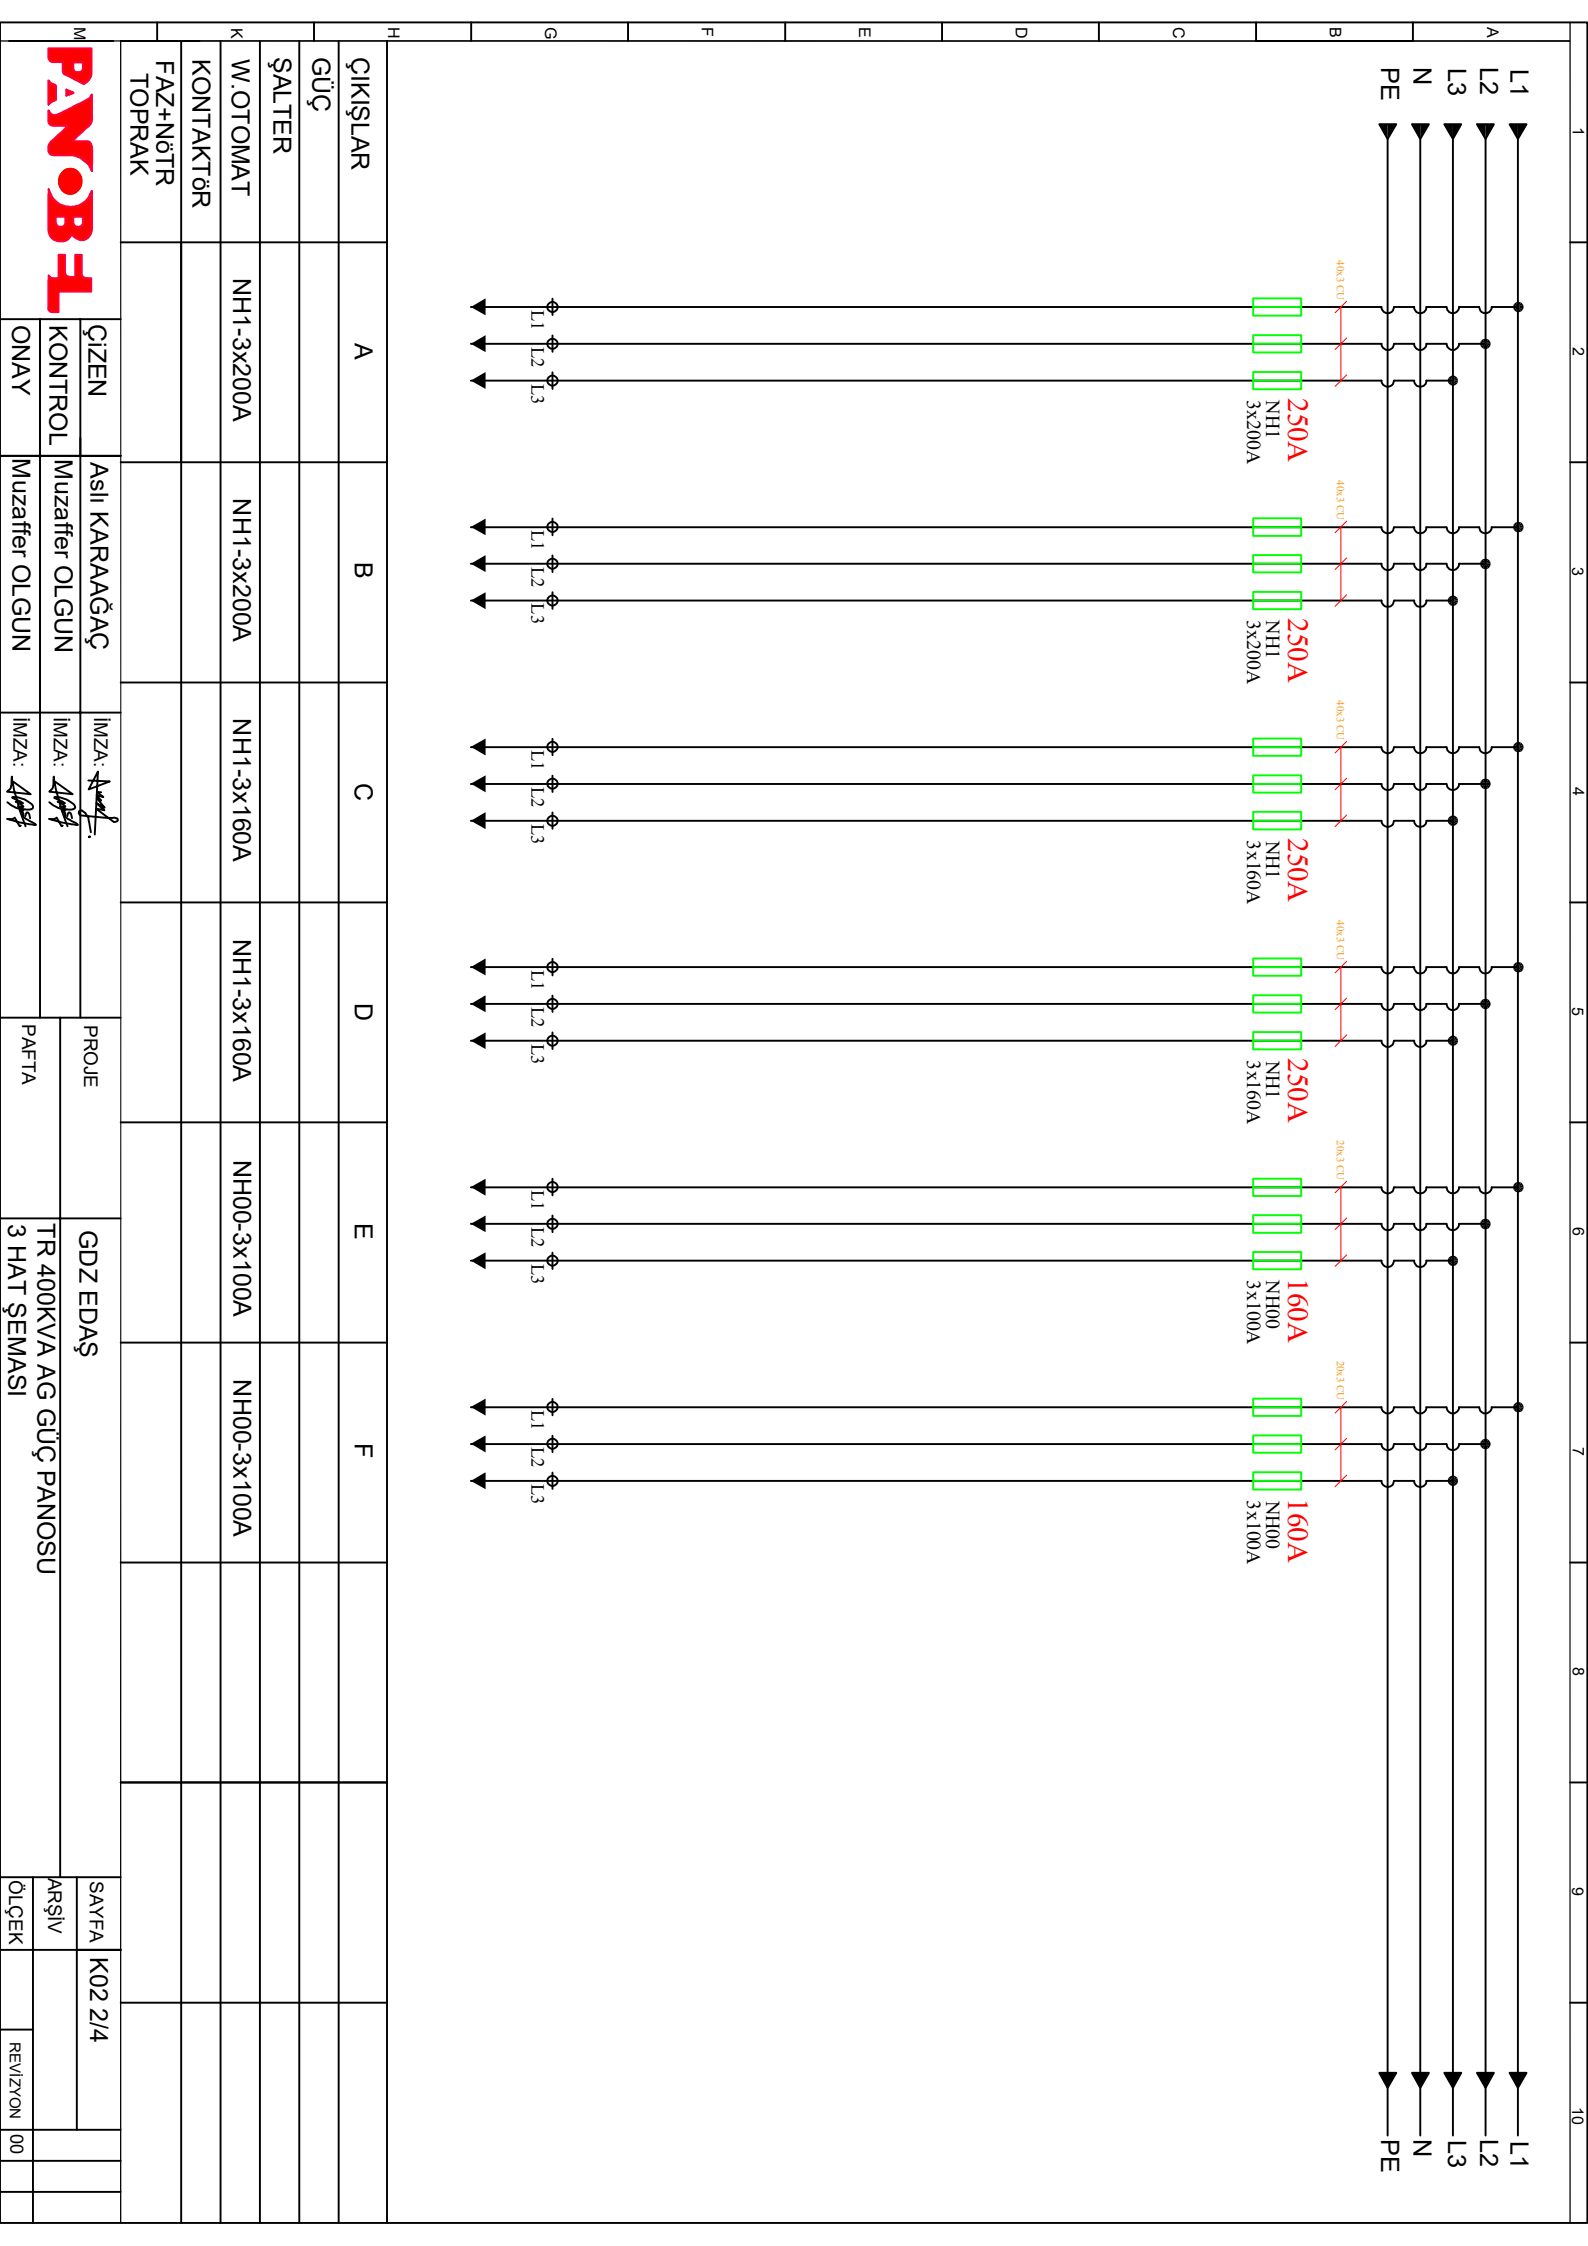


MODEM İÇ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

1. İki adet rölesi (her röle nc ve no çıkışlı) olmalı
2. İki adet RS485 haberleşme portu olmalı
3. RS485-1 üzerinden sayacı haberleşme yapılabilir
4. modemın 1. rölesi astro zamana uygun çalışmalıdır
5. modemın 2. rölesi sürekli gelili konumda kalmalıdır
6. modemde en az 4 adet input olmalı
7. input-2 kontaklı durumundan input-3 pano kapağı switch durumundan bildirimini almalıdır


PAKO ŞALTER İÇ YAPISI



1	2	3	4
Kontaklı Devre Dışı	X		
Modem Devre Dışı			X
Kontaklı Devre Dışı			



NOT : BU TEK HAT SADECE MODEM, KONTAKTÖR, PAKO, ASTRO RÖLENİN BAĞIYANTILARININ NASIL YAPILDIĞINI GÖSTERMEK İÇİN ÇİZİLMİŞTİR. ÇEVRE SİGORTA, KONTAKTÖR AKIM DEĞERLERİ VE TİPLERİ PANO PROJESİNDEN BAKILMALIDIR. KULLANILACAK SİGORTALAR KARTIŞ TİPİ OLACAKTIR.

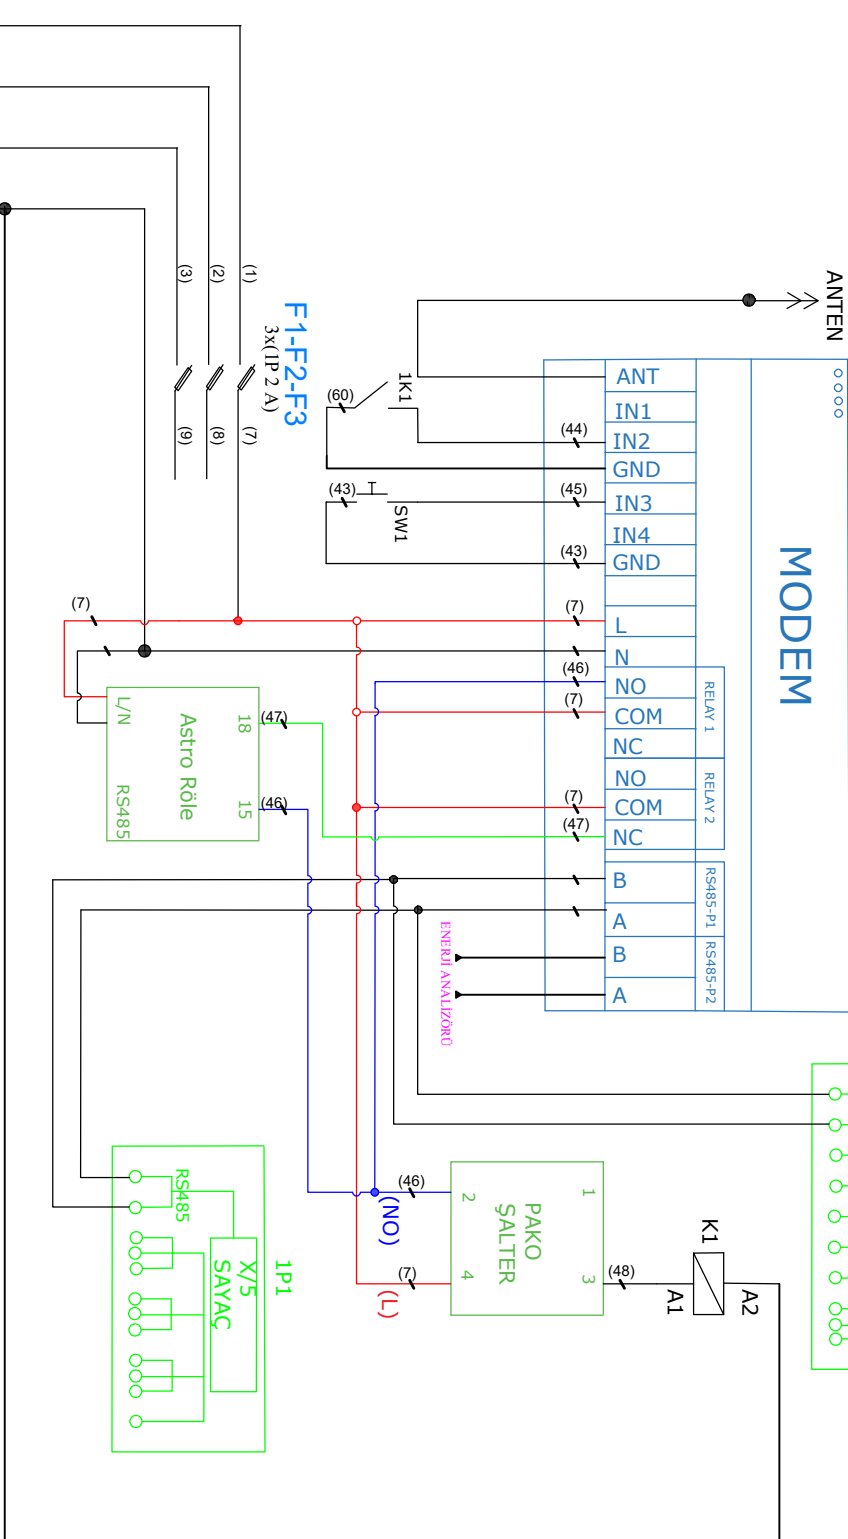

PANOBİL

ÇİZEN	İMZA: <i>Amel</i>	PROJE	GDZ EDAŞ	SAYFA	K02 4/4
KONTROL	İMZA: <i>Amel</i>	PAFTA	TR 400KV/A AG GÜÇ PANOSU	ARŞİV	
ONAY	İMZA: <i>Amel</i>		3 HAT ŞEMASI	ÖLÇEK	REVİZYON 00