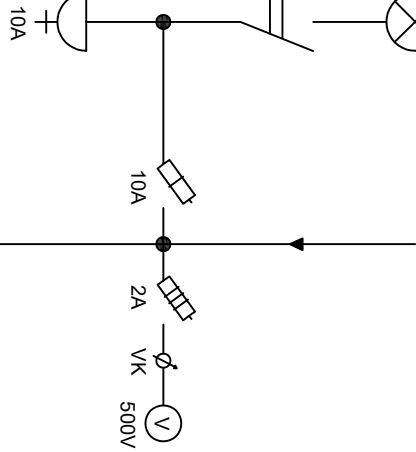


AYDINLATMA  
LAMBASIİÇ İHTİYAÇ  
ÇIKIŞI

3\*80A

S.Y.A.  
Yatay

100/5A

2.5 kV/AR

160A

20\*3mm<sup>2</sup> CU

DSYA

160A

ÇIKIŞ-1

DSYA

160A

ÇIKIŞ-2

DSYA

160A

ÇIKIŞ-3

DSYA

160A

ÇIKIŞ-4

DSYA

160A

YDK

DSYA

160A

YDK

DSYA

160A

AKTİF  
SAYAC

2A

MODER

25A

25A

25A

SOKAK ÇIKIŞI

PANOBİL

ÇİZEN

Aslı YILDIRIM

KONTROL

Muzafer OLGUN

ONAY

Muzafer OLGUN

İMZA: *Aslı Yıldırım*İMZA: *Muzafer Olgun*İMZA: *Muzafer Olgun*

PROJE

PAFTA

ENERJİSA

50 kVA Harici Tip Pano Tek Hat Şeması

SAYFA

K01 1/1

ARŞİV

ÖLÇEK

10.01.2022

REVİZYON

00