



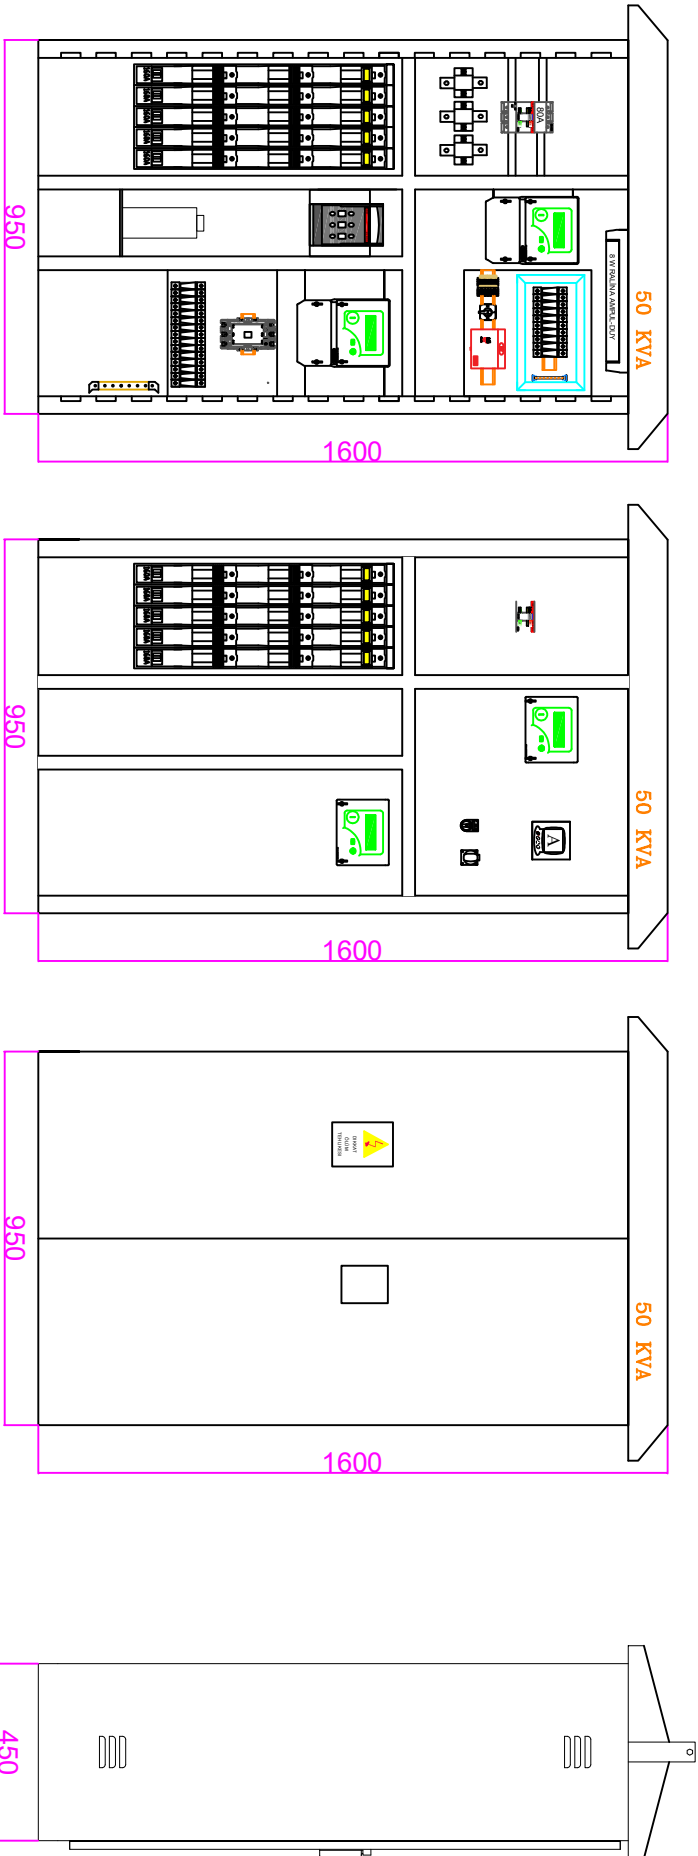

1600x950x450mm


M	ÇİZEN		Asil KARAĞAÇ	İMZA: <i>Asil Karağaç</i>	PROJE		ADM EDAS	SAYFA	K01 1/1		
	KONTROL		Muzafer OLGUN	İMZA: <i>Muzafer Olgun</i>	PAFTA		TR 50KVA AG GÜÇ PANOSU	ARŞİV			
	ONAY		Muzafer OLGUN	İMZA: <i>Muzafer Olgun</i>			3 HAT ŞEMASI	ÖLÇEK		REVIZYON	00

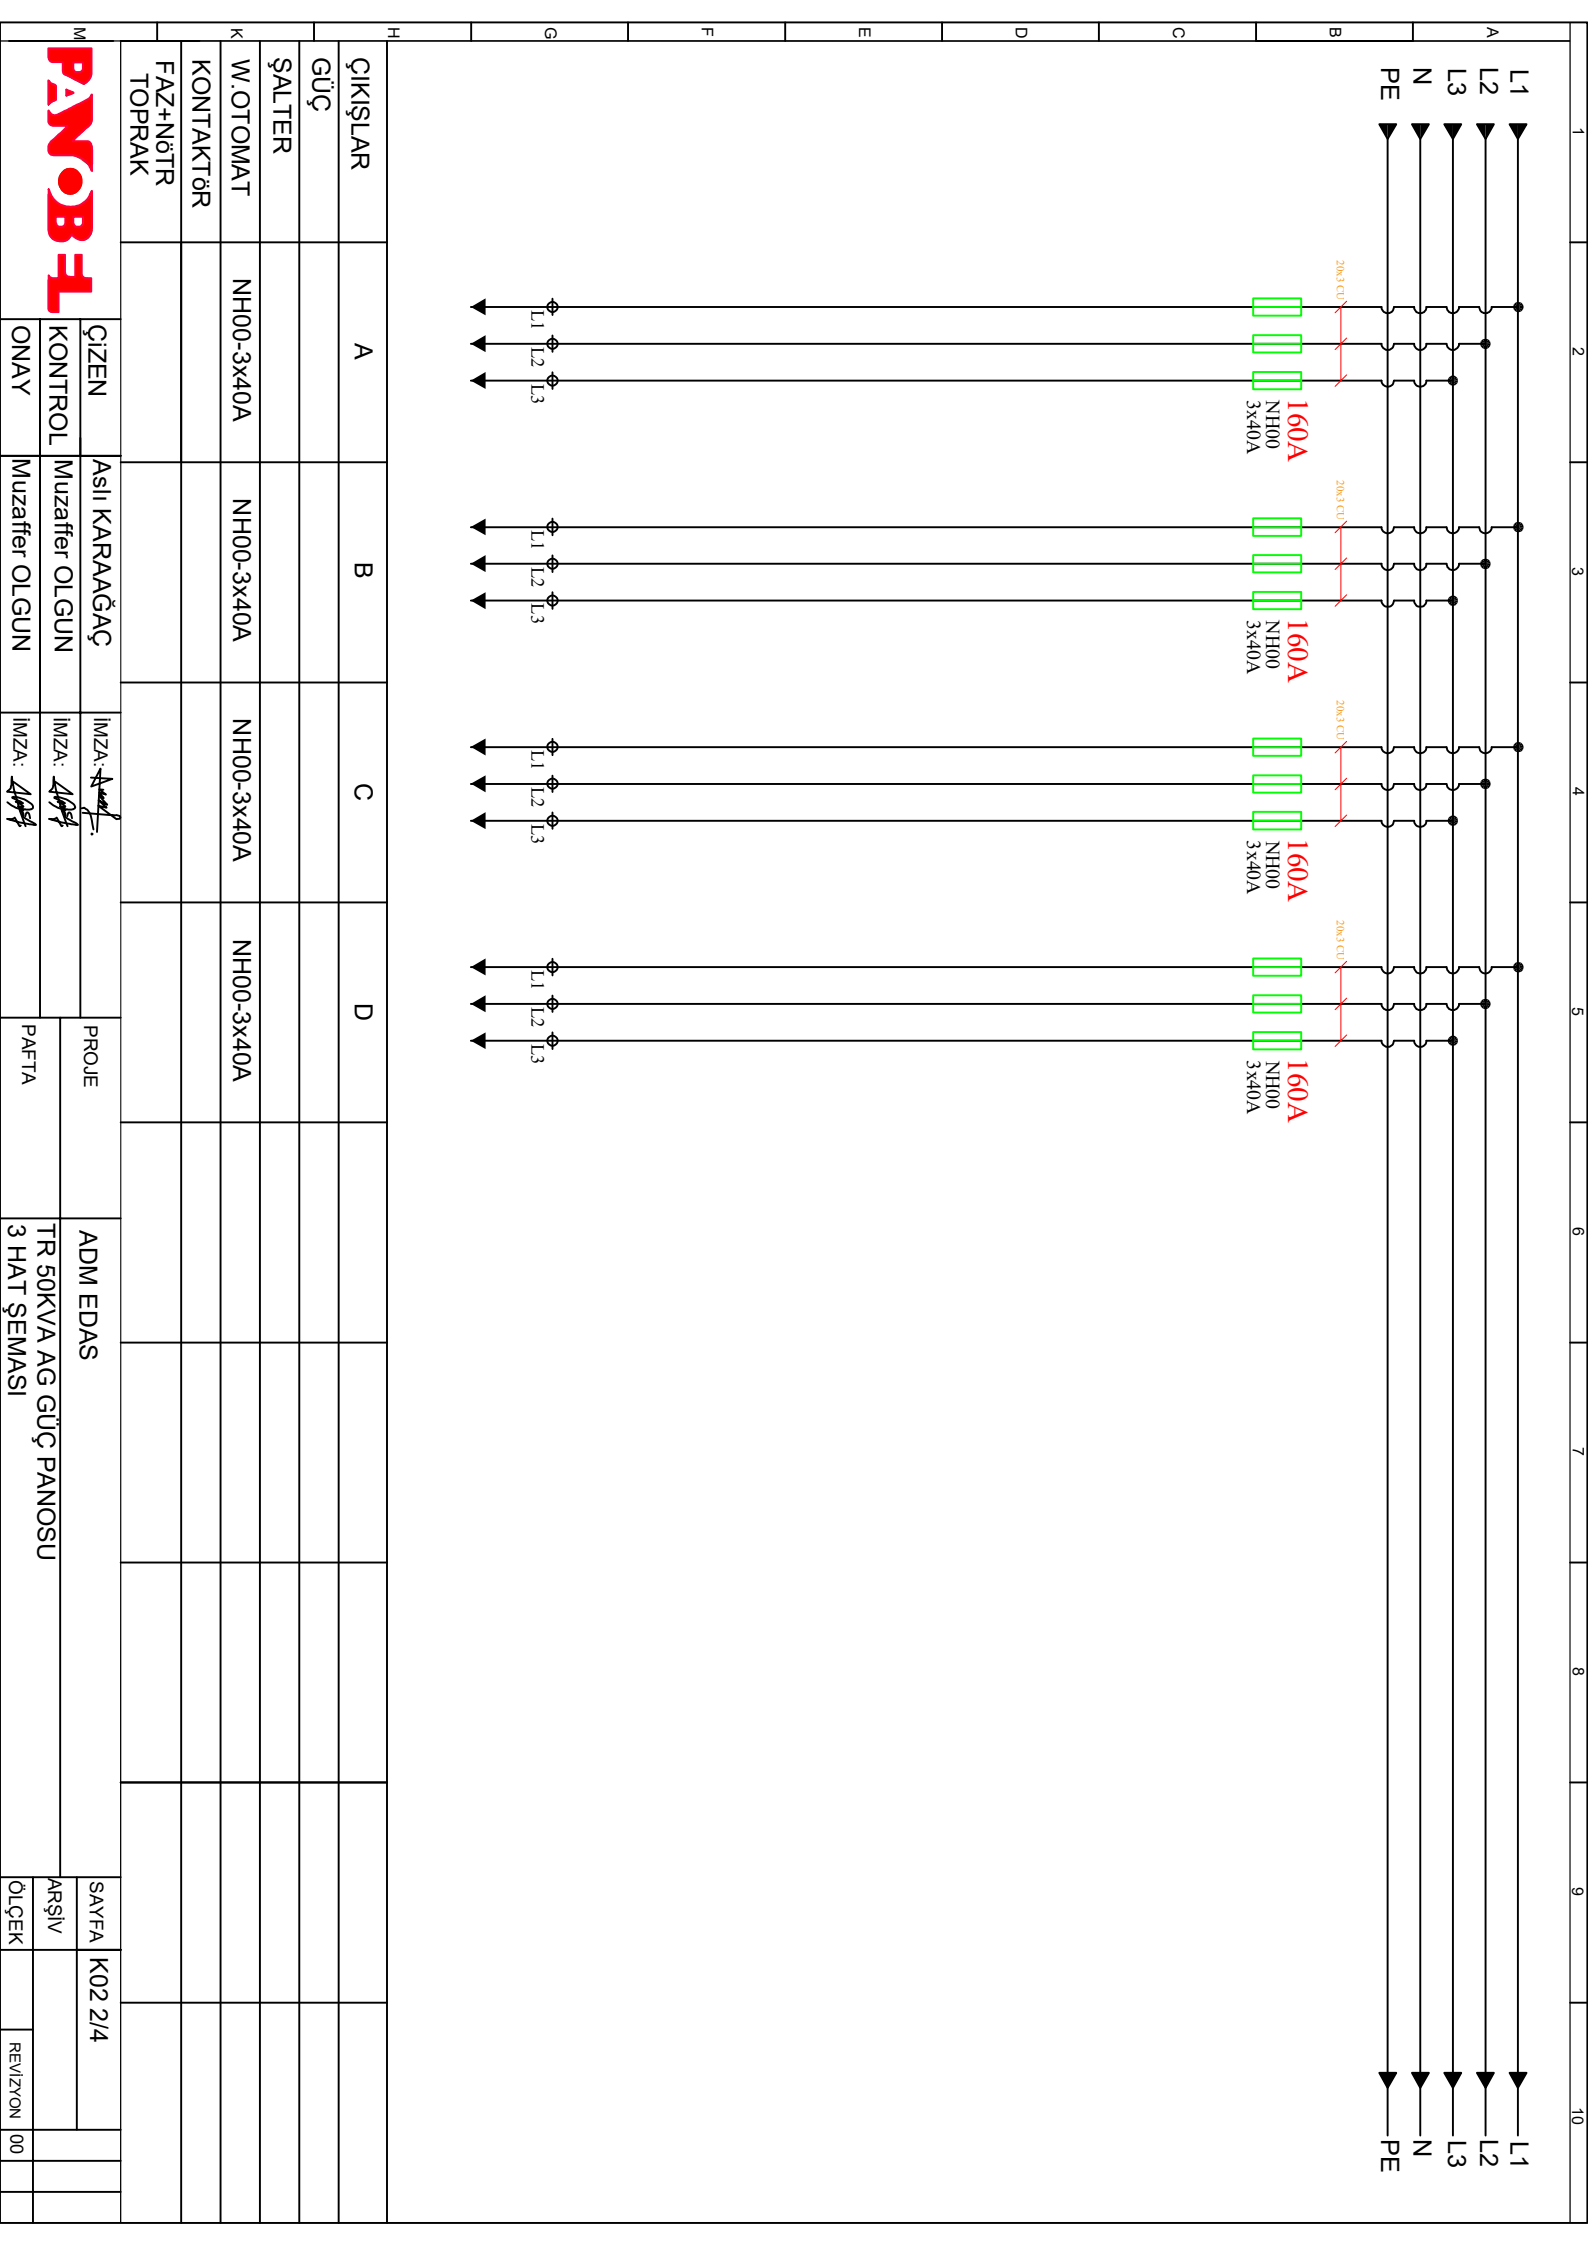


MODEM İÇ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

1. İki adet rölesi (her röle nc ve no çıkışlı) olmalı
2. İki adet RS485 haberleşme portu olmalı
3. RS485-1 üzerinden sayacılar haberleşme yapılabilir
4. modemin 1. rölesi astro zamana uygun çalışmalıdır
5. modemin 2. rölesi sürekli çekili konumda kalmalıdır
6. modemde en az 4 adet input olmalı
7. input-2 kontakör durumundan input-3 pano kapagı switchi durumundan bildirimlerini almalıdır

PAKO ŞALTER İÇ YAPISI



1	3
2	4
Kontakör Devre Dışı	
Modem Devre Dışı	X
Kontakör Devre Dışı	X



NOT : BUTER HAT SADECE MODEM, KONTAKTÖR, PAKO ŞALTERİN BAĞLANTILARININ NASIL YAPILDIĞINI GÖSTERMEK İÇİN ÇİZİLMİŞTİR. ÇEVRE SİGORTA, KONTAKTÖR AKIM DEĞERLERİ VE TİPİLERİ PANO PROJESİNDEN BAKILMALIDIR. KULLANILACAK SİGORTALAR KARTUŞ TİPİ OLACAKTIR.

