



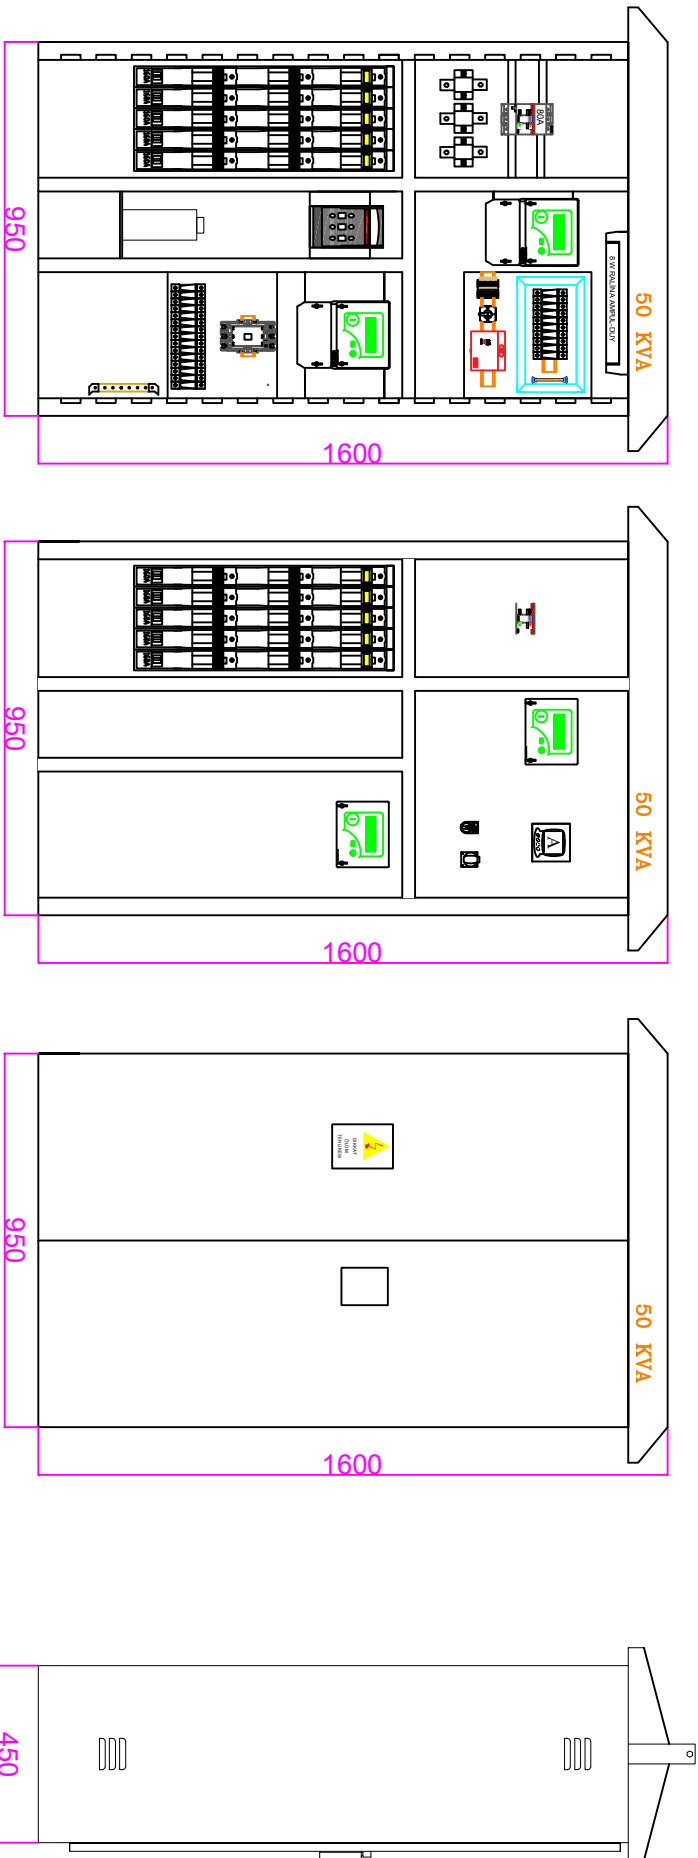


1600x950x450mm

PANO B-1		ÇİZEN	Asil KARAĞAÇ	İMZA: <i>Asil Karağaç</i>	PROJE	GDZ EDAS	SAYFA	K01 1/1
		KONTROL	Muzafer OLGUN	İMZA: <i>Muzafer Olgun</i>		TR 50KVA AG GÜÇ PANOSU	ARŞİV	
		ONAY	Muzafer OLGUN	İMZA: <i>Muzafer Olgun</i>	PAFTA	3 HAT ŞEMASI	ÖLÇEK	REVIZYON 00

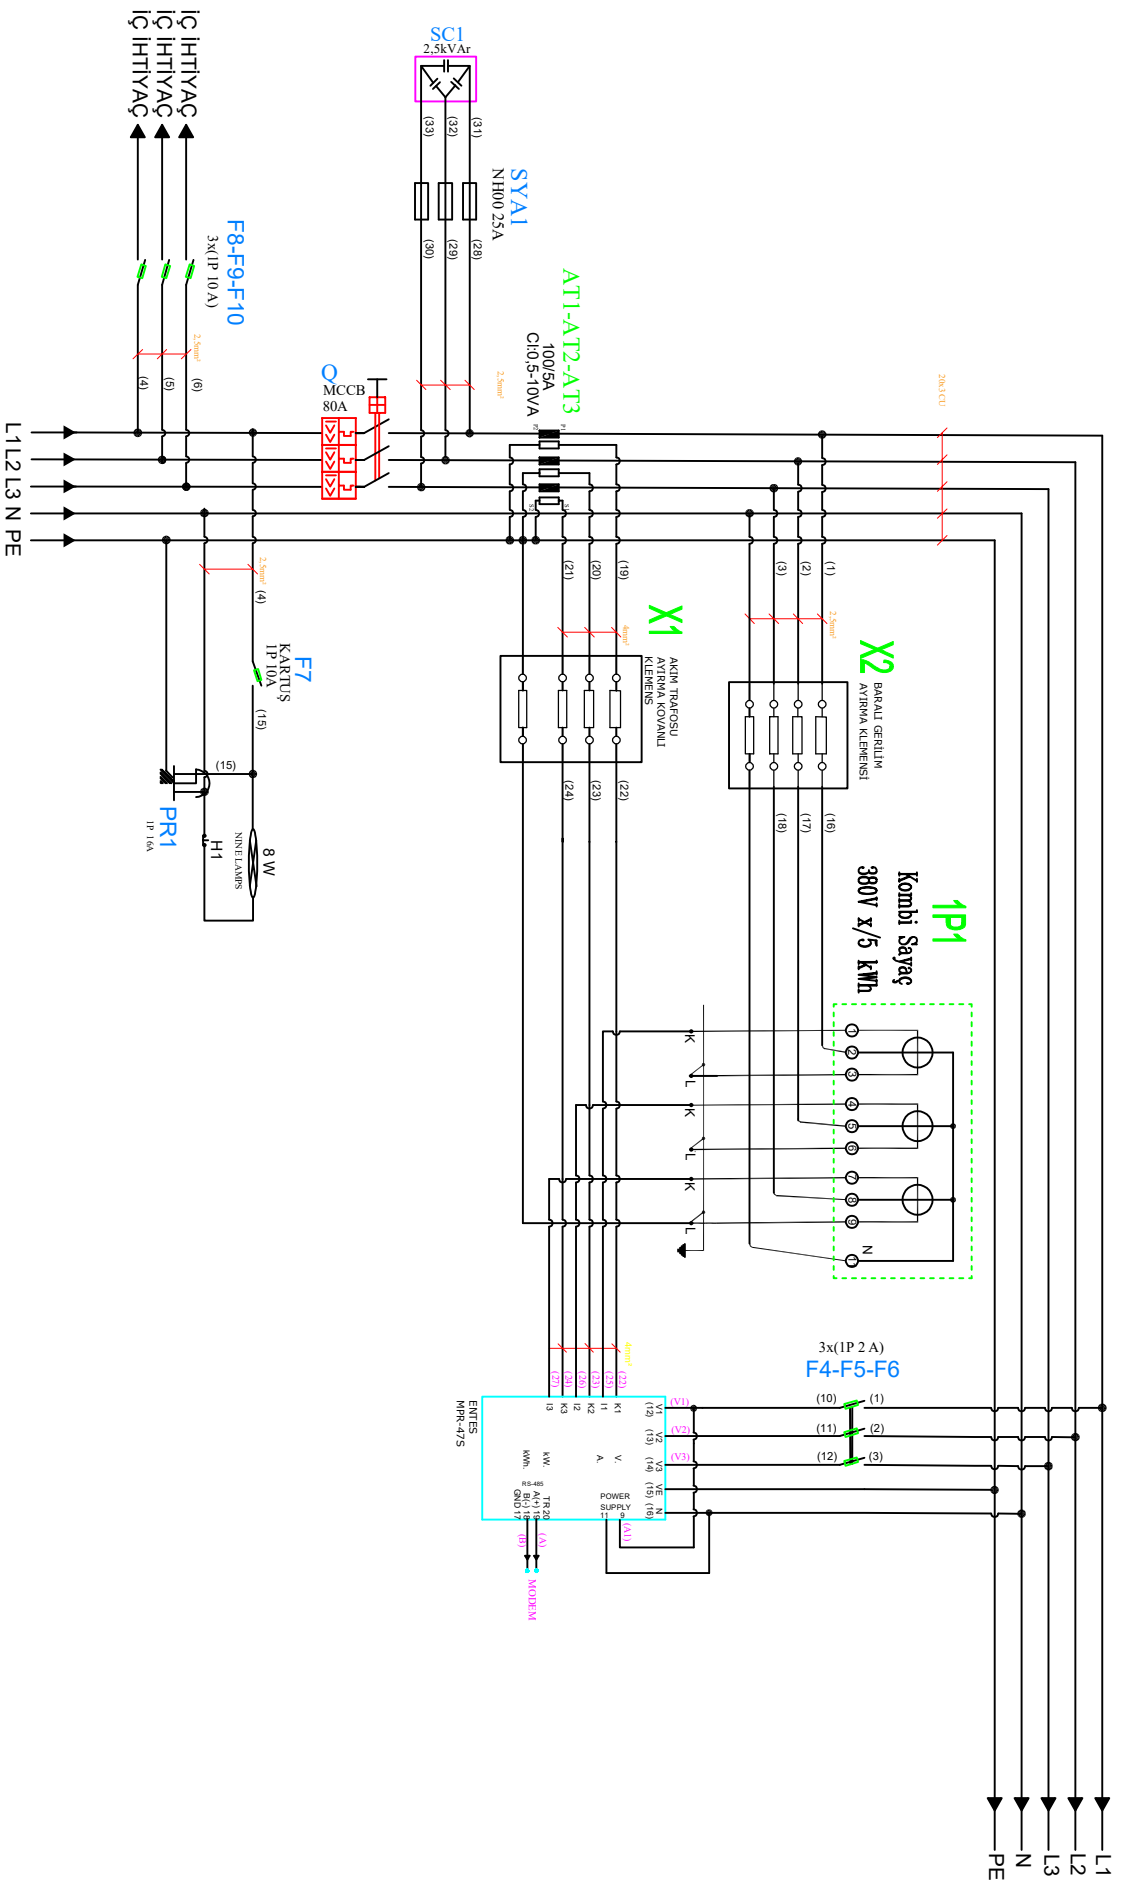

H												
	ÇIKIŞLAR			TR BESLEME								
	GÜÇ			50KVA								
	ŞALTER		NH00 3x25A	3P 80A								
K	W.OTOMAT											
	KONTAKTÖR											
	FAZ+NöTR TOPRAK			20x3 CU								
M	ÇİZEN	Asıl KARAĞAÇ		İmza: <i>Arif</i>	PROJE		GDZ EDAS		SAYFA		K02 1/4	
	KONTROL	Muzafter OLGUN		İmza: <i>Arif</i>	PAFTA		TR 50KVA AG GÜÇ PANOSU 3 HAT ŞEMASI		ARŞİV			
	ONAY	Muzafter OLGUN		İmza: <i>Arif</i>					ÖLÇEK			REVİZYON
												

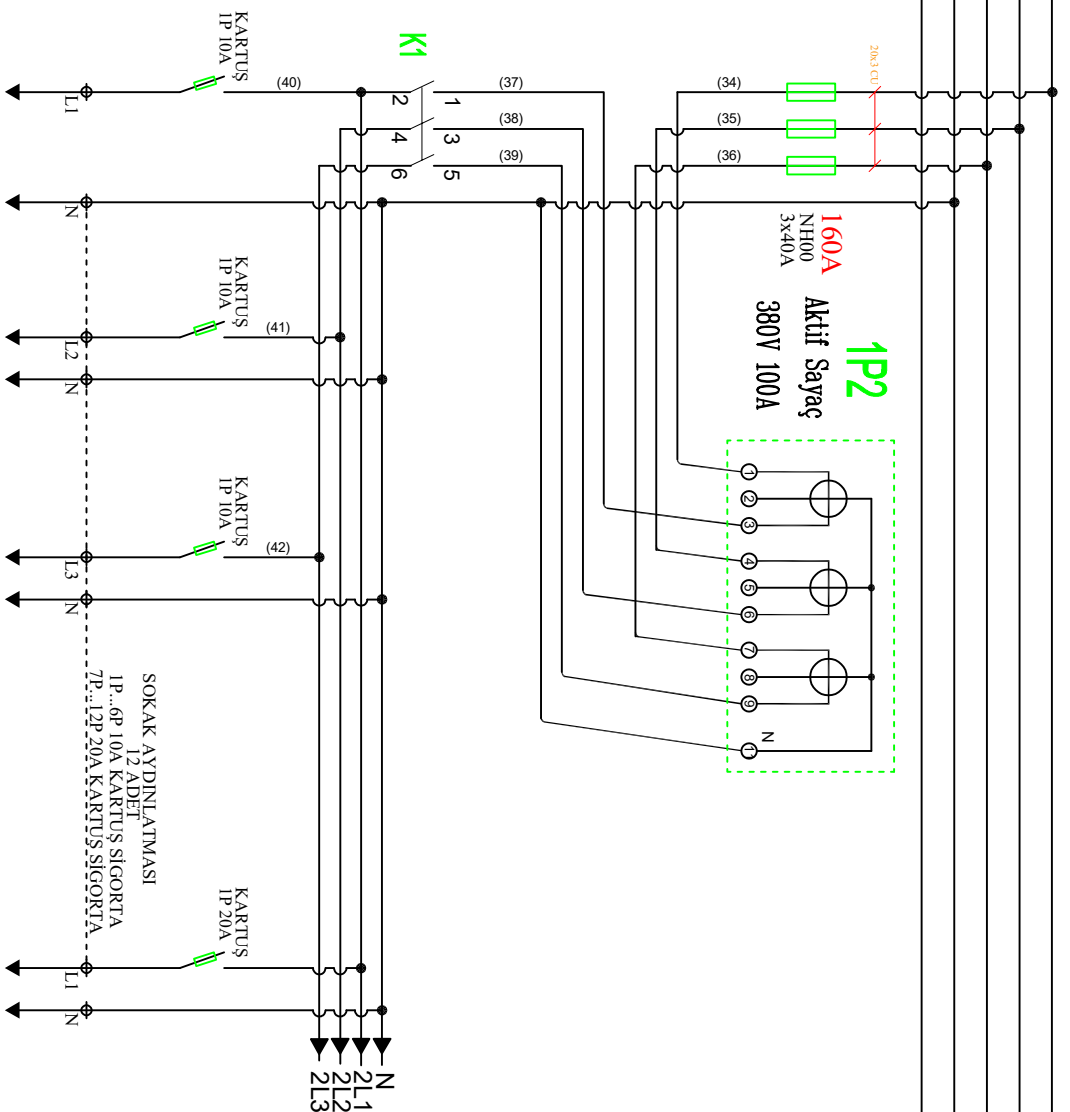


SOKAK AYDINLATMA ÇIKIŞLARI									
ÇIKIŞLAR									
GÜÇ									
ŞALTER									
W.OTOMAT			NH100-3x40A						
KONTAKTÖR									
FAZ+NÖTR TOPRAK									
M		ÇİZEN	Asıl KARAĞAÇ	İMZA: <i>Amel</i>	PROJE		GDZ EDAS	SAFHA	K02 3/4
M		KONTROL	Muzafter OLGUN	İMZA: <i>Amel</i>	PAFTA		TR 50KVA AG GÜÇ PANOSU	ARŞİV	
M		ONAY	Muzafter OLGUN	İMZA: <i>Amel</i>			3 HAT ŞEMASI	ÖLÇEK	REVİZYON 00


MODEM İÇ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

1. İki adet rölesi (her röle nc ve no çıkışlı) olmalı
2. İki adet RS485 haberleşme portu olmalı
3. RS485-1 üzerinden sayacılar haberleşme yapılabilir
4. Modemin 1. rölesi astro zamana uygun çalışmalıdır
5. Modemin 2. rölesi sürekli çekili konumda kalmalıdır
6. Modemde en az 4 adet input olmalı
7. Input-2 kontaklıtör durumundan input-3 pano kapağı switch durumundan bildirimlerini almaktadır

PAKO ŞALTER İÇ YAPISI



Kontaklıtör Devre Dışı	1	2	3	4
Modem Devre Dışı	X			
Modem Devre Dışı			X	



NOT : BU TEK HAT SADECE MODEM, KONTAKTÖR, PAKO, ASTRO RÖLENİN BAĞLANTILARININ NASIL YAPILDIĞINI GÖSTERMEK İÇİN ÇİZİLMİŞTİR. ÇEVRE SİĞORTA, KONTAKTÖR AKIM DEĞERLERİ VE TİPİLERİ PANO PROJESİNDEN BAĞLANTILADIR. KULLANILACAK SİĞORTALAR KARTUŞ TİPİ OLMAKTADIR.

