



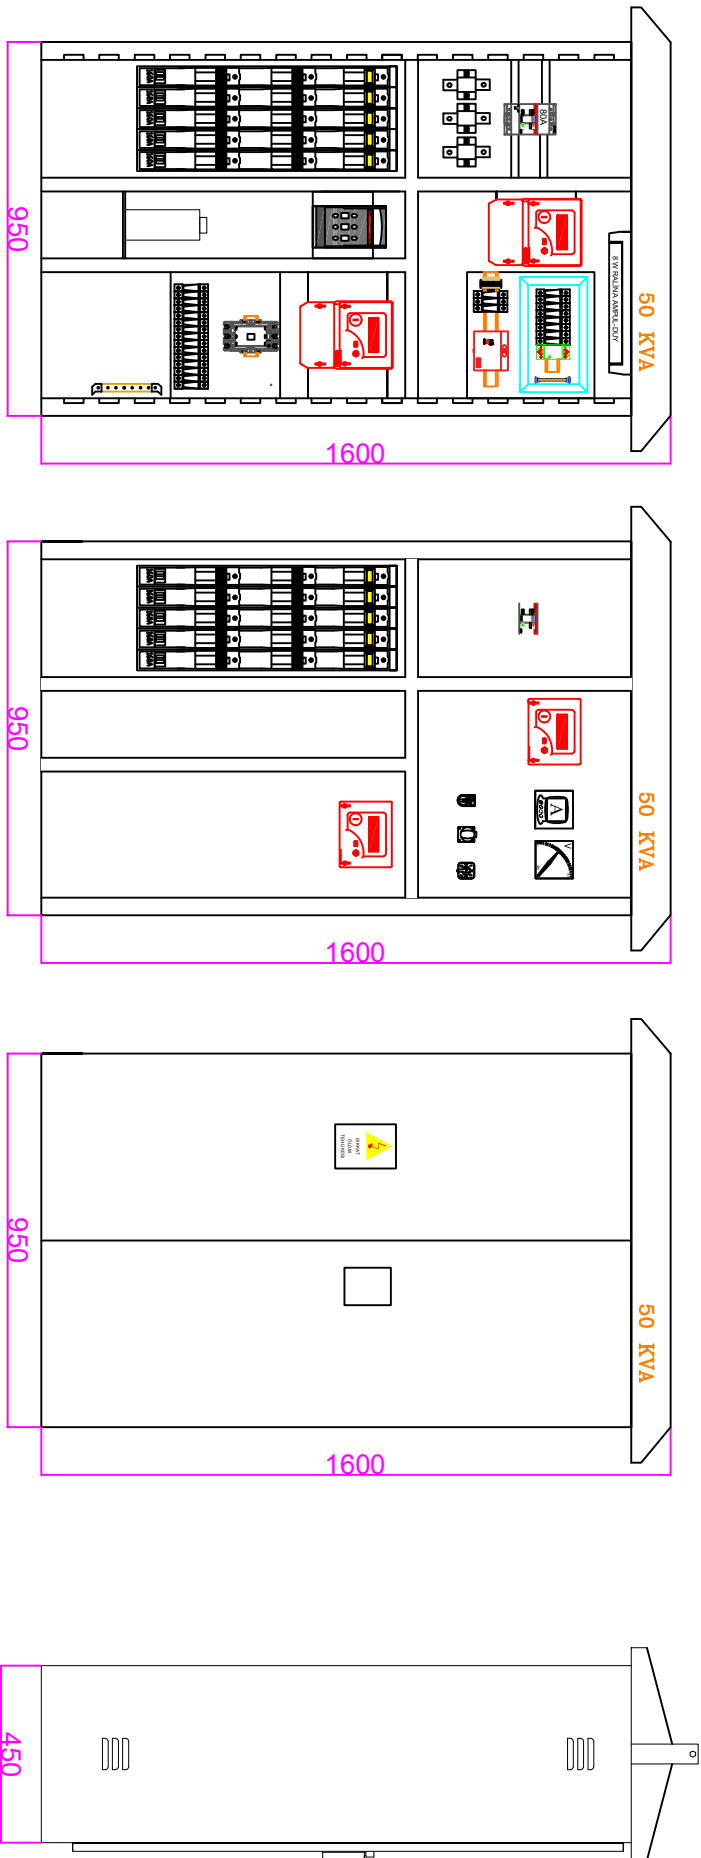

1600x950x450mm

ÇİZEN		Asıl KARAĞAÇ	İMZA: <i>Asıl</i>	PROJE	UEDAŞ	SAYFA	K01 1/1
KONTROL		Muzafer OLGUN	İMZA: <i>Asıl</i>	PAFTA	TR 50KVA AG GÜÇ PANOSU	ARŞİV	
ONAY		Muzafer OLGUN	İMZA: <i>Asıl</i>		3 HAT ŞEMASI	ÖLÇEK	REVIZYON 00

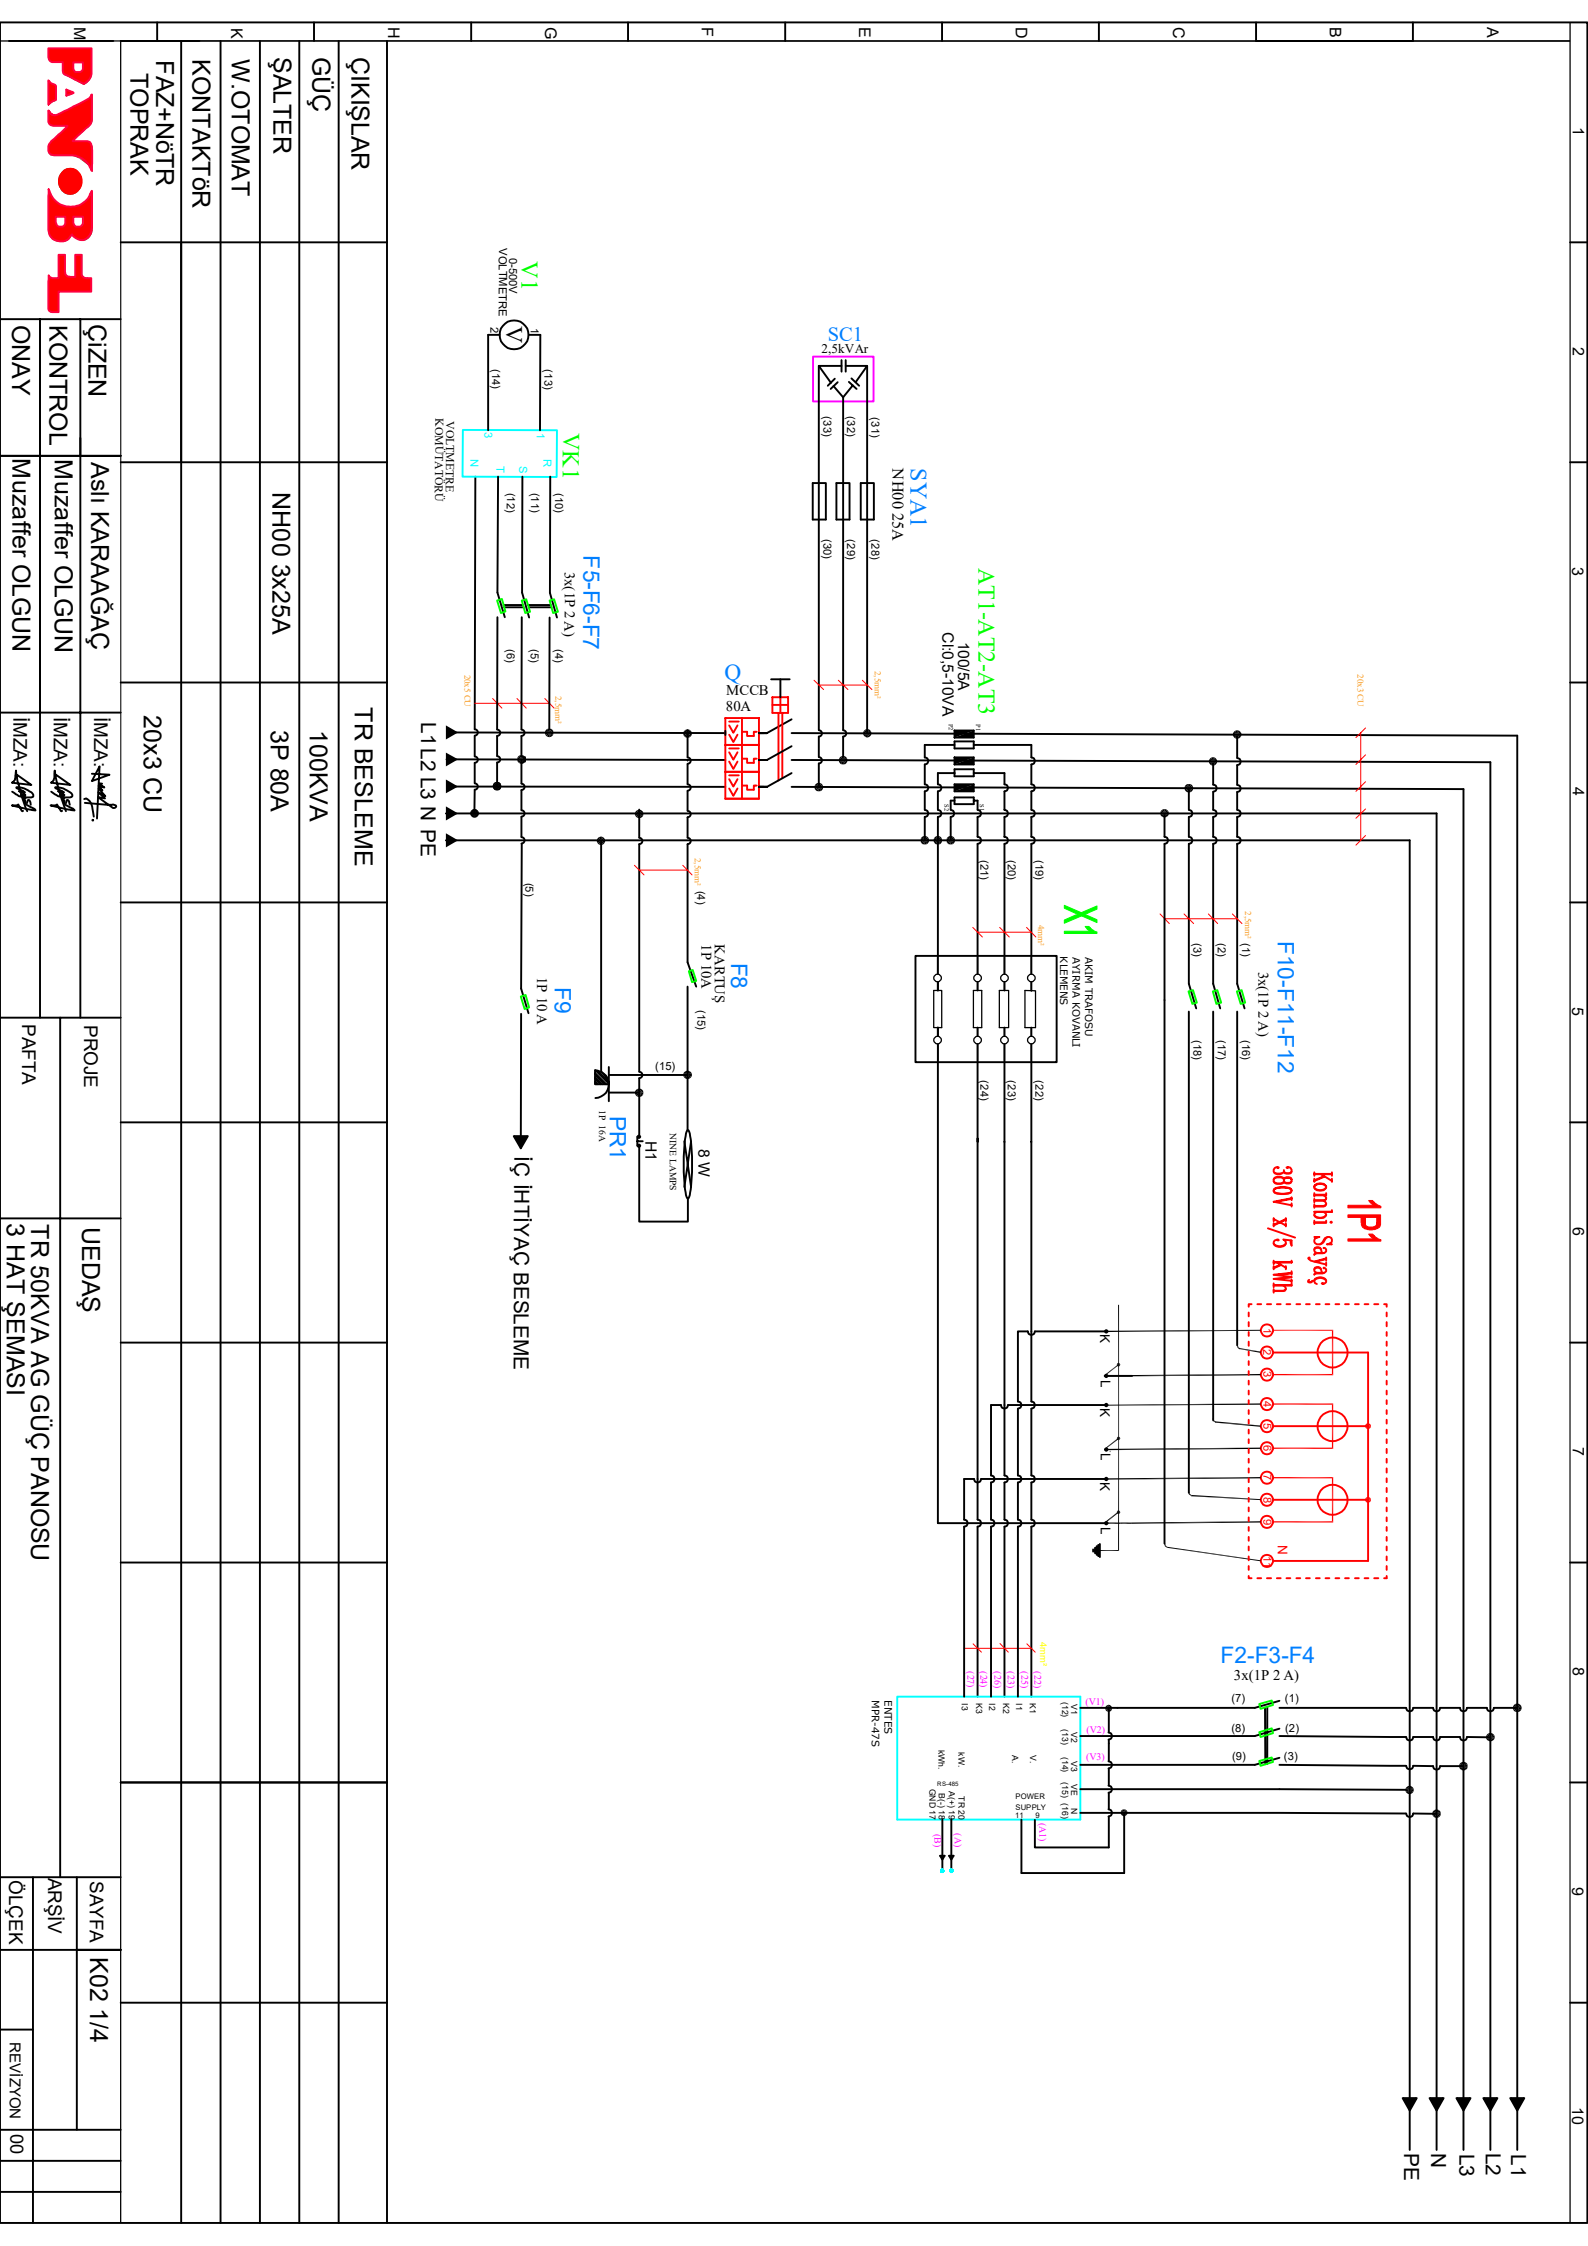


ANTEN

MODEM

RL2

RL1

ANT	IN3	IN2	IN1	2A	2B	1A	1B	NC	COM	NO	NC	COM	NO
-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	-----	----	----	-----	----

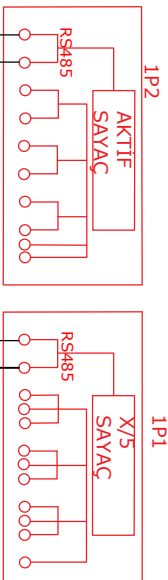


ENERJİ ANALİZÖRÜNE

K1

F1

L1

N

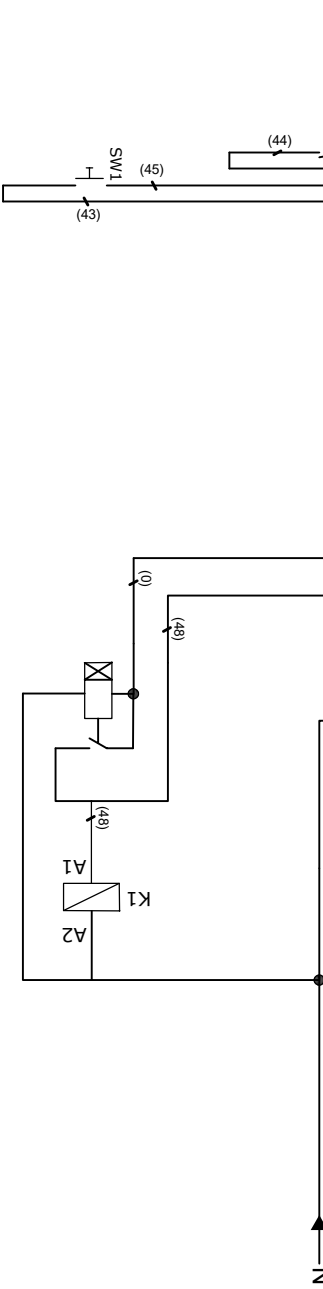MODEM İÇ YAPISI VE
ÖZELLİKLERİ

1. İki adet rölesi (her röle nc ve no çıkışı) olmalı
2. İki adet RS485 haberleşme portu olmalı
3. RS485-1 üzerinden sayaçlar ve analizörle haberleşme yapılabilir
4. modernin 1. rölesi kontaklıdır kontrol edecek
5. modernde en az 4 adet input olmalı
6. input-2 kontaklıdır durumundan input-1 pano kapağı switch durumundan bildirmemini almaktır

ÇİZEN

Asıl KARAĞAÇ

PROJE

UEDAŞ

SAYFA

K02 4/4

KONTROL

Muzafer OLGUN

PAFTA

TR 50KV/A AG GÜÇ PANOSU

ARŞİV

REVİZYON

00

ONAY

Muzafer OLGUN

İMZA:

3 HAT ŞEMASI

ÖLÇEK