


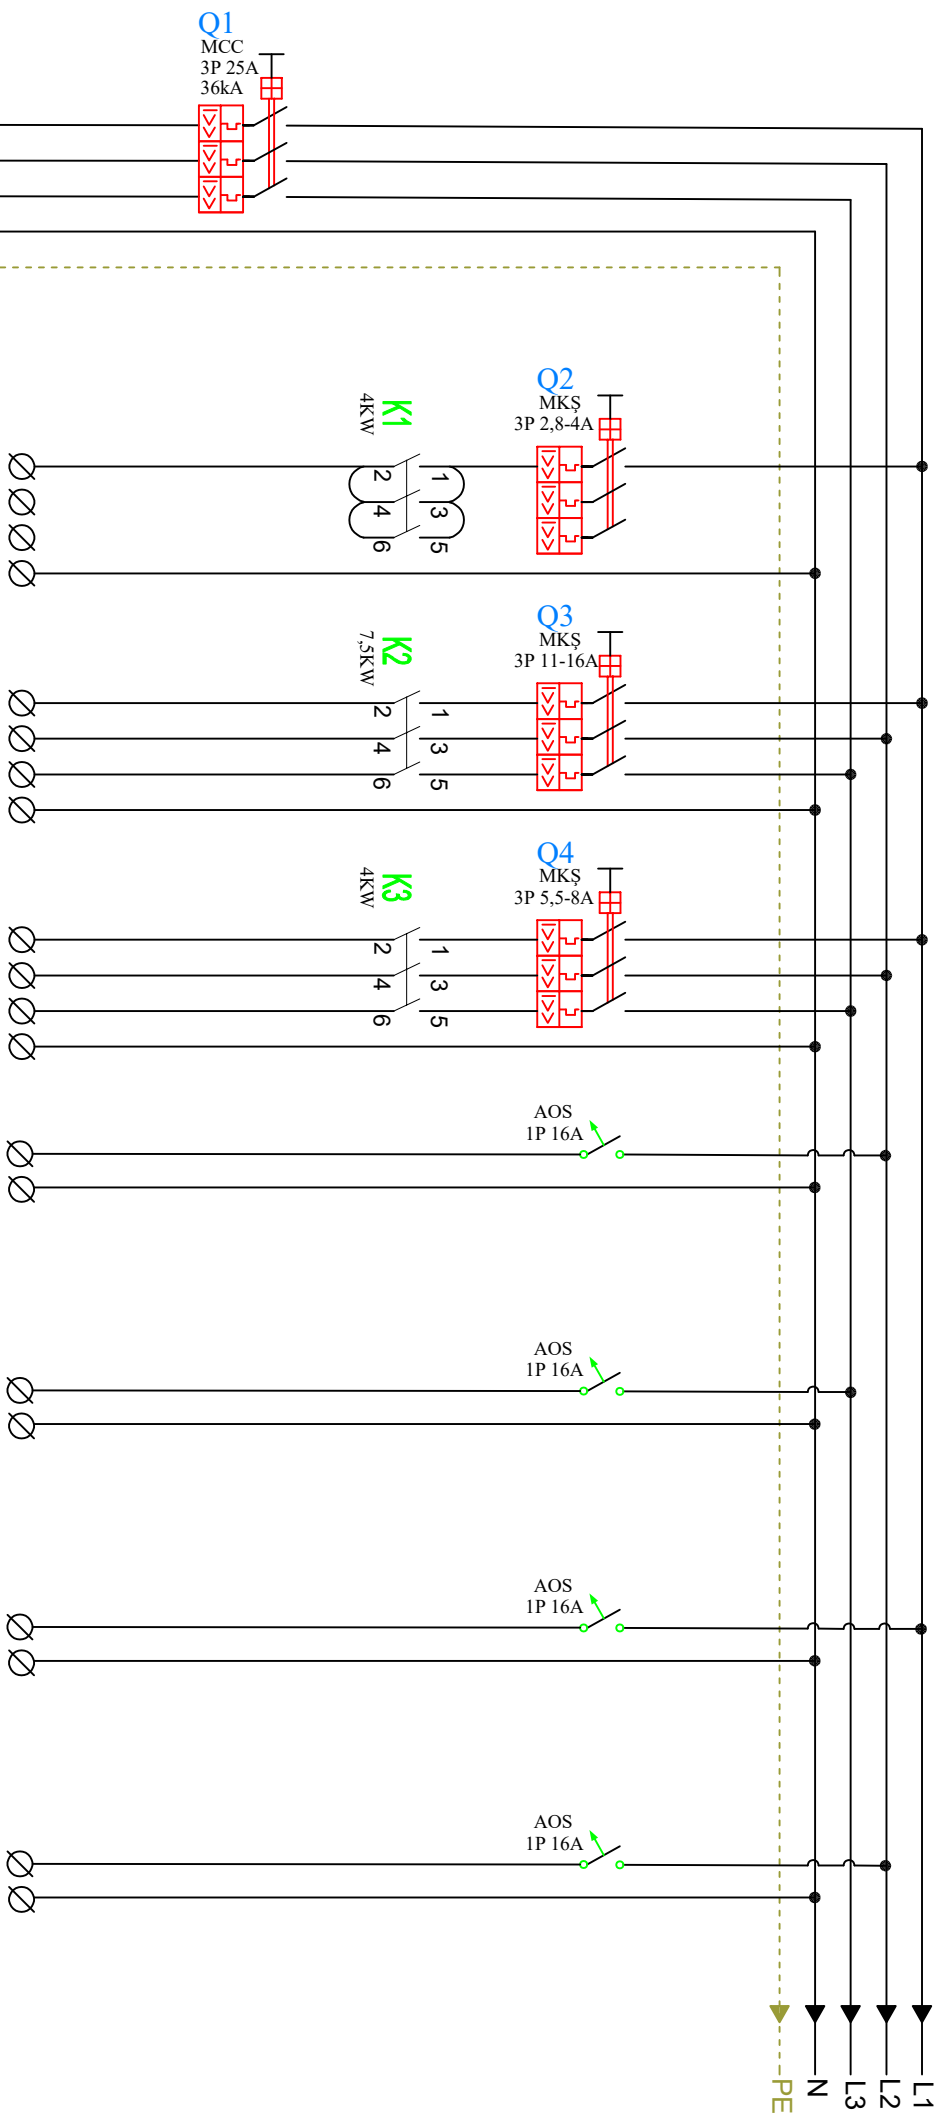

M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7
3x2,8-4A	3x1,1-16A	3x5,8-8A	3x16A	3x16A	3x16A	1x16A
ASP-233	SİĞIRNAK HAV ALANDIRMA	SİĞIRNAK KULLANMA SIVU HDİ	SİĞIRNAK KLORLAMA ÜNİTESİ	SİĞ. KULLANMA SICAK SU SİRK. P.	SİĞ. KULLANMA SICAK SU SİRK. P.Y.	YEDER
R (L1) 0,5kW	RST 5,5kW	RST 3kW	S(L2) 0,25kW	T(L3) 0,6kW	R(L1) 0,6kW	


L1 L2 L3 N PE

PANOBİL

ÇİZEN
KONTROL
ONAYASIL KARAĞAÇ
Muzafer OLGUNİMZA: *Asıl*
İMZA: *Asıl*
İMZA: *Asıl*PROJE
PAFTA
1BF/SİG-PP/2 PANOSU
3 HAT ŞEMASISAYFA
ARŞİV
ÖLÇEK

K01 1/4

REVİZYON
00

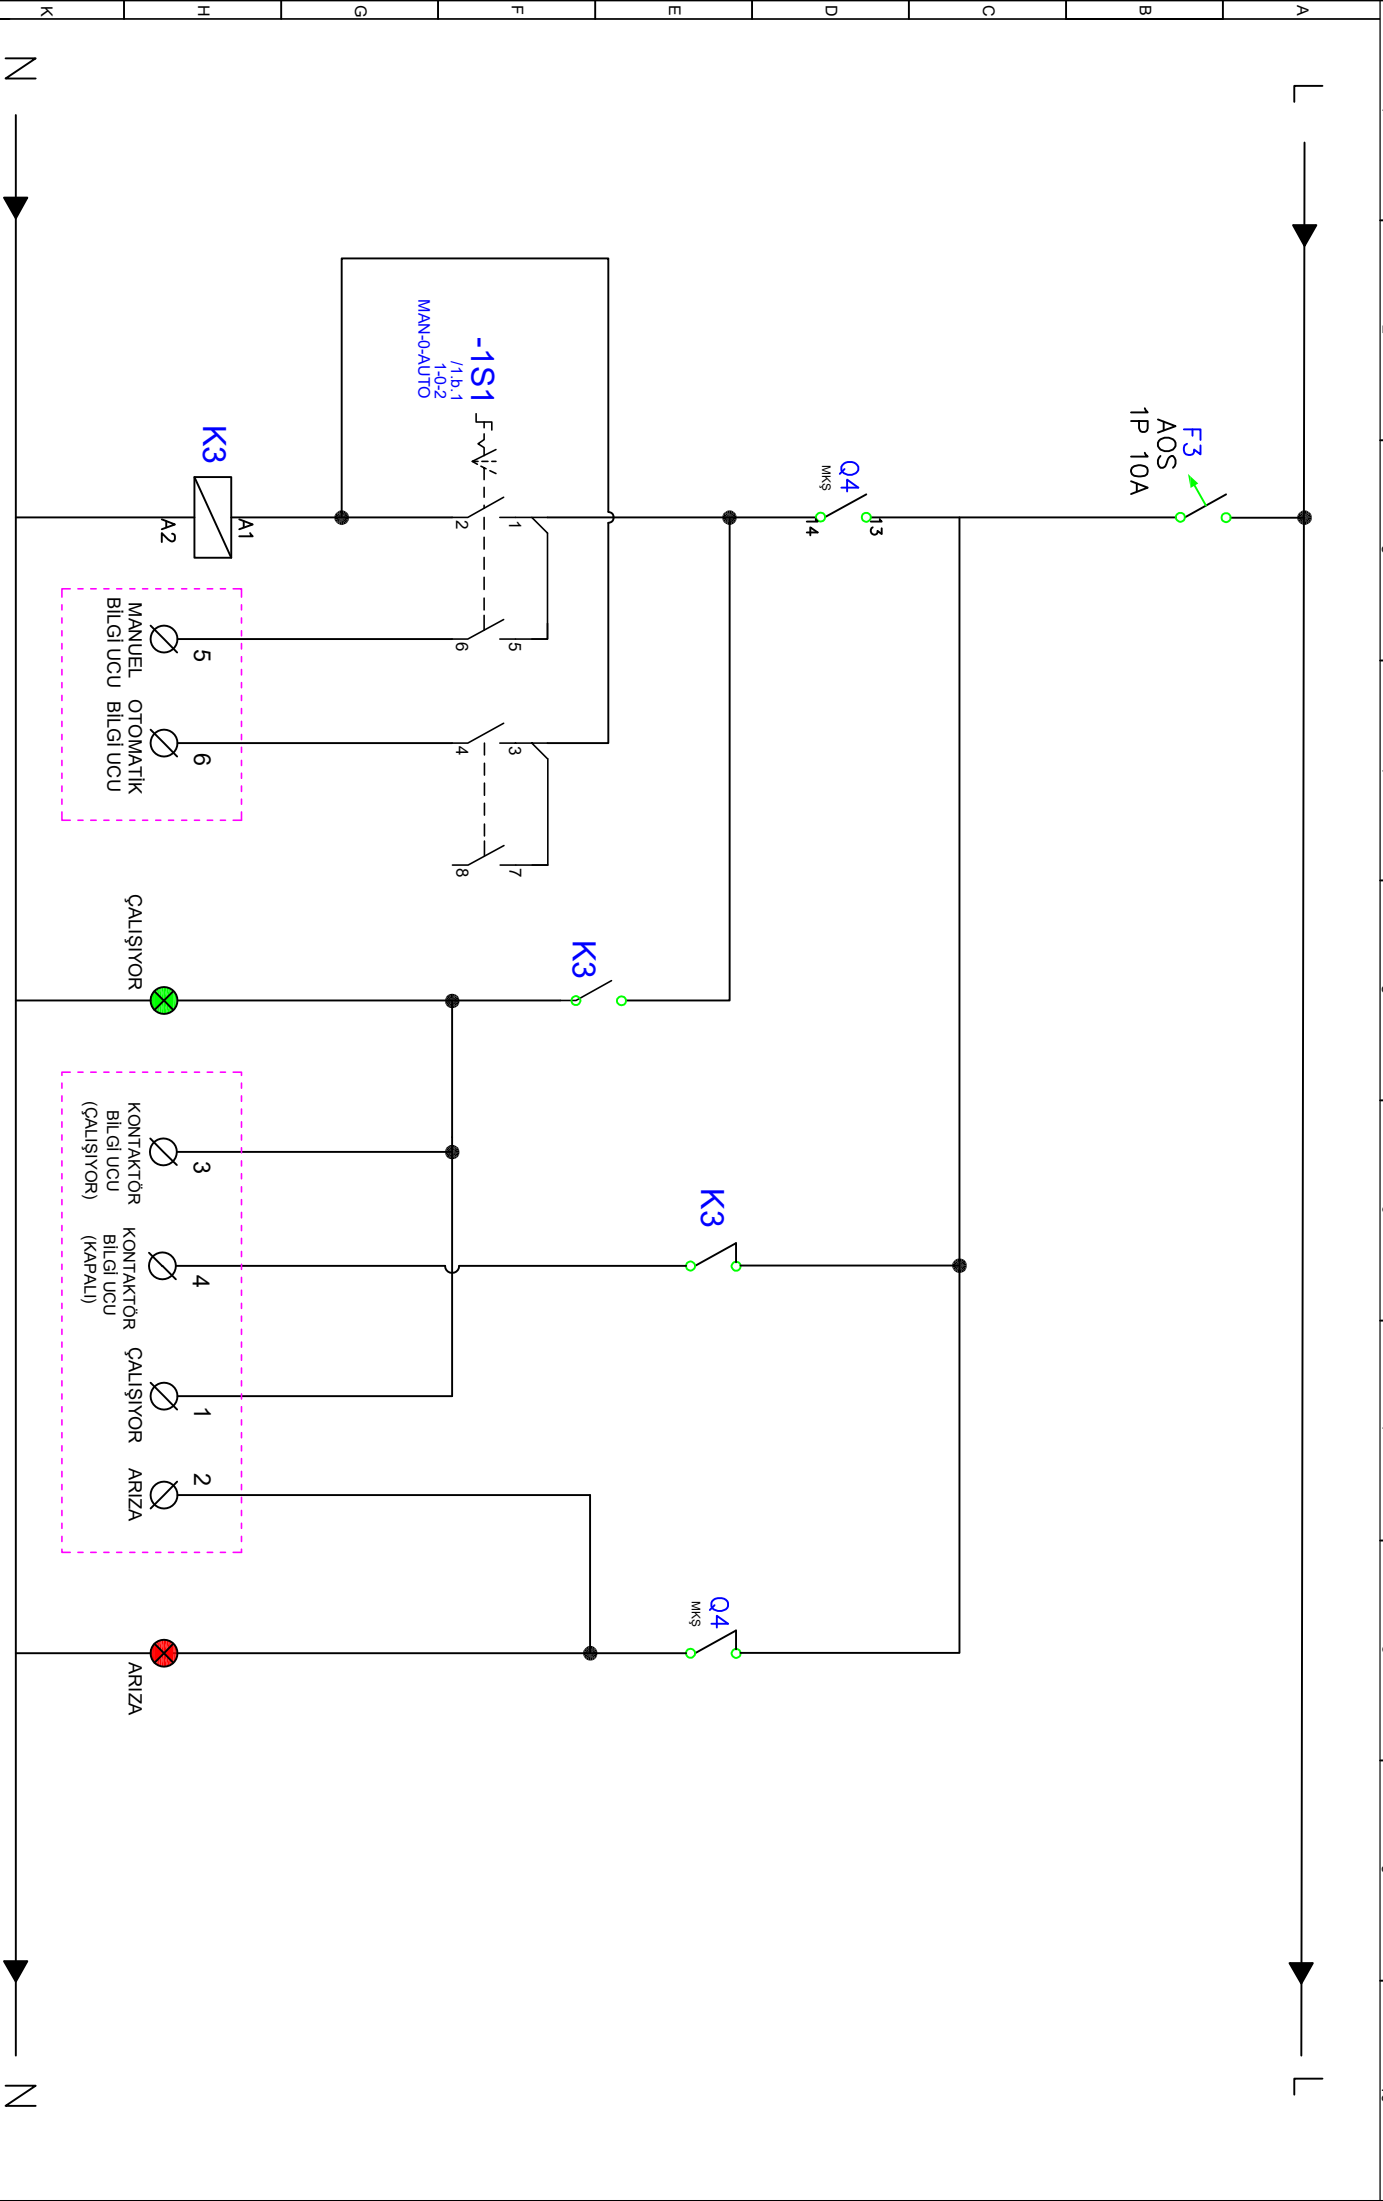

ÇİZEN	ASİL KARAAĞAÇ	İMZA: <i>Asil Karaağaç</i>	PROJE	1BF/SIG-PP/2 PANOSU	SAYFA	K01 4/4
KONTROL	MUZAFFER OLGUN	İMZA: <i>Muzaffer Olgun</i>			ARŞİV	
ONAY	MUZAFFER OLGUN	İMZA: <i>Muzaffer Olgun</i>	PAFTA	3 HAT ŞEMASI	ÖLÇEK	REVİZYON 00